



Anlægsarbejde på Nuuks Plads (Nup)

Støjdbredelse fra:
Fase 3-1. Støbning under topdæk. Dag.

Scenario:

1x Tårnkran, LWA = 98 dB
1x Gaffeltruck, LWA = 102 dB
2x Betonpumpe, LWA = 107 dB
2x Betonbil (afæsning), LWA = 97 dB
2x Betonbil (kørsel), LWA = 60,7 dB/m (4 per time)
1x Vandbehandlingsanlæg, LWA = 85 dB
1x Ventilationsanlæg, LWA = 83 dB
Håndværktøj, LWA = 85 dB (pr. hul)


Højest belastede facade: 79 dB(A)

Målforhold 1 : 2000




Facadestøjniveau

L_{Aeq}, 1t [dB(A)] - 7,5 m.o.t.



Signaturer

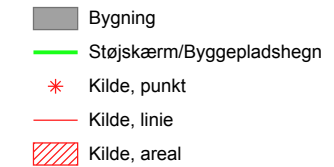

Dok. nr. : MCW-3-COO-EIA-GEN-REP-001
: Bilag 001.Nup.3-1 dag
Dato : 04.04.2014
Udført af : TSOL
Kontr. : LFL
Godk. : UVA



Anlægsarbejde på Nuuks Plads (Nup)

Støjubredelse fra:
Fase 3-1. Støbning under topdæk. Aften

Scenario:

1x Tårnkran, LWA = 98 dB
1x Gaffeltruck, LWA = 102 dB
1x Vandbehandlingsanlæg, LWA = 85 dB
1x Ventilationsanlæg, LWA = 83 dB
Håndværktøj, LWA = 85 dB (pr. hul)

Højest belastede facade: 70 dB(A)


Målforskel 1 : 2000



Facadestøjniveau
L_{Aeq}, 1t [dB(A)] - 7,5 m.o.t.



Signaturer

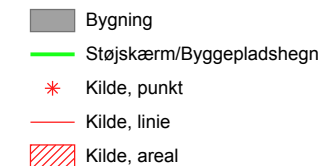

Dok. nr. : MCW-3-COO-EIA-GEN-REP-001
Bilag 001.Nup.3-1 aften
Dato : 04.04.2014
Udført af : TSOL
Kontr. : LFL
Godk. : UVA



Anlægsarbejde på Nuuks Plads (Nup)

Støjubredelse fra:
Fase 3-1. Støbning under topdæk. Nat.

Scenario:
1x Vandbehandlingsanlæg, LWA = 85 dB
1x Ventilationsanlæg, LWA = 83 dB
Håndværktøj, LWA = 85 dB (pr. hul)

Højest belastede facade: 59 dB(A)

Målforskel 1 : 2000



Facadestøjniveau
LAeq, 1t [dB(A)] - 7,5 m.o.t.



Signaturer

- Bygning
- Støjskærm/Byggepladshegn
- Kilde, punkt
- Kilde, linie
- Kilde, areal

Dok. nr. : MCW-3-COO-EIA-GEN-REP-001
Bilag 001.Nup.3-1 nat
Dato : 04.04.2014
Udført af : TSOL
Kontr. : LFL
Godk. : UVA



Anlægsarbejde på Nuuks Plads (Nup)

Støjuddbredelse fra:
Fase 3-2. Udgravning til udvendig trappe. Dag.


Scenario:
1x Mobilkran, LWA = 100 dB
1x Gaffeltruck, LWA = 102 dB
1x Gravemaskine, LWA = 106 dB
1x Jordkørsel, LWA = 60,7 dB/m (3 pr. time)

Højest belastede facade: 76 dB(A)


Målforskel 1 : 2000



Facadestøjniveau
LAeq, 1t [dB(A)] - 7,5 m.o.t.



Signaturer

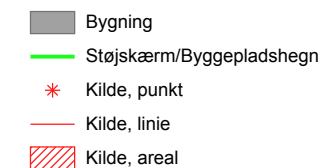

Dok. nr. : MCW-3-COO-EIA-GEN-REP-001
Bilag 001.Nup.3-2 dag
Dato : 04.04.2014
Udført af : TSOL
Kontr. : LFL
Godk. : UVA



Anlægsarbejde på Nuuks Plads (Nup)

Støjdbredelse fra:
Fase 4-1. Montering af elektriske og mekaniske installationer i stationsboksen. Dag.

Scenario:


1x Gaffeltruck (lille), LWA = 102 dB
1x Tårnkran, LWA = 98 dB
1x Mobilkran, LWA = 100 dB
1x Lastbilkørsel, LWA = 60,7 dB/m (3 per time)
Håndværkstøj, LWA = 85 dB (pr. hul)

Højest belastede facade: 74 dB(A)

Målforhold 1 : 2000



Facadestøjniveau
LAeq, 1t [dB(A)] - 7,5 m.o.t.



Signaturer

- Bygning
- Støjskærm/Byggepladshegn
- Kilde, punkt
- Kilde, linie
- Kilde, areal

Dok. nr. : MCW-3-COO-EIA-GEN-REP-001
: Bilag 001.Nup.4-1 dag
Dato : 04.04.2014
Udført af : TSOL
Kontr. : LFL
Godk. : UVA

Nuuk Plads. Fase 4-1. Montering af elektriske og mekaniske installationer i stationsboksen. Dag



Anlægsarbejde på Nuuks Plads (Nup)

Støjdbredelse fra:
Fase 4-1. Montering af elektriske og mekaniske
installationer i stationsboksen. Aften og nat.


Scenarie:
Håndværkstøj, LWA = 85 dB (pr. hul)

Højest belastede facade: 47 dB(A)


Målforhold 1 : 2000



Facadestøjniveau
LAeq, 1t [dB(A)] - 7,5 m.o.t.



Signaturer

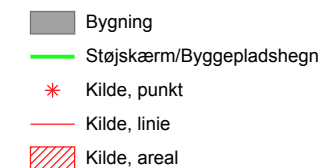

Dok. nr. : MCW-3-COO-EIA-GEN-REP-001
: Bilag 001.Nup.4-1 aften/nat
Dato : 04.04.2014
Udført af : TSOL
Kontr. : LFL
Godk. : UVA