



Anlægsarbejde på Sdr. Boulevard (Sbv)


Støjdbredelse fra:
Fase 3-1. Støbning under topdæk. Dag og aften

Scenario:

1x Tårnkran, LWA = 98 dB
1x Gaffeltruck, LWA=102 dB
1x Gravemaskine (lille), LWA = 100 dB
2x Betonbil (aflæsning), LWA = 107 dB
2x Betonbil (støbning), LWA = 97 dB
4x Betonbil (kørsel), LWA = 60,7 dB/m (4 pr. time)
1x Vandbehandlingsanlæg, LWA = 85 dB
1x Ventilationsanlæg, LWA = 83 dB
Håndværktøj, LWA = 85 dB (pr. hul)

Højest belastede facade: 76 dB(A)

Målforhold 1 : 2500




Facadestøjniveau

L_{Aeq}, 1t [dB(A)] - 7,5 m.o.t.



Signaturer

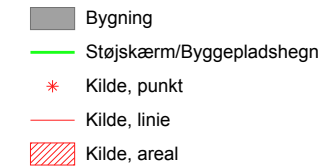

Dok. nr. : A048164-030
: Bilag 001.Sbv.3-1.dag og aften
Dato : 04.04.2014
Udført af : TSOL
Kontr. : JVM
Godk. : UVA

Sdr. Boulevard. Fase 3-1. Støbning under topdæk. Dag og aften




Anlægsarbejde på Sdr. Boulevard (Sbv)

Støjdbredelse fra:
Fase 3-1. Støbning under topdæk. Nat.

Scenarie:
1x Vandbehandlingsanlæg, LWA = 85 dB
1x Ventilationsanlæg, LWA = 83 dB
Håndværktøj, LWA = 85 dB (pr. hul)

Højest belastede facade: 56 dB(A)


Målforskel 1 : 2500



Facadestøjniveau
LAeq, 1t [dB(A)] - 7,5 m.o.t.



Signaturer

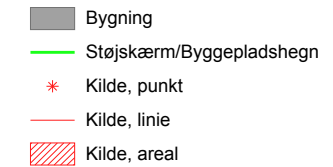

Dok. nr. : A048164-030
: Bilag 001.Sbv.3-1.nat
Dato : 04.04.2014
Udført af : TSOL
Kontr. : JVM
Godk. : UVA

Sdr. Boulevard. Fase 3-1. Støbning under topdæk. Nat



Anlægsarbejde på Sdr. Boulevard (Sbv)

Støjudbredelse fra:
Fase 3-2. Udgravning af udvendig trappe. Dag.

Scenarie:
1x Mobilkran, LWA = 100 dB
1x Gaffeltruck, LWA=102 dB
1x Gravemaskine, LWA=106 dB
1x jordkørsel, LWA = 60,7 dB/m (1 pr. time)

Højest belastede facade: 77 dB(A)

Målforskel 1 : 2500

0 12,5 25 50 75 100 m

Facadestøjniveau
L_{Aeq}, 1t [dB(A)] - 7,5 m.o.t.

0 <=	< 55
55 <=	< 60
60 <=	< 65
65 <=	< 70
70 <=	< 75
75 <=	

Signaturer

■ Bygning
 — Støjskærm/Byggepladshegn
 * Kilde, punkt
 — Kilde, linie
 ▨ Kilde, areal

Dok. nr. : MCW-3-COO-EIA-GEN-REP-001
 : Bilag 001.Sbv.3-2 dag
 Dato : 04.04.2014
 Udført af : TSOL
 Kontr. : JVM
 Godk. : UVA

Sdr. Boulevard. Fase 3-2. Udgravning af udvendig trappe. Dag




Projekt:
Anlægsarbejde på Sdr. Boulevard (Sbv)

Støjdbredelse fra:
Fase 4-1. Montering af elektriske og mekaniske
installationer i stationsboksen. Dag


Scenarie:
1x Tårnkran, LWA = 98 dB
1x Mobilkran, LWA = 100 dB
1x Gaffeltruck, LWA=102 dB
1x Lastbilkørsel, LWA = 60,7 dB/m (1 per time)
Håndværktøj, LWA = 85 dB (pr. hul)

Højest belastede facade: 71 dB(A)


Målforhold 1 : 2500



Facadestøjniveau
L_{Aeq}, 1t [dB(A)] - 7,5 m.o.t.



Signaturer

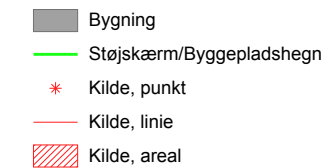

Dok. nr. : A048164-030
Bilag 001.Sbv.4-1 dag
Dato : 01.04.2014
Udført af : TSOL
Kontr. : JVM
Godk. : UVA

Sdr. Boulevard. Fase 4-1. Montering af elektriske og mekaniske installationer i stationsboksen. Dag



Anlægsarbejde på Sdr. Boulevard (Sbv)

Støjdbredelse fra:
Fase 4-1. Montering af elektriske og mekaniske
installationer i stationsboksen. Aften og Nat.


Scenarie:
Håndværktøj, LWA = 85 dB (pr. hul)

Højest belastede facade: 44 dB(A)


Målforhold 1 : 2500

0 12,5 25 50 75 100 m

Facadestøjniveau
LAeq, 1t [dB(A)] - 7,5 m.o.t.



Signaturer

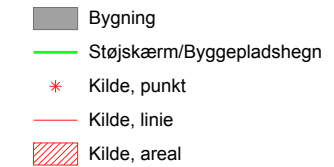

Dok. nr. : A048164-030
: Bilag 001.Sbv.4-1 aften og nat
Dato : 04.04.2014
Udført af : TSOL
Kontr. : JVM
Godk. : UVA

Sdr. Boulevard. Fase 4-1. Montering af elektriske og mekaniske installationer i stationsboksen. Aften og nat