

Fra: Peter Møller Bartholomæussen <PML@energinet.dk>
Sendt: 22. august 2025 09:44
Til: Høring_energiparker@plst.dk
Emne: ID 507 Rodhøj - Bemærkninger fra Energinet Gastransmission.


[EKSTERN E-MAIL] Denne e-mail er sendt fra en ekstern afsender.
Vær opmærksom på, at den kan indeholde links og vedhæftede filer, som ikke er sikre.

Til Plan- og Landdistriktsstyrelsen

Energinet Gastransmission A/S har ingen bemærkninger til bekendtgørelse for energipark ved Rodhøj i Rebild Kommune.

Afgrænsningen for energiparken ligger udenfor observationszonen omkring Energinets gastransmissionsledning fra Lille Torup Naturgaslager til Aalborg.



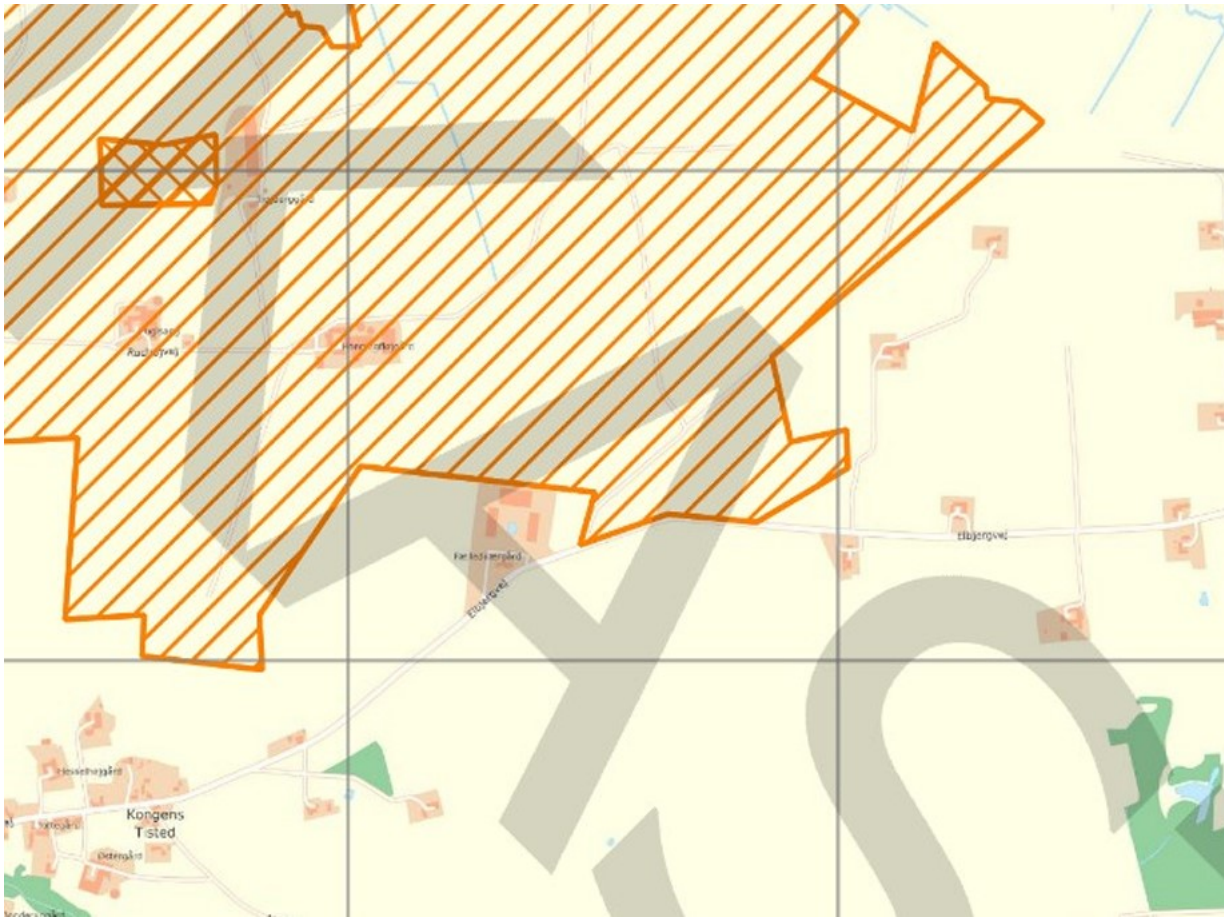

Venlig hilsen

Peter Møller Bartholomæussen

Seniornaboretskonsulent

Asset Gas Support

+4520102169

PML@energinet.dk

ENERGINET

Gastransmission

Energinet Gastransmission A/S

Mosevej 3

6040 Egtved

www.energinet.dk

Til arbejdsbrug/Restricted

Fra: Høring_energiparker@plst.dk <Høring_energiparker@plst.dk>

Sendt: 18. august 2025 13:18

Til: Danske Regioner <regioner@regioner.dk>; Kommunernes Landsforening <KL@KL.DK>; region@rn.dk; raadhus@mariagerfjord.dk; post@vesthimmerland.dk; aalborg@aalborg.dk; kmaal@km.dk; Faglig Fælles Forbund 3F <3f@3f.dk>; 92grp@92grp.dk; abf@abf-rep.dk; ac@ac.dk; Info-Akademiraadet <info@akademiraadet.dk>; mail@arkitektforeningen.dk; ai@asfaltindustrien.dk; eko@betterenergy.dk; biogas@biogas.dk; bl@bl.dk; bsf@bsf.dk; info@byggesoc.dk; info@bygherreforeningen.dk; bkr@bkringsted.dk; Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug <info@baeredygtigtlandbrug.dk>; info@campingoutdoordanmark.dk; kh@co-industri.dk; ejendomme.jura@coop.dk; cowi@cowi.com; post@cyklistforbundet.dk; Danmarks Fiskeriforening (mail) <mail@dkfisk.dk>; jj@dfac.dk; dif@dif.dk; Danmarks Naturfredningsforening <dn@dn.dk>; mail@danskaffaldsforening.dk; info@blind.dk; db@byplanlab.dk; info@dcu.dk; de@de.dk; entomologiskforening@gmail.com; Dansk Erhverv (høring) <hoeringssager@danskerhverv.dk>;

mail@danskfjernvarme.dk; formand@sheep.dk; Emballageindustrien <hoering@di.dk>; dj@journalistforbundet.dk; duf@duf.dk; post@jaegerne.dk; info@kystognaturturisme.dk; metal@danskmetal.dk; info@danskmiljoteknologi.dk; dof@dof.dk; ds@sejlsport.dk; ds@ds.dk; traeinfo@traeinfo.dk; Danske Advokater <mail@danskeadvokater.dk>; info@danskeark.dk; sekretariat@danskedestinationer.dk; dh@handicap.dk; Danske Havne og Foreningen for Danske Privathavne <danskehavne@danskehavne.dk>; info@christmastree.dk; info@danskekloakmestre.dk; dl@landskabsarkitekter.dk; info@danskemaritime.dk; sekretariat@solcelleforening.dk; Jakob Svane <jasv@di.dk>; kontakt@dansketegl.dk; kontakt@danskeudlejere.dk; danva@danva.dk; dsk@dsk.dk; dch@dch.dk; info@dds.dk; sek@fanke.dk; info@dgi.dk; dhigroup@dhigroup.com; dommerforeningen@gmail.com; info@drivkraftdanmark.dk; jrv@dtl.eu; info@ejd.dk; elretur@elretur.dk; es@es-daa.dk; pm@adv-martinelli.dk; fp@fogp.dk; post@fabnet.dk; sekr@f-camping.dk; mail@fbnet.dk; mail@finansdanmark.dk; Forbrugerrådet <hoeringer@fbr.dk>; sekr@faod.dk; info@flidhavne.dk; fri@frinet.dk; fr@friluftsraadet.dk; fsr@fsr.dk; post@gammelestrup.dk; ort@gavnoe.dk; grakom@grakom.dk; info@greenpowerdenmark.dk; gi@gi.dk; info@shw.dk; info-hd@hededanmark.dk; sekretariat@historiskehuse.dk; hoering@hofor.dk; horesta@horesta.dk; Kontakt@klimabev.dk; info@kolonihave.dk; kystkultur.bkk@gmail.com; Landbrug & Fødevarer <hoering@lf.dk>; mail@landdistrikterne.dk; mail@lsp-foreningen.dk; mail@byogland.dk; arkitektsteenkaer@hotmail.com; info@praktiskoekologi.dk; hej@ledernesofart.dk; Maskinmestrenes Forening <mf@mmf.dk>; Mejeriforeningen (ddb) <ddb@mejeri.dk>; byggeprojekt@m.dk; Info@moesgaardmuseum.dk; moviatrafik@moviatrafik.dk; Nationalpark Thy <thy@danmarksnationalparker.dk>; NOAHs Sekretariat (noah) <noah@noah.dk>; regulering@nuuday.dk; realdania@realdania.dk; info@badesikkerhed.dk; info@dk-gbc.dk; sekretariatet@danske-smaaer.dk; reception@SMVdanmark.dk; info@sbfdk.dk; regulering@tdcnet.dk; Tekniq Arbejdsgiverne <teknig@teknig.dk>; post@teleindu.dk; museum@vikingeskibsmuseet.dk; Økologisk Landsforening <hoering@okologi.dk>; consultations@orsted.com; dsbpost@dsb.dk; 3.parter <3.parter@energinet.dk>; Lednings Information <ledningsinfo@energinet.dk>; Myndighed <Myndighed@energinet.dk>; hoeringer@naviair.dk; aau@aau.dk; contact@bio.aau.dk; kommunikation@plan.aau.dk; build@build.aau.dk; au@au.dk; envs@au.dk; au@au.dk; a@aarch.dk; Danmarks Tekniske Universitet (dtu) <dtu@dtu.dk>; ign@ign.ku.dk; ifro@ifro.ku.dk; hta@life.ku.dk; sdu@sdu.dk

Cc: Bent Lindhardt Andersen <belian@plst.dk>; Martin Voergaard <marvoe@plst.dk>

Emne: Høring af udkast til bekendtgørelse for en energipark ved Rodhøj i Rebild Kommune med tilhørende miljøvurdering

Vær opmærksom på afsender, links og filer.

Høring af udkast til bekendtgørelse for en energipark ved Rodhøj i Rebild Kommune med tilhørende miljøvurdering

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har den 18. august 2025 igangsat en 8 ugers offentlig høring af udkast til bekendtgørelse for en energipark ved Rodhøj i Rebild Kommune med tilhørende miljøvurdering. Høringsmaterialet kan ses på [høringsportalen](#) og på [plandata.dk](#)

Som opfølgning på *Klimaaftale om grøn strøm og varme fra 22. juni 2022* blev kommuner og VE-opstillere inviteret til at indmelde arealer til potentielle energiparker inden den 1. oktober 2022. Med regeringens udspil *Klimahandling – Sammen om mere grøn energi fra sol og vind på land fra 9. oktober 2023* blev der samtidig åbnet for indmelding af yderligere arealer med frist den 4. december 2023. Rebild Kommune har ønsket arealet ved Rodhøj udpeget til statslig energipark, for at give mulighed for at etablere et solcelleanlæg, vindmøller og tilknyttede PtX-anlæg.

Med udkast til bekendtgørelse afgrænses arealet til en kommende energipark i Rebild Kommune. Der er foretaget en miljøvurdering af udkast til bekendtgørelse efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Miljørapporten er vedlagt høringen.

Plan- og Landdistriktsstyrelsen skal anmode om eventuelle bemærkninger til udkast til bekendtgørelse **senest den 14. oktober 2025**. Høringssvar bedes sendt til hoering_energiparker@plst.dk mærket: ID 507 Rodhøj.

Fra: Aalborg Stift <KMAAL@KM.DK>
Sendt: 25. august 2025 13:27
Til: Høring_energiparker@plst.dk
Emne: Til Plan- og Landdistriktsstyrelsen med svar på udkast til bekendtgørelse for en energipark ved Rodhøj i Rebild Kommune, ID 507 Rodhøj (STPR F2: 3606114)
Vedhæftede filer: Til Plan- og Landdistriktsstyrelsen med svar på udkast til bekendtgørelse for en energipark ved Rodhøj i Rebild Kommune.pdf

Til Plan- og Landdistriktsstyrelsen,

Fremsendes til videre behandling.

Med venlig hilsen

Marie Johansen

Chefkonsulent

Aalborg Stift

KMAAL@KM.DK

[Læs mere om hvordan Aalborg Stift behandler dine persondata](#)

Dato: 25. august 2025

Plan- og Landdistriktsstyrelsen
(sendt via e-mail til: hoering_energiparker@plst.dk)

Bemærkninger til udkast til bekendtgørelse for en energipark ved Rodhøj i Rebild Kommune, ID 507 Rodhøj

Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget udkast til bekendtgørelse for en energipark ved Rodhøj i Rebild Kommune.

Af udkastet til bekendtgørelsen fremgår det, at energiparken er inddelt i 2 delområder jf. bilag 2 i bekendtgørelsen.

Delområde 1 skal udlægges til opstilling af vindmøller og solcelleanlæg og delområde 2 skal udlægges til etablering af tilknyttede anlæg i form af PtX-anlæg og anden erhvervsmæssig bebyggelse.

Efter en gennemgang af det fremsendte materiale, så kan Aalborg Stift konstatere, at den sydlige del af energiparken er beliggende indenfor Rebild Kommunes udpegede kirkebeskyttelsesområder, for henholdsvis Kongens Tisted Kirke og Brorstrup Kirke.

Det fremgår af miljøvurderingen at det vurderes, at bekendtgørelsen medfører en potentiel væsentlig påvirkning af kirkerne.

Aalborg Stift skal gøre opmærksom på, at det følger af de generelle betingelser for udpegning af en energipark, at nationale interesser ikke må tale afgørende imod udpegningen.

I henhold til Rebild Kommunes gældende kommuneplan, så fremgår det af retningslinjen til kirkebeskyttelsesområder, at der kun kan opføres bebyggelse, anlæg og skovrejsning, hvis det ikke har en væsentlig indvirkning på hensynet til kirkernes landskabelige beliggenhed.

I bekendtgørelsen fremgår det, at i den sydlige del af energiparken kan der opsættes vindmøller og solceller, men der er ikke fastsat nærmere regler for en disponering af energiparken, herunder placeringen af henholdsvis solceller og vindmøller. Dette gør det vanskeligt at vurdere, hvilken påvirkning de tekniske anlæg vil få på de omkringliggende kirker.

Aalborg Stiftsøvrighed skal derfor henstille til, at det tilføjes til bekendtgørelsen, at der ved den senere planlægning af energiparkens indretning, skal tages hensyn til de kommunalt udpegede kirkebeskyttelsesområder, således at påvirkningen mindskes mest muligt.

Med venlig hilsen

p.s.v



Marie Johansen
chefkonsulent

Fra: Anders Engelbrecht Storgaard <ans@greenpowerdenmark.dk>
Sendt: 26. august 2025 15:57
Til: Høring_energiparker@plst.dk
Emne: ID 507 Rodhøj.
Vedhæftede filer: ID 507 Rodhøj Green Power Denmark.pdf

[EKSTERN E-MAIL] Denne e-mail er sendt fra en ekstern afsender.
Vær opmærksom på, at den kan indeholde links og vedhæftede filer, som ikke er sikre.

Kære PLST

Hermed fremsender jeg Green Power Denmarks høringssvar. Det har fortsat to ønsker: Den lokale fleksibilitet vedrørende solcellebekendtgørelsen og en klar opgørelse af potentialerne i MW.

Med venlig hilsen

Anders Engelbrecht Storgaard
Konsulent for vedvarende energi på land
m: +45 22 75 04 14

Green Power Denmark
København | Aarhus | Bruxelles
[Greenpowerdenmark.dk](https://greenpowerdenmark.dk)



[Green Power Denmarks persondatapolitik](#)

Høringssvar til bekendtgørelsen om Energipark Rodhøj i Rebild Kommune

Green Power Denmark noterer med bekymring, at §4 i bekendtgørelsen indfører et krav om at følge afstandskravene fra solcellebekendtgørelsen. Dette er i **direkte modstrid med intentionen i 2023-aftalen** om energiparker, hvor der står:

*”Energiparkerne vil være et supplement til den kommunale planlægning af VE-projekter og skal ses som et bidrag til **at fjerne barrierer herfor**”*

*”Staten skal derfor spille en aktiv rolle for at indfri ambitionen om en firedobling ved at udpege egnede arealer til større energiparker, hvor muligheden for at placere vedvarende energianlæg på områder med **beskyttelsesinteresser udvides**, og hvor **der gives gunstige vilkår** for placering af PtX-anlæg og virksomheder i tilknytning til energiparkerne, hvor særlige hensyn taler for det”*

Solcellebekendtgørelsen er i sig selv fleksibel og giver kommunerne mulighed for lokal tilpasning. Men når afstandskravene skrives direkte ind i denne bekendtgørelse som et **bindende krav**, fratages kommunerne netop den fleksibilitet, de skulle have haft. Det risikerer at indskrænke arealet til VE-anlæg betydeligt – og undergraver intentionen om at skabe mere lempelige rammer i statsligt udpegede energiparker.

Ændringerne af denne præcedens fra en ”bør” bestemmelse til en ”skal” bestemmelse via bekendtgørelsen har allerede fået den konsekvens, at Aabenraa Kommune har trukket Perbøl og Svejlund Energipark og denne bekendtgørelse vil ligeledes udgøre en potentiel hindring for denne energiparks realisering.

Generelt om lempelser af planforhold

Green Power Denmark vil generelt opfordre til for offentlighedens skyld, at der enten i miljørapporterne eller i høringsbrevene **gives en vurdering af** 1) Potentiel MW kapacitet i parken eller MW produktion 2) Fordeling mellem teknologierne (vind/sol). Dette vil styrke vurderingen af energiparkernes bidrag til den danske VE-produktion og være en vigtig viden for branchen.

Det er omvendt positivt, at staten med bekendtgørelsen fjerner andre planmæssige barrierer. Hvis projektet realiseres, kan det blive et vigtigt bidrag til udbygningen af vedvarende energi i Danmark. Green Power Denmark noterer sig ligeledes med tilfredshed, at miljørapporten viser, at energiparken overvejende vil have positive samfundsmæssige effekter, og at eventuelle miljøpåvirkninger primært vurderes som ikke-væsentlige.

Med venlig hilsen
Anders Engelbrecht Storgaard
ans@greenpowerdenmark.dk
Dir. tlf. +45 22 75 04 14

Fra: Christina Hjorth Henius <chh@feriehusudlejerne.dk>
Sendt: 28. august 2025 10:36
Til: Høring_energiparker@plst.dk
Emne: ID 507 Rodhøj // Svar på høring vedr. en energipark ved Rodhøj i Rebild Kommune med tilhørende miljøvurdering
Vedhæftede filer: 2025-08-28_Høringssvar Rodhøj energipark Rebild Kommune.pdf

[EKSTERN E-MAIL] Denne e-mail er sendt fra en ekstern afsender.
Vær opmærksom på, at den kan indeholde links og vedhæftede filer, som ikke er sikre.

Find venligst Feriehusudlejernes Brancheforenings høringssvar vedlagt.

Med venlig hilsen

Christina Hjorth Henius
Administrator

+45 53 89 49 82

Vandkunsten 3, 3. sal
DK-1467 København K
www.feriehusudlejerne.dk
Vores [persondatapolitik](#)



**Feriehusudlejernes
Brancheforening**

Feriehusudlejernes Brancheforening arbejder for medlemmernes rammevilkår med afsæt i branchens dagsordener. Vi samarbejder bredt med den øvrige turistbranche, politikere, embedsværk og myndigheder – både lokalt og på landsplan – for at sikre holdbare vilkår for turismen og feriehusudlejning i Danmark. I 2024 formidlede medlemmerne 23 millioner overnatninger fordelt på 43.000 feriehuse – til danske såvel som udenlandske gæster.

Fra: Høring_energiparker@plst.dk <Hoering_energiparker@plst.dk>

Sendt: 18. august 2025 13:18

Til: Danske Regioner <regioner@regioner.dk>; Kommunernes Landsforening <KL@KL.DK>; region@rn.dk <region@rn.dk>; raadhus@mariagerfjord.dk <raadhus@mariagerfjord.dk>; post@vesthimmerland.dk <post@vesthimmerland.dk>; aalborg@aalborg.dk <aalborg@aalborg.dk>; kmaal@km.dk <kmaal@km.dk>; Faglig Fælles Forbund 3F <3f@3f.dk>; 92grp@92grp.dk <92grp@92grp.dk>; abf@abf-rep.dk <abf@abf-rep.dk>; ac@ac.dk <ac@ac.dk>; Info-Akademiraadet <info@akademiraadet.dk>; mail@arkitektforeningen.dk <mail@arkitektforeningen.dk>; ai@asfaltindustrien.dk <ai@asfaltindustrien.dk>; eko@betterenergy.dk <eko@betterenergy.dk>; biogas@biogas.dk <biogas@biogas.dk>; bl@bl.dk <bl@bl.dk>; bsf@bsf.dk <bsf@bsf.dk>; info@byggesoc.dk <info@byggesoc.dk>; info@byggherreforeningen.dk <info@byggherreforeningen.dk>; bkr@bkringsted.dk <bkr@bkringsted.dk>; Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug <info@baeredygtigtlandbrug.dk>; info@campingoutdoordanmark.dk <info@campingoutdoordanmark.dk>; kh@co-industri.dk <kh@co-industri.dk>; ejendomme.jura@coop.dk <ejendomme.jura@coop.dk>; cowi@cowi.com <cowi@cowi.com>; post@cyklistforbundet.dk <post@cyklistforbundet.dk>; Danmarks Fiskeriforening (mail)

mail@dkfisk.dk; jj@dfac.dk <jj@dfac.dk>; dif@dif.dk <dif@dif.dk>; Danmarks Naturfredningsforening
dn@dn.dk; mail@danskaffaldsforening.dk <mail@danskaffaldsforening.dk>; info@blind.dk <info@blind.dk>;
db@byplanlab.dk <db@byplanlab.dk>; info@dcu.dk <info@dcu.dk>; de@de.dk <de@de.dk>;
entomologiskforening@gmail.com <entomologiskforening@gmail.com>; Dansk Erhverv (høring)
hoeringssager@danskerhverv.dk; mail@danskfjernvarme.dk <mail@danskfjernvarme.dk>; formand@sheep.dk
formand@sheep.dk; Emballageindustrien <hoering@di.dk>; dj@journalistforbundet.dk
dj@journalistforbundet.dk; duf@duf.dk <duf@duf.dk>; post@jaegerne.dk <post@jaegerne.dk>;
info@kystognaturturisme.dk <info@kystognaturturisme.dk>; metal@danskmetal.dk <metal@danskmetal.dk>;
info@danskmiljoteknologi.dk <info@danskmiljoteknologi.dk>; dof@dof.dk <dof@dof.dk>; ds@sejlsport.dk
ds@sejlsport.dk; ds@ds.dk <ds@ds.dk>; traeinfo@traeinfo.dk <traeinfo@traeinfo.dk>; Danske Advokater
mail@danskeadvokater.dk; info@danskeark.dk <info@danskeark.dk>; sekretariat@danskedestinationer.dk
sekretariat@danskedestinationer.dk; dh@handicap.dk <dh@handicap.dk>; Danske Havne og Foreningen for
Danske Privathavne <danskehavne@danskehavne.dk>; info@christmastree.dk <info@christmastree.dk>;
info@danskekloakmestre.dk <info@danskekloakmestre.dk>; dl@landskabsarkitekter.dk
dl@landskabsarkitekter.dk; info@danskemaritime.dk <info@danskemaritime.dk>;
sekretariat@solcelleforening.dk <sekretariat@solcelleforening.dk>; Jakob Svane <jasv@di.dk>;
kontakt@dansketegl.dk <kontakt@dansketegl.dk>; kontakt@danskeudlejere.dk <kontakt@danskeudlejere.dk>;
danva@danva.dk <danva@danva.dk>; dsk@dsk.dk <dsk@dsk.dk>; dch@dch.dk <dch@dch.dk>; info@dds.dk
info@dds.dk; sek@fanke.dk <sek@fanke.dk>; info@dgi.dk <info@dgi.dk>; dhigroup@dhigroup.com
dhigroup@dhigroup.com; dommerforeningen@gmail.com <dommerforeningen@gmail.com>;
info@drivkraftdanmark.dk <info@drivkraftdanmark.dk>; jrv@dtl.eu <jrv@dtl.eu>; info@ejd.dk <info@ejd.dk>;
elretur@elretur.dk <elretur@elretur.dk>; es@es-daa.dk <es@es-daa.dk>; pm@adv-martinelli.dk <pm@adv-martinelli.dk>;
fp@fogp.dk <fp@fogp.dk>; post@fabnet.dk <post@fabnet.dk>; sekr@f-camping.dk <sekr@f-camping.dk>;
Anette Breitenstein <abr@feriehusudlejerne.dk>; mail@finansdanmark.dk <mail@finansdanmark.dk>;
Forbrugerrådet <hoeringer@fbr.dk>; sekr@faod.dk <sekr@faod.dk>; info@flidhavne.dk <info@flidhavne.dk>;
fri@frinet.dk <fri@frinet.dk>; fr@friluftsraadet.dk <fr@friluftsraadet.dk>; fsr@fsr.dk <fsr@fsr.dk>;
post@gammelestrup.dk <post@gammelestrup.dk>; ort@gavnoe.dk <ort@gavnoe.dk>; grakom@grakom.dk
grakom@grakom.dk; info@greenpowerdenmark.dk <info@greenpowerdenmark.dk>; gi@gi.dk <gi@gi.dk>;
info@shw.dk <info@shw.dk>; info-hd@hededanmark.dk <info-hd@hededanmark.dk>;
sekretariat@historiskehuse.dk <sekretariat@historiskehuse.dk>; hoering@hofor.dk <hoering@hofor.dk>;
horesta@horesta.dk <horesta@horesta.dk>; Kontakt@klimabev.dk <Kontakt@klimabev.dk>; info@kolonihave.dk
info@kolonihave.dk; kystkultur.bkk@gmail.com <kystkultur.bkk@gmail.com>; Landbrug & Fødevarer
hoering@lf.dk; mail@landdistrikterne.dk <mail@landdistrikterne.dk>; mail@lsp-foreningen.dk <mail@lsp-foreningen.dk>;
mail@byogland.dk <mail@byogland.dk>; arkitektsteenkaer@hotmail.com
arkitektsteenkaer@hotmail.com; info@praktiskoekologi.dk <info@praktiskoekologi.dk>; hej@ledernesofart.dk
hej@ledernesofart.dk; Maskinmestrenes Forening <mf@mmf.dk>; Mejeriforeningen (ddb) <ddb@mejeri.dk>;
byggeprojekt@m.dk <byggeprojekt@m.dk>; Info@moesgaardmuseum.dk <Info@moesgaardmuseum.dk>;
moviatrafik@moviatrafik.dk <moviatrafik@moviatrafik.dk>; Nationalpark Thy <thy@danmarksnationalparker.dk>;
NOAHs Sekretariat (noah) <noah@noah.dk>; regulering@nuuday.dk <regulering@nuuday.dk>;
realdania@realdania.dk <realdania@realdania.dk>; info@badesikkerhed.dk <info@badesikkerhed.dk>; info@dk-gbc.dk <info@dk-gbc.dk>;
sekretariatet@danske-smaaer.dk <sekretariatet@danske-smaaer.dk>;
reception@SMVdanmark.dk <reception@SMVdanmark.dk>; info@sbfd.dk <info@sbfd.dk>; regulering@tdcnet.dk
regulering@tdcnet.dk; Tekniq Arbejdsgiverne <teknig@teknig.dk>; post@teleindu.dk <post@teleindu.dk>;
museum@vikingeskibsmuseet.dk <museum@vikingeskibsmuseet.dk>; Økologisk Landsforening
hoering@okologi.dk; consultations@orsted.com <consultations@orsted.com>; dsbpost@dsb.dk
dsbpost@dsb.dk; 3.parter@energinet.dk <3.parter@energinet.dk>; ledningsinfo@energinet.dk
ledningsinfo@energinet.dk; myndighed@energinet.dk <myndighed@energinet.dk>; hoeringer@naviair.dk
hoeringer@naviair.dk; aau@aau.dk <aau@aau.dk>; contact@bio.aau.dk <contact@bio.aau.dk>;
kommunikation@plan.aau.dk <kommunikation@plan.aau.dk>; build@build.aau.dk <build@build.aau.dk>;
au@au.dk <au@au.dk>; envs@au.dk <envs@au.dk>; au@au.dk <au@au.dk>; a@aarch.dk <a@aarch.dk>; Danmarks
Tekniske Universitet (dtu) <dtu@dtu.dk>; ign@ign.ku.dk <ign@ign.ku.dk>; ifro@ifro.ku.dk <ifro@ifro.ku.dk>;
hta@life.ku.dk <hta@life.ku.dk>; sdu@sdu.dk <sdu@sdu.dk>

Cc: Bent Lindhardt Andersen <belian@plst.dk>; Martin Voergaard <marvoe@plst.dk>

Emne: Høring af udkast til bekendtgørelse for en energipark ved Rodhøj i Rebild Kommune med tilhørende miljøvurdering

Høring af udkast til bekendtgørelse for en energipark ved Rodhøj i Rebild Kommune med tilhørende miljøvurdering

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har den 18. august 2025 igangsat en 8 ugers offentlig høring af udkast til bekendtgørelse for en energipark ved Rodhøj i Rebild Kommune med tilhørende miljøvurdering. Høringsmaterialet kan ses på [høringsportalen](#) og på [plandata.dk](#)

Som opfølgning på *Klimaaftale om grøn strøm og varme fra 22. juni 2022* blev kommuner og VE-opstillere inviteret til at indmelde arealer til potentielle energiparker inden den 1. oktober 2022. Med regeringens udspil *Klimahandling – Sammen om mere grøn energi fra sol og vind på land fra 9. oktober 2023* blev der samtidig åbnet for indmelding af yderligere arealer med frist den 4. december 2023. Rebild Kommune har ønsket arealet ved Rodhøj udpeget til statslig energipark, for at give mulighed for at etablere et solcelleanlæg, vindmøller og tilknyttede PtX-anlæg.

Med udkast til bekendtgørelse afgrænses arealet til en kommende energipark i Rebild Kommune. Der er foretaget en miljøvurdering af udkast til bekendtgørelse efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Miljørapporten er vedlagt høringen.

Plan- og Landdistriktsstyrelsen skal anmode om eventuelle bemærkninger til udkast til bekendtgørelse **senest den 14. oktober 2025**. Høringssvar bedes sendt til hoering_energiparker@plst.dk mærket: ID 507 Rodhøj.



Plan- og Landdistriktsstyrelsen
hoering_energiparker@plst.dk
ID 507 Rodhøj.

27. august 2025
/

**Høringssvar til udkast til bekendtgørelse for en energipark ved
Rodhøj i Rebild Kommune med tilhørende miljøvurdering**

Feriehusudlejernes Brancheforening har med interesse læst det fremsendte forslag til bekendtgørelse.

Feriehusudlejernes Brancheforening er generelt kritisk overfor energiparkers placering i det åbne land, men vi har dog også forståelse for, at der behov for energiparker som led i den grønne omstilling.

Vi har set på den konkrete placering ved Rodhøj, og placeringen af en energipark her er acceptabel.

Feriehusudlejernes Brancheforening vil med valget af placeringen ved Rodhøj gerne kvittere for, at der ikke mistes store natur- eller turismemæssige arealer. Der er desuden langt til sommerhusområder og andre rekreative områder.

Området, hvor energiparken placeres, er udpræget fladt. Energiparken vil derfor kunne ses på lang afstand. Det vil derfor være ønskeligt, at der etableres beplantning omkring energiparken.

Med venlig hilsen

Fra: Hoeringer <Hoeringer@naviair.dk>
Sendt: 28. august 2025 11:10
Til: Høring_energiparker@plst.dk
Cc: Hoeringer
Emne: SV: ID 507 Rodhøj.- Høring af udkast til bekendtgørelse for en energipark ved Rodhøj i Rebild Kommune med tilhørende miljøvurdering

Kære Plan- og Landdistriktsstyrelsen

Naviair har ingen bemærkninger til udkast til bekendtgørelse for energipark ved Rodhøj i Rebild Kommune.

Venlig hilsen
Anne Lise

NAVIAIR

Med venlig hilsen

Anne Lise Krarup-Christensen

Compliance koordinator

D +45 3247 8914 • akc@naviair.dk



Naviair • Naviair Allé 1 • DK 2770 Kastrup • Danmark
T +45 3247 8000 • www.naviair.dk

Fra: Høring_energiparker@plst.dk <Hoering_energiparker@plst.dk>

Sendt: 18. august 2025 13:18

Til: Danske Regioner <regioner@regioner.dk>; Kommunernes Landsforening <KL@KL.DK>; region@rn.dk; raadhus@mariagerfjord.dk; post@vesthimmerland.dk; aalborg@aalborg.dk; kmaal@km.dk; Faglig Fælles Forbund 3F <3f@3f.dk>; 92grp@92grp.dk; abf@abf-rep.dk; ac@ac.dk; Info-Akademiraadet <info@akademiraadet.dk>; mail@arkitektforeningen.dk; ai@asfaltindustrien.dk; eko@betterenergy.dk; biogas@biogas.dk; bl@bl.dk; bsf@bsf.dk; info@byggesoc.dk; info@bygherreforeningen.dk; bkr@bkringsted.dk; Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug <info@baeredygtigtlandbrug.dk>; info@campingoutdoordanmark.dk; kh@co-industri.dk; ejendomme.jura@coop.dk; cowi@cowi.com; post@cyklistforbundet.dk; Danmarks Fiskeriforening (mail) <mail@dkfisk.dk>; jj@dfac.dk; dif@dif.dk; Danmarks Naturfredningsforening <dn@dn.dk>; mail@danskaffaldsforening.dk; info@blind.dk; db@byplanlab.dk; info@dcu.dk; de@de.dk; entomologiskforening@gmail.com; Dansk Erhverv (høring) <hoeringssager@danskerhverv.dk>; mail@danskfjernvarme.dk; formand@sheep.dk; Emballageindustrien <hoering@di.dk>; dj@journalistforbundet.dk; duf@duf.dk; post@jaegerne.dk; info@kystognaturturisme.dk; metal@danskmetal.dk; info@danskmiljoteknologi.dk; dof@dof.dk; ds@sejlsport.dk; ds@ds.dk; traefinfo@traefinfo.dk; Danske Advokater <mail@danskeadvokater.dk>; info@danskeark.dk; sekretariat@danskedestinationer.dk; dh@handicap.dk; Danske Havne og Foreningen for Danske Privathavne <danskehavne@danskehavne.dk>; info@christmastree.dk; info@danskekloakmestre.dk; dl@landskabsarkitekter.dk; info@danskemaritime.dk; sekretariat@solcelleforening.dk; Jakob Svane <jasv@di.dk>; kontakt@dansketegl.dk; kontakt@danskeudlejere.dk; danva@danva.dk; dsk@dsk.dk; dch@dch.dk; info@dds.dk; sek@fanke.dk; info@dgi.dk; dhigroup@dhigroup.com; dommerforeningen@gmail.com; info@drivkraftdanmark.dk; jrv@dtl.eu; info@ejd.dk; elretur@elretur.dk; es@es-daa.dk; pm@adv-martinelli.dk; fp@fogp.dk; post@fabnet.dk; sekr@f-camping.dk; mail@fbnet.dk; mail@finansdanmark.dk; Forbrugerrådet <hoeringer@fbr.dk>; sekr@faod.dk; info@flidhavne.dk; fri@frinet.dk; fr@friluftsraadet.dk; fsr@fsr.dk; post@gammelestrup.dk; ort@gavnoe.dk; grakom@grakom.dk; info@greenpowerdenmark.dk; gi@gi.dk; info@shw.dk; info-hd@hededanmark.dk; sekretariat@historiskehuse.dk; hoering@hofor.dk; horesta@horesta.dk; Kontakt@klimabev.dk; info@kolonihave.dk; kystkultur.bkk@gmail.com; Landbrug & Fødevarer <hoering@lf.dk>; mail@landdistrikterne.dk;

mail@lsp-foreningen.dk; mail@bygland.dk; arkitektsteenjaer@hotmail.com; info@praktiskoekologi.dk; hej@ledernesofart.dk; Maskinmestrenes Forening <mf@mmf.dk>; Mejeriforeningen (ddb) <ddb@mejeri.dk>; byggeprojekt@m.dk; Info@moesgaardmuseum.dk; moviatrafik@moviatrafik.dk; Nationalpark Thy <thy@danmarksnationalparker.dk>; NOAHs Sekretariat (noah) <noah@noah.dk>; regulering@nuuday.dk; realdania@realdania.dk; info@badesikkerhed.dk; info@dk-gbc.dk; sekretariatet@danske-smaaoer.dk; reception@SMVdanmark.dk; info@sbfdk.dk; regulering@tdcnet.dk; Tekniq Arbejdsgiverne <tekniq@tekniq.dk>; post@teleindu.dk; museum@vikingeskibsmuseet.dk; Økologisk Landsforening <hoering@okologi.dk>; consultations@orsted.com; dsbpost@dsb.dk; 3.parter@energinet.dk; ledningsinfo@energinet.dk; myndighed@energinet.dk; Hoeringer <Hoeringer@naviair.dk>; aau@aau.dk; contact@bio.aau.dk; kommunikation@plan.aau.dk; build@build.aau.dk; au@au.dk; envs@au.dk; au@au.dk; a@aarch.dk; Danmarks Tekniske Universitet (dtu) <dtu@dtu.dk>; ign@ign.ku.dk; ifro@ifro.ku.dk; hta@life.ku.dk; sdu@sdu.dk
Cc: Bent Lindhardt Andersen <belian@plst.dk>; Martin Voergaard <marvoe@plst.dk>

Emne: Høring af udkast til bekendtgørelse for en energipark ved Rodhøj i Rebild Kommune med tilhørende miljøvurdering

Høring af udkast til bekendtgørelse for en energipark ved Rodhøj i Rebild Kommune med tilhørende miljøvurdering

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har den 18. august 2025 igangsat en 8 ugers offentlig høring af udkast til bekendtgørelse for en energipark ved Rodhøj i Rebild Kommune med tilhørende miljøvurdering. Høringsmaterialet kan ses på [høringsportalen](#) og på [plandata.dk](#)

Som opfølgning på *Klimaaftale om grøn strøm og varme fra 22. juni 2022* blev kommuner og VE-opstillere inviteret til at indmelde arealer til potentielle energiparker inden den 1. oktober 2022. Med regeringens udspil *Klimahandling – Sammen om mere grøn energi fra sol og vind på land fra 9. oktober 2023* blev der samtidig åbnet for indmelding af yderligere arealer med frist den 4. december 2023. Rebild Kommune har ønsket arealet ved Rodhøj udpeget til statslig energipark, for at give mulighed for at etablere et solcelleanlæg, vindmøller og tilknyttede PtX-anlæg.

Med udkast til bekendtgørelse afgrænses arealet til en kommende energipark i Rebild Kommune. Der er foretaget en miljøvurdering af udkast til bekendtgørelse efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Miljørapporten er vedlagt høringen.

Plan- og Landdistriktsstyrelsen skal anmode om eventuelle bemærkninger til udkast til bekendtgørelse **senest den 14. oktober 2025**. Høringssvar bedes sendt til hoering_energiparker@plst.dk mærket: ID 507 Rodhøj.

Høring_energiparker@plst.dk

Fra: Maria Lis Windfeld Jensen <MLWM@DSB.DK>
Sendt: 23. september 2025 09:38
Til: Høring_energiparker@plst.dk
Cc: DSBPOST
Emne: ID 507 Rodhøj

[EKSTERN E-MAIL] Denne e-mail er sendt fra en ekstern afsender.
Vær opmærksom på, at den kan indeholde links og vedhæftede filer, som ikke er sikre.

Til rette vedkommende,

DSB har ingen bemærkninger til høring vedr. udkast til bekendtgørelse for en energipark ved Rodhøj i Rebild Kommune med tilhørende miljøvurdering.

Med venlig hilsen

Maria Lis Windfeld Jensen
Executive Consultant

Koncernsekretariatet, DSB, Telegade 2, 2630 Taastrup, CVR 25 05 00 53
Mobil: +45 2468 6915, E-mail: MLWM@DSB.DK



DSB Rejs med

Fra: Høring_energiparker@plst.dk <Hoering_energiparker@plst.dk>
Sendt: 18. august 2025 13:18
Til: Danske Regioner <regioner@regioner.dk>; Kommunernes Landsforening <KL@KL.DK>; region@rn.dk; raadhus@mariagerfjord.dk; post@vesthimmerland.dk; aalborg@aalborg.dk; kmaal@km.dk; Faglig Fælles Forbund 3F <3f@3f.dk>; 92grp@92grp.dk; abf@abf-rep.dk; ac@ac.dk; Info-Akademiraadet <info@akademiraadet.dk>; mail@arkitektforeningen.dk; ai@asfaltindustrien.dk; eko@betterenergy.dk; biogas@biogas.dk; bl@bl.dk; bsf@bsf.dk; info@byggesoc.dk; info@bygherreforeningen.dk; bkr@bkringsted.dk; Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug <info@baeredygtigtlandbrug.dk>; info@campingoutdoordanmark.dk; kh@co-industri.dk; ejendomme.jura@coop.dk; cowi@cowi.com; post@cyklistforbundet.dk; Danmarks Fiskeriforening (mail) <mail@dkfisk.dk>; jj@dfac.dk; dif@dif.dk; Danmarks Naturfredningsforening <dn@dn.dk>; mail@danskaffaldsforening.dk; info@blind.dk; db@byplanlab.dk; info@dcu.dk; de@de.dk; entomologiskforening@gmail.com; Dansk Erhverv (høring) <hoeringssager@danskerhverv.dk>; mail@danskfjernvarme.dk; formand@sheep.dk; Emballageindustrien <hoering@di.dk>; dj@journalistforbundet.dk; duf@duf.dk; post@jaegerne.dk; info@kystognaturturisme.dk; metal@danskmetal.dk; info@danskmiljoteknologi.dk; dof@dof.dk; ds@sejlsport.dk; ds@ds.dk; traeinfo@traeinfo.dk; Danske Advokater <mail@danskeadvokater.dk>; info@danskeark.dk; sekretariat@danskedestinationer.dk; dh@handicap.dk; Danske Havne og Foreningen for Danske Privathavne <danskehavne@danskehavne.dk>; info@christmastree.dk; info@danskekloakmestre.dk; dl@landskabsarkitekter.dk; info@danskemaritime.dk; sekretariat@solcelleforening.dk; Jakob Svane <jasv@di.dk>; kontakt@dansketegl.dk; kontakt@danskeudlejere.dk; danva@danva.dk; dsk@dsk.dk; dch@dch.dk; info@dds.dk; sek@fanke.dk; info@dgi.dk; dhigroup@dhigroup.com; dommerforeningen@gmail.com; info@drivkraftdanmark.dk; jrv@dtl.eu; info@ejd.dk; elretur@elretur.dk; es@es-daa.dk; pm@adv-martinelli.dk; fp@fogp.dk; post@fabnet.dk; sekr@f-camping.dk; mail@fbnet.dk; mail@finansdanmark.dk; Forbrugerrådet <hoeringer@fbr.dk>; sekr@faod.dk; info@flidhavne.dk; fri@frinet.dk; fr@friluftsraadet.dk; fsr@fsr.dk; post@gammelestrup.dk; ort@gavnoe.dk; grakom@grakom.dk; info@greenpowerdenmark.dk; gi@gi.dk; info@shw.dk; info-hd@hededanmark.dk;

sekretariat@historiskehuse.dk; hoering@hofor.dk; horesta@horesta.dk; Kontakt@klimabev.dk; info@kolonihave.dk; kystkultur.bkk@gmail.com; Landbrug & Fødevarer <hoering@lf.dk>; mail@landdistrikterne.dk; mail@lsp-foreningen.dk; mail@byogland.dk; arkitektsteenkaer@hotmail.com; info@praktiskoekologi.dk; hej@ledernesofart.dk; Maskinmestrenes Forening <mf@mmf.dk>; Mejeriforeningen (ddb) <ddb@mejeri.dk>; byggeprojekt@m.dk; Info@moesgaardmuseum.dk; moviatrafik@moviatrafik.dk; Nationalpark Thy <thy@danmarksnationalparker.dk>; NOAHs Sekretariat (noah) <noah@noah.dk>; regulering@nuuday.dk; realdania@realdania.dk; info@badesikkerhed.dk; info@dk-gbc.dk; sekretariatet@danske-smaaer.dk; reception@SMVdanmark.dk; info@sbfdk.dk; regulering@tdcnet.dk; Tekniq Arbejdsgiverne <teknig@teknig.dk>; post@teleindu.dk; museum@vikingeskibsmuseet.dk; Økologisk Landsforening <hoering@okologi.dk>; consultations@orsted.com; DSBPOST <DSBPOST@dsb.dk>; 3.parter@energinet.dk; ledningsinfo@energinet.dk; myndighed@energinet.dk; hoeringer@naviair.dk; aa@aa.dk; contact@bio.aau.dk; kommunikation@plan.aau.dk; build@build.aau.dk; au@au.dk; envs@au.dk; au@au.dk; a@aarch.dk; Danmarks Tekniske Universitet (dtu) <dtu@dtu.dk>; ign@ign.ku.dk; ifro@ifro.ku.dk; hta@life.ku.dk; sdu@sdu.dk

Cc: Bent Lindhardt Andersen <belian@plst.dk>; Martin Voergaard <marvoe@plst.dk>

Emne: Høring af udkast til bekendtgørelse for en energipark ved Rodhøj i Rebild Kommune med tilhørende miljøvurdering

Høring af udkast til bekendtgørelse for en energipark ved Rodhøj i Rebild Kommune med tilhørende miljøvurdering

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har den 18. august 2025 igangsat en 8 ugers offentlig høring af udkast til bekendtgørelse for en energipark ved Rodhøj i Rebild Kommune med tilhørende miljøvurdering. Høringsmaterialet kan ses på [høringsportalen](#) og på [plandata.dk](#)

Som opfølgning på *Klimaaftale om grøn strøm og varme fra 22. juni 2022* blev kommuner og VE-opstillere inviteret til at indmelde arealer til potentielle energiparker inden den 1. oktober 2022. Med regeringens udspil *Klimahandling – Sammen om mere grøn energi fra sol og vind på land fra 9. oktober 2023* blev der samtidig åbnet for indmelding af yderligere arealer med frist den 4. december 2023. Rebild Kommune har ønsket arealet ved Rodhøj udpeget til statslig energipark, for at give mulighed for at etablere et solcelleanlæg, vindmøller og tilknyttede PtX-anlæg.

Med udkast til bekendtgørelse afgrænses arealet til en kommende energipark i Rebild Kommune. Der er foretaget en miljøvurdering af udkast til bekendtgørelse efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Miljørapporten er vedlagt høringen.

Plan- og Landdistriktsstyrelsen skal anmode om eventuelle bemærkninger til udkast til bekendtgørelse **senest den 14. oktober 2025**. Høringssvar bedes sendt til hoering_energiparker@plst.dk mærket: ID 507 Rodhøj.

Fra: Hans Møller <hanm@towii.com>
Sendt: 10. oktober 2025 10:00
Til: Høring_energiparker@plst.dk
Emne: Emne: ID 507 Rodhøj - høringssvar
Vedhæftede filer: Høringssvar - Rodhøj Energipark.pdf

[EKSTERN E-MAIL] Denne e-mail er sendt fra en ekstern afsender.
Vær opmærksom på, at den kan indeholde links og vedhæftede filer, som ikke er sikre.

Til rette vedkommende.
Vedlagt høringssvar.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede.

Med venlig hilsen / Best Regards

Hans Møller
Senior Asset Manager



TOWII Renewables A/S
Havneparken 4, 1. sal
DK-7100 Vejle - Denmark
CVR: 31088658

Mobile: +45 24 79 66 97

Web: towii.com



Dato: 10. oktober 2025

E-mail: hoering_energiparker@plst.dk

Vedr.: ID 507 Rodhøj - høringssvar

Høringssvar - Rodhøj Energipark

1. Baggrund


Vi har læst materialet i forbindelse med høring af udkast til bekendtgørelse og miljørapport vedrørende en energipark ved Rodhøj i Rebild Kommune, da TOWII Renewables A/S ("TOWII") ejer 2 ud af 5 vindmøller beliggende i området på adressen Rodhøjvej 23, 9610 Nørager. TOWIIs vindmøller risikerer en betydeligbetydelig økonomisk påvirkning af det planlagte projekt, som omslutter de eksisterende vindmøller, hvorfor vi ser os nødsaget til indsendelse af dette høringssvar.

Vi vil gerne understrege, at vi vil gerne støtte op om fremdrift i den grønne omstilling. Det er dog vores opfattelse, at det skal ske på et korrekt oplyst grundlag og at projektet er i stand og villig til at kompensere eksisterende mølleejere for de økonomiske tab og risici projektet medfører. Det anser vi som en almindelig og forventelig praksis.

2. Støjpåvirkning

TOWIIs eksisterende vindmøller overholder gældende støjkrav, men akkumuleret med støjen fra de eventuelt nye vindmøller vil støjubredelsen overskride støjgrænsen i støjbekendtgørelsen (bek. Nr. 995 af 26.08.2024) for mange beboelser i området og formentlig også de nærmeste bysamfund som Binderup og Kongens Tisted. Vi kan ikke genkende miljøvurderingens konklusion om, at vindmøllestøjens påvirkning vil være uvæsentlig. I den forbindelse er det vores opfattelse at miljøvurderingen er utilstrækkelig, og idet der ikke er nogen konkrete beregninger, kan vi heller ikke se, at støjen fra de eksisterende vindmøller er indregnet.

TOWIIs beregninger viser støjubredelsen markeret med de to forskellige grænser her:

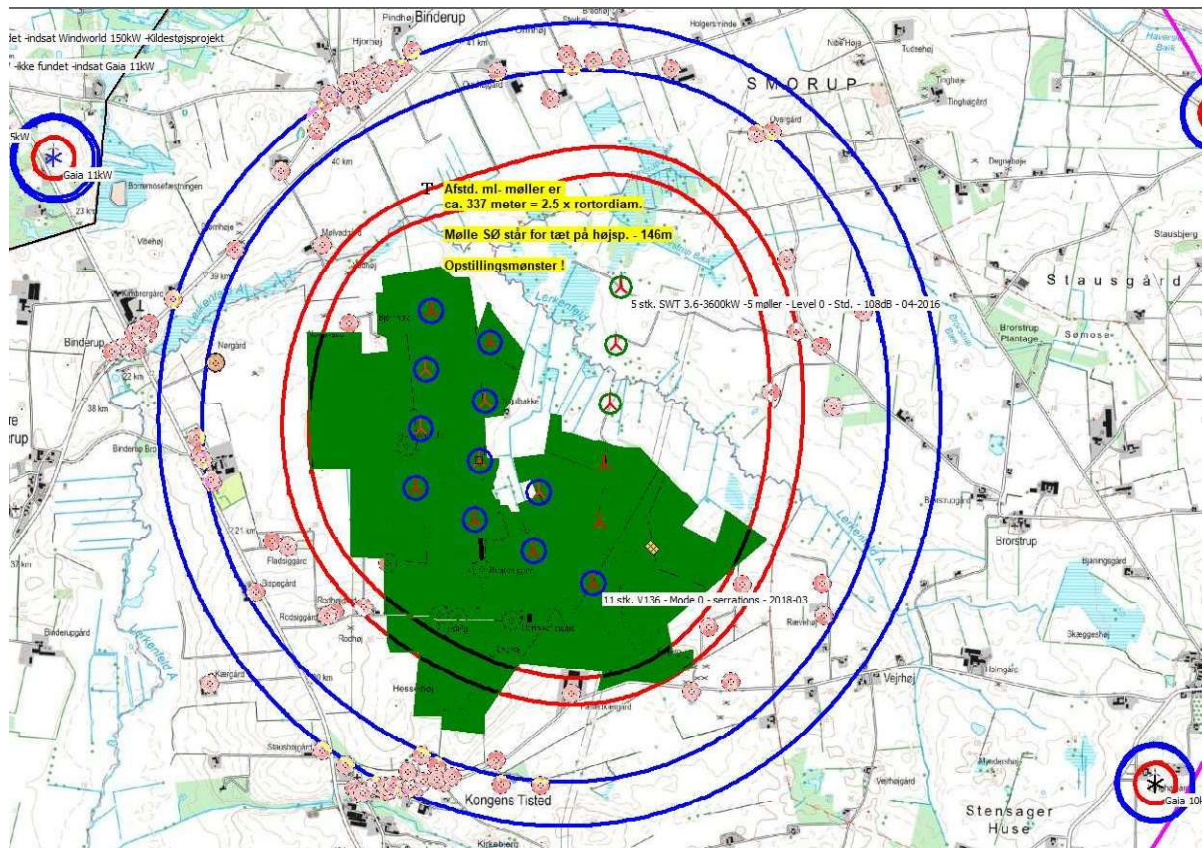

Ovenstående beregning viser betydelige støjudfordringer for det kommende projekt. Der tages ikke højde for eventuel støj fra solcelletransformatoren, som risikerer at forværre støjen, idet den dog ikke har indflydelse på støjgrænsen i støjebekendtgørelsen for vindmøller.

TOWII har rakt ud til projektudvikleren i forhold til at aftale en eventuel nedregulering af de eksisterende vindmøller således, at støjkravene kan overholdes, men det er ikke på nuværende tidspunkt lykkedes at få en aftale på plads. En sådan aftale er en forudsætning for at nye vindmøller lovligt kan opføres.

3. **Tabt produktion**

De planlagte vindmøller placeres så tæt på de eksisterende 5 vindmøller, at de eksisterende vindmøller vil opnå et betydeligt produktionstab grundet parkeffekt/turbulens i vinden. Dette tab udgør omkring 2 GWh per vindmølle årligt, hvilket de eksisterende ejere bør kompenseres for, da det er et kendt tab for projektudvikleren. Vi har vedlagt et ark, der viser beregningen i bilag 1: Parktab.

4. **Øgede omkostninger**

De eksisterende vindmøller vil ved opstilling af de nye vindmøller blive udsat for øget turbulens. Dette kan medføre forøgede serviceomkostninger samt omkostninger til curtailment (standsning af eksisterende vindmøller i visse vindsituationer).

5. **Visuelt udtryk**

Miljørapporten viser ikke de planlagte vindmøllers opstillingsmønster, men de kort TOWII er præsenteret for indeholder en asynkron opstilling, der ikke overholder vejlednings beskrivelse af et ensartet opstillingsmønster. Vi går ud fra, at det påtænkte opstillingsmønster fremlægges forud for godkendelsen og passer ind i det allerede eksisterende opstillingsmønster af hensyn til det visuelle udtryk for området samt som grundlag for præcises støj- og produktionsberegninger.

De nye vindmøller har desuden en navhøjde, der er otte meter lavere end de eksisterende vindmøller, hvilket vil forværre det visuelle indtryk. En mulig løsning herpå er, at de eksisterende vindmøller udskiftes, så det er de samme vindmøller i hele parken, men det kræver naturligvis en aftale med ejerne af de eksisterende vindmøller.

6. **Adgangsveje**

Solcelleparken og vindmøllerne skal planlægges, så de eksisterende vindmøller til enhver tid kan serviceres via de eksisterende veje med kranbiler mv. uden påvirkning både i etableringsfasen og driftsfasen. TOWII har sikret denne ret med tinglyste servitutter på de relevante matrikler, og disse skal naturligvis respekteres.

7. **Vedligeholdelsesområdet**

TOWII har tinglyst ret til at anvende områderne omkring de eksisterende vindmøller til service og reparation i nødvendigt omfang, hvilket naturligvis forhindrer opstilling af solceller på disse områder. Arealet kan ikke nærmere fastsættes, da det er en vurdering fra serviceleverandøren i hvert enkelt tilfælde, hvor meget plads der er brug for samt i hvilken retning. TOWII har sikret denne ret med tinglyste servitutter på de relevante matrikler, og disse skal naturligvis respekteres.

8. **Kabelspor**

Solceller, vindmøller og energiparkens kabeltrace må ikke placeres over kabeltraceet til de eksisterende vindmøller. TOWII har sikret denne ret med tinglyste servitutter på de relevante matrikler, og disse skal naturligvis respekteres.

9. **Is afkast**

Der kan være is afkast fra vindmøllerne, som kan beskadige solcellerne. TOWII er ikke ansvarlig for eventuelle problemer i denne henseende.

10. **Skygge**

Vindmøllerne vil til en vis grad skygge for solcellerne (tårn og vinger). TOWII er ikke ansvarlig for sådant produktionstab

11. **Refleks indflydelse**

Der kan være reflekspåvirkning fra solcellerne mod vindmøllerne og derfra mod naboer, TOWII bør ikke være ansvarlig for problemer i denne henseende.

12. **Nedlukning af elnettet**

Er der behov for udbygning af elnettet i forbindelse med etablering af energiparken? Bygherre skal i så fald kompensere TOWII for en eventuel længere nedlukning af elnettet i forbindelse etablering af energiparken, ligesom øvrige afledte omkostninger såsom driftslederudgifter skal dækkes af bygherre.

Er der spørgsmål eller behov for uddybning er I meget velkomne til at kontakte Hans Møller på telefon 24796697 eller e-mail hanm@towii.com.

Bilag 1 - Parktab

PARK - Hovedresultat

PARKvirkningsmodel N.O. Jensen (RISØ/EMD) Park 2 2018


Wake-beregning udført i UTM (north)-WGS84 Zone: 32
Ved pladscentrum er forskellen mellem net-nord og sand-nord: 0,5°

Effektkurve korrektionsmetode
Ny windPRO metode (justeret IEC metode, bedre til at matche turbinekontrol) <ANBEFALET>
Luftmæsefylde-beregningsmetode
Højdeafhængig, temperatur fra klimastation
Station: ALBORG V3 2014
Basistemperatur: 8,2 °C ved 13,0 m
Basistryk: 1013,3 hPa ved 0,0 m
Luftmæsefylde for pladscentrum i nøgle-navhøjde: 30,0 m + 82,0 m = 1,240 kg/m³ → 101,3 % af Std
Relativ luftfugtighed: 0,0 %

Parametre for PARKvirkningsmodel
Terræntype Spredningskonstant
Blandet landbrugsland 0,089 - 0,090 Hub height dependent

PARKvirkningsindstillinger
Vinkel [°] Vindhastighed [m/s]
start slut Skridt start slut Skridt
0,5 360,0 1,0 0,5 30,5 1,0

Vindstatistikker DK DANMARK '07 - Copy.wvs
Landsdelskorrektion 0,99

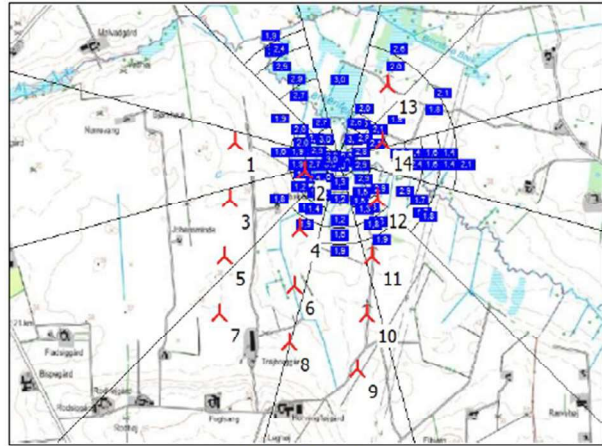

Ny vindmølle

Terrændata

Nøgletal for højden 82,0 m over terræn

Terræn UTM (north)-ETRS89 Zone: 32

Øst Nord Navn på vindhastighedsfordeling

Type/version Vindenergi Middel Ækvivalent
[kWh/m²] vindhast. ruhed
3.399 [m/s] 1,8

A 537.308,25 6.292.115,15 Pladsdata: ATLAS 12 sektorer; Radius: 30.500 m (142) ATLAS

Beregnet årlig produktion for vindmøllepark

Vindmølle kombination	Resultat	Resultat-10,0%	BRUTTO (ingen tab)		Specifikke resultater)				Middelvindhastighed @navhøjde
	PARK		Vindmøller	Wake-tab	Kapacitets-faktor	Middel vindmølle resultat	Fuldlast timer		
	[MWh/y]	[MWh/y]	[MWh/y]	[%]	[%]	[MWh/y]	[Timer/år]	[m/s]	
Vindmøllepark	164.088,0	147.679,2	194.349,9	15,6	31,2	10.548,5	2.735	7,1	

a) Baseret på Resultat-10,0%

Beregnet årlig produktion for hver af 14 nye parkvindmøller med en samlet effekt på 54,0 MW

Links	Gyldig	Fabrikant	Type-generator	Vindmølletype		Effekt, nominel [kW]	Rotordiameter [m]	Navhøjde [m]	Effektkurve		Årlig energiproduktion			
									Skaber	Navn	Resultat	Resultat-10,0%	Wake-tab	Fri middelvindhastighed [m/s]
1 A	Ja	VESTAS	V136-4.0/4.2 MW-4.000	4.000	136,0	82,0	USER	0/0-0S - below 104m hh - 2017-11			12.615,0	11.354	12,6	7,00
2 A	Ja	VESTAS	V136-4.0/4.2 MW-4.000	4.000	136,0	82,0	USER	0/0-0S - below 104m hh - 2017-11			11.308,5	10.176	21,7	7,00
3 A	Ja	VESTAS	V136-4.0/4.2 MW-4.000	4.000	136,0	82,0	USER	0/0-0S - below 104m hh - 2017-11			12.318,7	11.087	14,6	7,00
4 A	Ja	VESTAS	V136-4.0/4.2 MW-4.000	4.000	136,0	82,0	USER	0/0-0S - below 104m hh - 2017-11			11.250,0	10.125	22,1	7,00
5 A	Ja	VESTAS	V136-4.0/4.2 MW-4.000	4.000	136,0	82,0	USER	0/0-0S - below 104m hh - 2017-11			12.369,2	11.150	14,1	7,00
6 A	Ja	VESTAS	V136-4.0/4.2 MW-4.000	4.000	136,0	82,0	USER	0/0-0S - below 104m hh - 2017-11			11.676,6	10.509	19,1	7,00
7 A	Ja	VESTAS	V136-4.0/4.2 MW-4.000	4.000	136,0	82,0	USER	0/0-0S - below 104m hh - 2017-11			13.066,9	11.760	9,5	7,00
8 A	Ja	VESTAS	V136-4.0/4.2 MW-4.000	4.000	136,0	82,0	USER	0/0-0S - below 104m hh - 2017-11			12.903,3	11.613	10,6	7,00
9 A	Ja	VESTAS	V136-4.0/4.2 MW-4.000	4.000	136,0	82,0	USER	0/0-0S - below 104m hh - 2017-11			13.444,3	12.100	6,8	7,00
10 A	Ja	Siemens	SWT-3.6-120-3.600	3.600	120,0	90,0	EMD	Level 0 - Calculated - Std. 108dB - 07-2013			10.638,6	9.755	15,9	7,16
11 A	Ja	Siemens	SWT-3.6-120-3.600	3.600	120,0	90,0	EMD	Level 0 - Calculated - Std. 108dB - 07-2013			10.386,8	9.348	19,4	7,16
12 A	Ja	Siemens	SWT-3.6-120-3.600	3.600	120,0	90,0	EMD	Level 0 - Calculated - Std. 108dB - 07-2013			10.224,8	9.202	20,7	7,16
13 A	Ja	Siemens	SWT-3.6-120-3.600	3.600	120,0	90,0	EMD	Level 0 - Calculated - Std. 108dB - 07-2013			11.200,8	10.081	13,1	7,16
14 A	Ja	Siemens	SWT-3.6-120-3.600	3.600	120,0	90,0	EMD	Level 0 - Calculated - Std. 108dB - 07-2013			10.466,6	9.420	18,8	7,16

PARK - Kontrolvindmøller

Beregning: Eksisterende møller

PARKvirkningsmodel N.O. Jensen (RISØ/EMD) Park 2 2018

Wake-beregning udført i UTM (north)-WGS84 Zone: 32

Ved pladscentrum er forskellen mellem net-nord og sand-nord: 0,5°

Effektkurve korrektionsmetode

Ny windPRO metode (justeret IEC metode, bedre til at matche turbinekontrol) <ANBEFALET>

Luftmassefylde-beregningsmetode

Højdeafhængig temperatur fra klimastation

Station: ALBØRG V3 2014

Basisstemperatur: 8,2 °C ved 13,0 m

Basistryk: 1013,3 hPa ved 0,0 m

Luftmassefylde for pladscentrum i nøgle-navhøjde: 30,0 m + 82,0 m = 1,240 kg/m³ -> 101,3 % af Std

Relativ lufttæthed: 0,0 %

Parametre for PARKvirkningsmodel

Terræntype Spredningskonstant

Blandet landbrugsland 0,089 - 0,117 Hub height dependent

PARKvirkningsindstillinger

Vinkel [°] Vindhastighed [m/s]

start slut Skridt start slut Skridt


0,5 360,0 1,0 0,5 30,5 1,0

Vindstatistikker

DK DANMARK '07 - Copy vws

Landsdelekorrektion

0,99

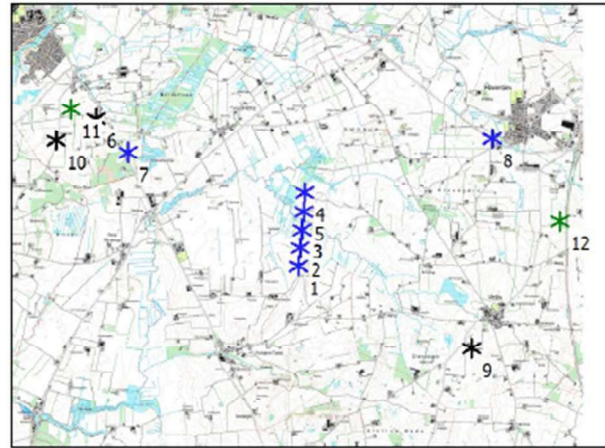

Skala 1:125.000

* Eksisterende vindmølle

Nøgletal for højden 82,0 m over terræn

Terræn UTM (north)-ETRS89 Zone: 32

Øst Nord Navn på vindhastighedsfordeling

Type/version Vindenergi
[kWh/m²] Middelvindhast.
[m/s] Ækvivalent
ruhed

A 537.308,25 6.292.115,15 Pladsdata: ATLAS 12 sektorer; Radius: 30.500 m (142) ATLAS 3.399 7,0 1,8

Beregnet årlig energi for referencevindmøller

Beregnet prod. uden nye vindmøller [MWh/y]	BRUTTO (ingen tab) Vindmøller [MWh/y]	Wake-tab [%]	Specifikke resultater Kapacitets- faktor [%]	Specifikke resultater Middel vindmølle resultat [MWh/y]	Fuldlast timer [Timer/år]	Middelvindshastighed @navhøjde [m/s]	Vindkorrigeret produktion [MWh/y]	Godhed [%]
62.423,9	65.336,0	4,5	38,6	5.202,0	3.385	5,9	60.573,0	97,3

Beregnet årlig produktion for hver af 12 kontrolvindmøller med en samlet effekt på 18,4 MW

Vindmølletype			Type-generator	Effekt, nominel	Rotordiameter	Navhøjde	Effektkurve		Beregnet prod. uden nye vindmøller [MWh/y]	Vindkorrigeret produktion [MWh/y]	Godhed [%]
Links	Gyldig	Fabrikant					Skaber	Navn			
				[kW]	[m]	[m]					
1	A	Ja	Siemens	SWT-3.6-120-3.600	3.600	120,0	90,0	EMD Level 0 - Calculated - Std. 108dB - 07-2013	12.893,9	12.755,0	100
2	A	Ja	Siemens	SWT-3.6-120-3.600	3.600	120,0	90,0	EMD Level 0 - Calculated - Std. 108dB - 07-2013	12.228,7	11.628,0	95
3	A	Ja	Siemens	SWT-3.6-120-3.600	3.600	120,0	90,0	EMD Level 0 - Calculated - Std. 108dB - 07-2013	12.100,4	11.430,0	94
4	A	Ja	Siemens	SWT-3.6-120-3.600	3.600	120,0	90,0	EMD Level 0 - Calculated - Std. 108dB - 07-2013	12.298,8	12.092,0	98
5	A	Ja	Siemens	SWT-3.6-120-3.600	3.600	120,0	90,0	EMD Level 0 - Calculated - Std. 108dB - 07-2013	12.158,7	11.909,0	98
6	A	Ja	GAIA WIND	GAIA 11 KW-11	11	13,0	18,2	EMD Tripod 03-98 1.225 25.00 0.00	30,8	0,0	0
7	A	Ja	GAIA WIND	GAIA 11 KW-11	11	13,0	18,5	EMD Tripod 03-98 1.225 25.00 0.00	31,0	0,0	0
8	A	Ja	GAIA WIND	GAIA 11 KW-11	11	13,0	21,4	EMD Tripod 03-98 1.225 25.00 0.00	32,8	0,0	0
9	A	Ja	GAIA WIND	GAIA 11 KW-11	11	13,0	18,2	EMD Tripod 03-98 1.225 25.00 0.00	30,8	0,0	0
10	A	Ja	Solid Wind Power	SWP-25-25	25	14,0	18,0	EMD Level 0 - Measured - SWP-25 - 01-2015	55,1	0,0	0
11	A	Nej	WINDWORLD	-150	150	23,2	30,0	Fabrikant 1.230 25.00 -2.00	256,5	267,0	104
12	A	Nej	VESTAS	V29-225/50	225	29,0	31,5	EMD Man. 24-08-00 1.225 25.00 0.00	440,2	462,0	112

Fra: Dan Banja <es@es-daa.dk>
Sendt: 12. oktober 2025 10:43
Til: Høring_energiparker@plst.dk
Cc: Dan Banja
Emne: Høring af udkast til bekendtgørelse for en energipark ved Rodhøj i Rebild
Kommune med tilhørende miljøvurdering: ID 507 Rodhøj : ES 281-25.

[EKSTERN E-MAIL] Denne e-mail er sendt fra en ekstern afsender.
Vær opmærksom på, at den kan indeholde links og vedhæftede filer, som ikke er sikre.

ES 281-25

Erhvervsflyvningens Sammenslutning (ES) takker for muligheden for at deltage i høring over udkast til bekendtgørelse for en energipark ved Rodhøj i Rebild Kommune med tilhørende miljøvurdering. ES tilslutter sig Trafikstyrelsens bemærkninger og ønsker at fremhæve de lovmæssige krav til opstilling af vindmøller. Energiparken ligger 10 km. fra Vesthimmerlands Flyveplads indflyvningszone. Den nære fremtids mulighed for at anflyve flyvepladsen under dårlige vejrforhold under anvendelse af GNSS / GPS anflyvning medfører, at kommunen skal være opmærksom på flyvesikkerheden i forbindelse med tilladelser til opstilling af vindmøller, og på et tidligt tidspunkt inddrage flyvepladsen i planlægningen. ES har ikke yderligere bemærkninger.

Med venlig hilsen / Best Regards
Dan Banja
Oberstløjtnant / Lt. Colonel
Generalsekretær / Secretary-General
Vice-President ECOGAS & Member of EASA GA.CSTG, AG.004 & CA.CSTG
Blålersvej 51
DK-2990 Nivå
Mobil: +45 2480 2256
www.es-daa.dk



 Pas på miljøet - udskriv kun denne e-mail hvis det er nødvendigt.
 Only print this e-mail if necessary.

Fra: Hanne Sørensen <HAS@bsf.dk>
Sendt: 13. oktober 2025 09:07
Til: Høring_energiparker@plst.dk
Emne: ID 507 Rodhøj - Høring af udkast til bekendtgørelse og miljørapport vedrørende en energipark ved Rodhøj i Rebild Kommune

[EKSTERN E-MAIL] Denne e-mail er sendt fra en ekstern afsender.
Vær opmærksom på, at den kan indeholde links og vedhæftede filer, som ikke er sikre.

Byggeskadefonden har modtaget høring af udkast til bekendtgørelse og miljørapport vedrørende en energipark ved Rodhøj i Rebild Kommune.

Fonden har ingen bemærkninger til udkastet

Hanne Sørensen

Juridisk konsulent
3376 2154 · 5373 1515 · has@bsf.dk

Byggeskadefonden
Stuðiestræde 50
1554 København V
3376 2000 · bsf@bsf.dk · <https://www.bsf.dk>

 **BYGGESKADEFONDEN**

Fra: Energi <Energi@vesthimmerland.dk>
Sendt: 13. oktober 2025 12:30
Til: Høring_energiparker@plst.dk
Emne: ID 507 Rodhøj - Vedr. høring af udkast til bekendtgørelse for en energipark ved Rodhøj i Rebild Kommune med tilhørende miljøvurdering
Vedhæftede filer: Vedr. høring af udkast til bekendtgørelse for en energipark ved Rodhøj i Rebild Kommune med tilh.pdf

[EKSTERN E-MAIL] Denne e-mail er sendt fra en ekstern afsender.
Vær opmærksom på, at den kan indeholde links og vedhæftede filer, som ikke er sikre.

Vesthimmerlands Kommune har modtaget høring af udkast til bekendtgørelse for en energipark ved Rodhøj i Rebild Kommune med tilhørende miljøvurdering.

Kommunens bemærkninger er vedhæftet.

Med venlig hilsen

Heidi Højriis Poulsen
Lokalplanlægger

Telefon: 9966 7255
hpou@vesthimmerland.dk

Vesthimmerlands Kommune
Team Plan | Teknik- og Økonomiforvaltning
Frederik IX's Plads 1
9640 Farsø

www.vesthimmerland.dk | 99667000



**Vesthimmerlands
Kommune**

[Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger](#)



**Vesthimmerlands
Kommune**

Team Plan og Byg
Vesthimmerlands Kommune

Frederik IX's Plads 1
9640 Farsø

Tlf.: 99 66 70 00

post@vesthimmerland.dk
www.vesthimmerland.dk

Til Plan- og Landdistriktsstyrelsen

Vedr. høring af udkast til bekendtgørelse for en energipark ved Rodhøj i Rebild Kommune med tilhørende miljøvurdering

Vesthimmerlands Kommune har modtaget høring af udkast til bekendtgørelse for en energipark ved Rodhøj i Rebild Kommune med tilhørende miljøvurdering.

Vesthimmerlands Kommune har ikke umiddelbart bemærkninger til udkastet.

Der gøres dog opmærksom på, at der på figur 11-1 i miljørapporten bliver taget udgangspunkt i tilstandsvurderinger fra vandområdeplanerne 2021-2027, og ikke i nyeste viden, som findes i genbesøg til vandområdeplanerne 2021-2027.

Det ser ud til, at der er taget udgangspunkt i genbesøg til vandområdeplanerne 2021-2027, når de enkelte vandområder i Lerkenfeld Å gennemgås i tabellerne (tabel 11-3 til 11-7).

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands Kommune

Dato: 13. oktober 2025

Sagsnummer:
01.00.00-K04-2-25

Tlf.: 99 66 70 00
energi@vesthimmerland.dk

Side 1 ud af 1

Fra: Lise Nørgaard <lino@rebuild.dk>
Sendt: 13. oktober 2025 13:06
Til: Høring_energiparker@plst.dk
Emne: ID 507 Rodhøj. Høring af udkast til bekendtgørelse for en energipark ved Rodhøj i Rebild Kommune med tilhørende miljøvurdering
Vedhæftede filer: Rebild Kommune - bemærkninger til udkast til bekendtgørelse for Rodhøj energipark.pdf

[EKSTERN E-MAIL] Denne e-mail er sendt fra en ekstern afsender.
Vær opmærksom på, at den kan indeholde links og vedhæftede filer, som ikke er sikre.

Hej,

Hermed fremsendes Rebild Kommunes bemærkninger til udkast til bekendtgørelse for Rodhøj Energipark.

Venlig hilsen

Lise Nørgaard

Planlægger
Tlf.: 99887674
Mobil: 41776153



Rebild
KOMMUNE

Administrationsbygningen i Nørager
Center Plan Byg og Vej - Plan

Hobrovej 110 • 9530 Støvring • 99 88 99 88 • CVR: 29 18 94 63 • raadhus@rebuild.dk • sikkerpost@rebuild.dk • www.rebuild.dk



Tænk på miljøet - print kun denne mail hvis det er nødvendigt!

Oplysningerne i denne e-mail fra Rebild Kommune er fortrolige og kan være lovmæssigt beskyttede. Mailen henvender sig udelukkende til ovennævnte adresse(r), så hvis du har modtaget den ved en fejl bedes du venligst returnere den til afsenderen uden at bearbejde, videresende eller kopiere den. Tak.

Fra: Høring_energiparker@plst.dk <Hoering_energiparker@plst.dk>

Sendt: 18. august 2025 13:19

Til: Danske Regioner <regioner@regioner.dk>; Kommunernes Landsforening <KL@KL.DK>; region@rn.dk; raadhus@mariagerfjord.dk; post@vesthimmerland.dk; aalborg@aalborg.dk; kmaal@km.dk; Faglig Fælles Forbund 3F <3f@3f.dk>; 92grp@92grp.dk; abf@abf-rep.dk; ac@ac.dk; Info-Akademiraadet <info@akademiraadet.dk>; mail@arkitektforeningen.dk; ai@asfaltindustrien.dk; eko@betterenergy.dk; biogas@biogas.dk; bl@bl.dk; bsf@bsf.dk; info@byggesoc.dk; info@bygherreforeningen.dk; bkr@bkringsted.dk; Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug <info@baeredygtigtlandbrug.dk>; info@campingoutdoordanmark.dk; kh@co-industri.dk; ejendomme.jura@coop.dk; cowi@cowi.com; post@cyklistforbundet.dk; Danmarks Fiskeriforening (mail) <mail@dkfisk.dk>; jj@dfac.dk; dif@dif.dk; Danmarks Naturfredningsforening <dn@dn.dk>; mail@danskaffaldsforening.dk; info@blind.dk; db@byplanlab.dk; info@dcu.dk; de@de.dk; entomologiskforening@gmail.com; Dansk Erhverv (høring) <hoeringssager@danskerhverv.dk>; mail@danskfjernvarme.dk; formand@sheep.dk; Emballageindustrien <hoering@di.dk>; dj@journalistforbundet.dk; duf@duf.dk; post@jaegerne.dk; info@kystognaturturisme.dk; metal@danskmetal.dk; info@danskmiljoteknologi.dk; dof@dof.dk; ds@sejlsport.dk; ds@ds.dk; traefinfo@traefinfo.dk; Danske Advokater <mail@danskeadvokater.dk>; info@danskeark.dk; sekretariat@danskedestinationer.dk; dh@handicap.dk; Danske Havne og Foreningen for Danske Privathavne <danskehavne@danskehavne.dk>; info@christmastree.dk; info@danskekloakmestre.dk; dl@landskabsarkitekter.dk; info@danskemaritime.dk; sekretariat@solcelleforening.dk; Jakob Svane <jasv@di.dk>; kontakt@dansketegl.dk; kontakt@danskeudlejere.dk; danva@danva.dk; dsk@dsk.dk; dch@dch.dk; info@dds.dk;

sek@fanke.dk; info@dgi.dk; dhigroup@dhigroup.com; dommerforeningen@gmail.com; info@drivkraftdanmark.dk; jrv@dtl.eu; info@ejd.dk; elretur@elretur.dk; es@es-daa.dk; pm@adv-martinelli.dk; fp@fogp.dk; post@fabnet.dk; sekr@f-camping.dk; mail@fbnet.dk; mail@finansdanmark.dk; Forbrugerrådet <hoeringer@fbr.dk>; sekr@faod.dk; info@flidhavne.dk; fri@frinet.dk; fr@friluftsraadet.dk; fsr@fsr.dk; post@gammelestrup.dk; ort@gavnoe.dk; grakom@grakom.dk; info@greenpowerdenmark.dk; gi@gi.dk; info@shw.dk; info-hd@hededanmark.dk; sekretariat@historiskehuse.dk; hoering@hofor.dk; horesta@horesta.dk; Kontakt@klimabev.dk; info@kolonihave.dk; kystkultur.bkk@gmail.com; Landbrug & Fødevarer <hoering@lf.dk>; mail@landdistrikterne.dk; mail@lsp-foreningen.dk; mail@bygogland.dk; arkitektsteenkaer@hotmail.com; info@praktiskoekologi.dk; hej@ledernesofart.dk; Maskinmestrenes Forening <mf@mmf.dk>; Mejeriforeningen (ddb) <ddb@mejeri.dk>; byggeprojekt@m.dk; Info@moesgaardmuseum.dk; moviatrafik@moviatrafik.dk; Nationalpark Thy <thy@danmarksnationalparker.dk>; NOAHs Sekretariat (noah) <noah@noah.dk>; regulering@nuuday.dk; realdania@realdania.dk; info@badesikkerhed.dk; info@dk-gbc.dk; sekretariatet@danske-smaaoer.dk; reception@SMVdanmark.dk; info@sbfdk.dk; regulering@tdcnet.dk; Tekniq Arbejdsgiverne <tekniq@tekniq.dk>; post@teleindu.dk; museum@vikingeskibsmuseet.dk; Økologisk Landsforening <hoering@okologi.dk>; consultations@orsted.com; dsbpost@dsb.dk; 3.parter@energinet.dk; ledningsinfo@energinet.dk; myndighed@energinet.dk; hoeringer@naviair.dk; aau@aaau.dk; contact@bio.aau.dk; kommunikation@plan.aau.dk; build@build.aau.dk; au@au.dk; envs@au.dk; au@au.dk; a@aarch.dk; Danmarks Tekniske Universitet (dtu) <dtu@dtu.dk>; ign@ign.ku.dk; ifro@ifro.ku.dk; hta@life.ku.dk; sdu@sdu.dk

Cc: Bent Lindhardt Andersen <belian@plst.dk>; Martin Voergaard <marvoe@plst.dk>

Emne: Høring af udkast til bekendtgørelse for en energipark ved Rodhøj i Rebild Kommune med tilhørende miljøvurdering

Høring af udkast til bekendtgørelse for en energipark ved Rodhøj i Rebild Kommune med tilhørende miljøvurdering

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har den 18. august 2025 igangsat en 8 ugers offentlig høring af udkast til bekendtgørelse for en energipark ved Rodhøj i Rebild Kommune med tilhørende miljøvurdering. Høringsmaterialet kan ses på [høringsportalen](#) og på [plandata.dk](#)

Som opfølgning på *Klimaaftale om grøn strøm og varme fra 22. juni 2022* blev kommuner og VE-opstillere inviteret til at indmelde arealer til potentielle energiparker inden den 1. oktober 2022. Med regeringens udspil *Klimahandling – Sammen om mere grøn energi fra sol og vind på land fra 9. oktober 2023* blev der samtidig åbnet for indmelding af yderligere arealer med frist den 4. december 2023. Rebild Kommune har ønsket arealet ved Rodhøj udpeget til statslig energipark, for at give mulighed for at etablere et solcelleanlæg, vindmøller og tilknyttede PtX-anlæg.

Med udkast til bekendtgørelse afgrænses arealet til en kommende energipark i Rebild Kommune. Der er foretaget en miljøvurdering af udkast til bekendtgørelse efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Miljørapporten er vedlagt høringen.

Plan- og Landdistriktsstyrelsen skal anmode om eventuelle bemærkninger til udkast til bekendtgørelse **senest den 14. oktober 2025**. Høringssvar bedes sendt til hoering_energiparker@plst.dk mærket: ID 507 Rodhøj.

Bemærkninger til miljøvurderingen for bekendtgørelsen for Rodhøj energipark

Afsnit 2.2.6

Overfladevand kan også påvirkes af indvinding af grundvand.

Afsnit 2.2.7

Naturtyper og bilag IV arter kan også påvirkes af indvinding af grundvand (det fremgår også i vurdering på 118).

Afsnit 5.4 og 10.1.2

Der menes vel Rebild Kommune og ikke Holstebro Kommune.

Afsnit 10.3.1

Evt. inddrage DCE's kort for N-vådområdepotentiale viser nogenlunde de samme områder som lavbundskortet.

Side 65: Det bør fremhæves at afgangningen fra arealerne både skyldes dyrkningen og dræningen af arealerne, derfor vil der fortsat være en negativ påvirkning med klimagasser fra arealerne, hvis dræningen af de kulstofrige arealer fortsætter.

Side 68: Det bør tænkes ind, at der kan skabes naturlig hydrologi på de kulstofrige arealer uanset om et evt. lavbundsprojekt ind, og ikke bare som beskrevet "ikke skal drænes på samme niveau". – Det drejer sig om et lille areal, og om det skal friholdes for solceller, eller om det kan etableres, på mere fugtig bund må være op til opstiller.

Afsnit 11.2 Metode

Side 76: Første afsnit skal ikke også indeholde overfladevand?

Side 76 står der: *"I dette kapitel foretages en overordnet, kvalitativ vurdering, der baseres på tilgængelig viden i MiljøGIS og VandplanData om overfladevandområders og grundvandenes nuværende tilstand og planlagte indsatser. Formålet med vurderingen er at fastslå, om en videre realisering af bekendtgørelsen kan indebære en forringelse eller hindring af målopfyldelse i de berørte overfladevandområder og grundvande, som er målsatte i medfør af lov- og vandplanlægning. I vurderingen indgår en vurdering af potentielle påvirkninger på henholdsvis økologisk, kemisk og kvantitativ tilstand fra etablering af PtX-anlæg i henholdsvis anlægs- og driftsfase."*

Her står kun på PtX anlæg – solceller og vindmøller skal også nævnes når de kan påvirke og de senere i rapporten er nævnt.


Side 77: fremgår det at der foretages en mere konkret vurdering da der er et eksisterende datagrundlag. Hvorfor bruges data for Ryå (der ligger nord for Limfjorden) og hvor er den konkrete vurdering?

Generelt i forhold til de vandløb der er nævnt i rapporten: En grundvandssænkning eller indvinding kan påvirke tilstanden i vandløb og dermed flere vandløb end beskrevet i miljøvurderingen alt efter indvindingen.

Afsnit 11.3.1 side 78:

Vandløb o7346 er Skjulbakke bæk, tilløb til Lerkenfeld å.

Vandløb 07327 er starten af Lerkenfeld å med to tilløb hhv. tuekærgrøften og rugkærgrøften. Se kort nedenfor.

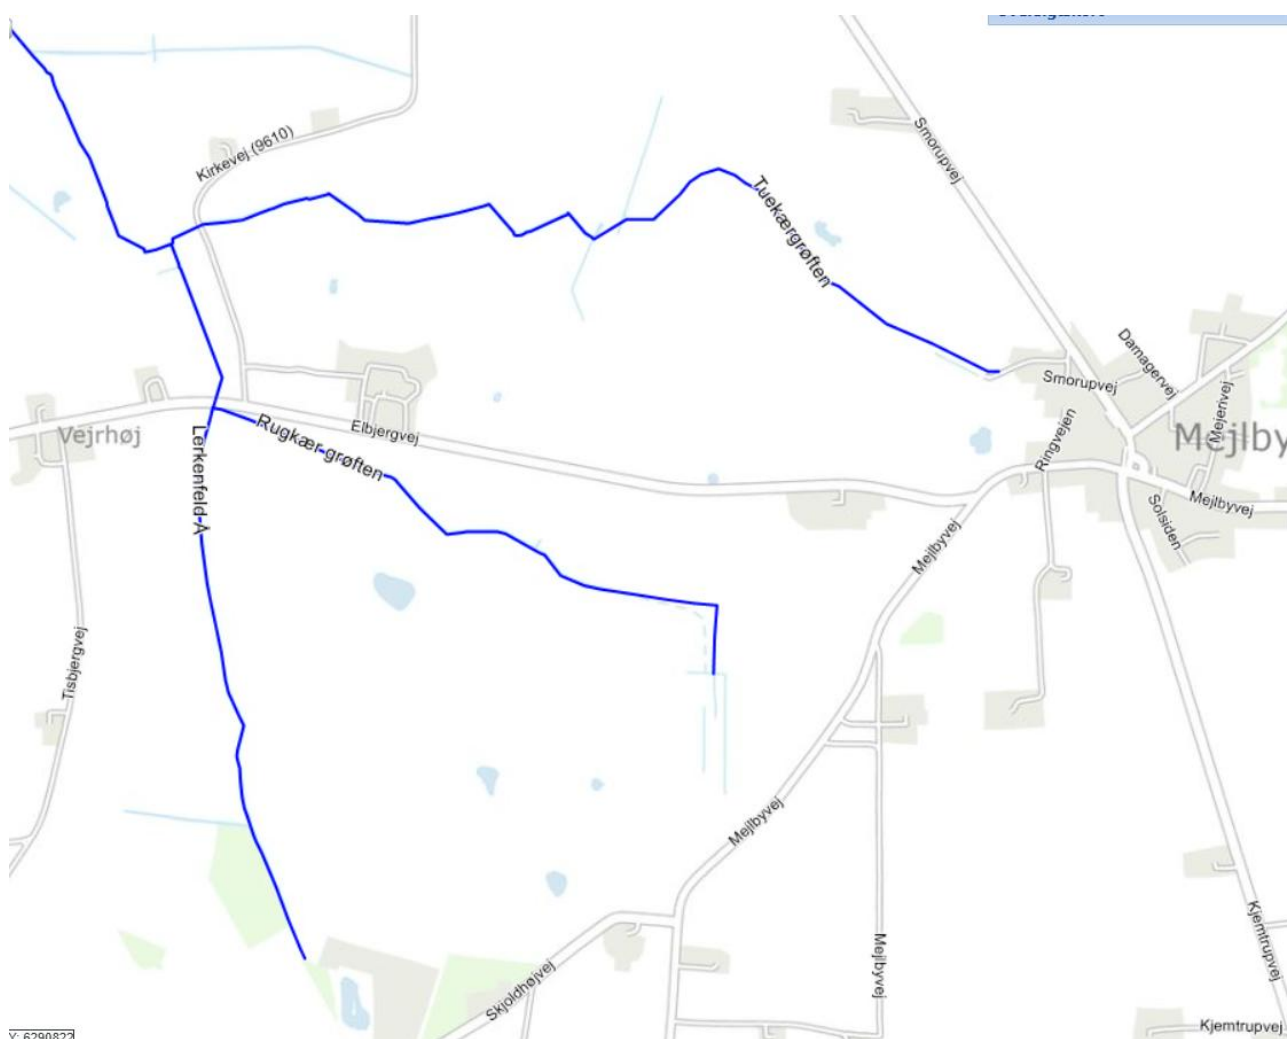

Afsnit 11.3.3

Præcisering af tekst: ID: o7327 er starten er Lerkenfeld å m. tilløb. Lerkenfeld å udmunder til kystområdet, "Bjørnholms Bugt, Riisgårde Bredning, Skive Fjord og Lovns Bredning"

Afsnit 11.4.1

Tilstanden i vandløb kan også påvirkes af indvinding af grundvand.

Side 97: står der "Efter indsatsbekendtgørelsens § 8, stk. 5 følger en forpligtelse til at inddrage eventuelle kumulative effekter i vurderingen af, om bekendtgørelsen kan realiseres i overensstemmelse med forbuddet mod forringelser og hindring af målopfyldelse. Denne vurdering skal i lighed med de konkrete vurderinger af påvirkningen på målsatte grundvandsforekomster foretages i forbindelse med senere sagsbehandling af konkrete projekter, som realiserer bekendtgørelse"

Skal der ikke stå målsatte overfladevandforekomster når afsnittet omhandler overfladevand?

Afsnit 12.1.4 Side 119:

Der står "potentielle påvirkninger for terrestriske miljøer" og "for våde habitater kan realiseringen af bekendtgørelsen medføre følgende potentielle påvirkninger". Hvad dækker våde habitater over? I hvilken af disse er fersk eng under, hvis det er våde habitater, så skal der være de samme kriterier som ved terrestriske påvirkninger?

På side 159 Appendix A står at det er "energiparkens potentielle påvirkninger på både terrestriske og marine miljøer. ..."

Afsnit 12.1.4 side 121

I konklusion skal der tilføjes "pattedyr" og "driftsfase", det vedrører ikke kun krybdyr og padder og anlægsfasen.

Afsnit 17

Der står: "Kulturarv. Hensyn til digernes placering, så digerne i videst muligt omfang bevares, og der i videst muligt omfang holdes afstand hertil for byggeri."

Der mangler noget om fortidsminder under Kulturarv – her er kun nævnt diger. Der bør indgå en sætning som retter opmærksomhed på beskyttelsen af fortidsmindernes optræden i landskabet og kulturmiljøet.