

## Neriman Balikci

---

**Fra:** Anette Agerup Jakobsen [aaj@kum.dk] på vegne af Kulturministeriet [kum@kum.dk]  
**Sendt:** 10. juli 2014 07:33  
**Til:** Neriman Balikci  
**Emne:** Høringssvar - Høring over udkast til bekendtgørelse om brandvænsforanstaltninger for forsamlingsstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet

**docId:** <http://fsv.fsd.csc.dk/brskoncp/DOK692049>  
**SJ:** -1

Til rette vedkommende

Kulturministeriet har ingen bemærkninger til høring over udkast til bekendtgørelse om brandvænsforanstaltninger for forsamlingsstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet

Med venlig hilsen

Anette Agerup Jakobsen  
Kontorfuldmægtig | 41 39 39 06 | [aaj@kum.dk](mailto:aaj@kum.dk) | [www.kum.dk](http://www.kum.dk)



---

**Fra:** Neriman Balikci [<mailto:neb@brs.dk>]

**Sendt:** 4. juli 2014 15:38

**Til:** [info@bisgaard-telte.dk](mailto:info@bisgaard-telte.dk); [info@festudlejer.dk](mailto:info@festudlejer.dk); [info@campingraadet.dk](mailto:info@campingraadet.dk); [info@comtech.dk](mailto:info@comtech.dk); [danak@danak.dk](mailto:danak@danak.dk); [info@danmarks-tivoliforening.dk](mailto:info@danmarks-tivoliforening.dk); [dh@handicap.dk](mailto:dh@handicap.dk); [regioner@regioner.dk](mailto:regioner@regioner.dk); [formand@dafc.dk](mailto:formand@dafc.dk); [info@danskbyggeri.dk](mailto:info@danskbyggeri.dk); [info@dcu.dk](mailto:info@dcu.dk); [hoeringssager@danskerhverv.dk](mailto:hoeringssager@danskerhverv.dk); [di@di.dk](mailto:di@di.dk); [sekretariat@dansklive.dk](mailto:sekretariat@dansklive.dk); [dansk.standard@ds.dk](mailto:dansk.standard@ds.dk); [info@pigespejderne.dk](mailto:info@pigespejderne.dk); [dds@dds.dk](mailto:dds@dds.dk); [info@deto-denmark.dk](mailto:info@deto-denmark.dk); Energistyrelsens officielle postkasse; 1-DEP Erhvervs- og Vækstministeriets officielle postkasse; [erst@erst.dk](mailto:erst@erst.dk); [mail@evex.dk](mailto:mail@evex.dk); [mail@etp.nu](mailto:mail@etp.nu); [jsn@festbutikken.dk](mailto:jsn@festbutikken.dk); Finansministeriets postkasse; [hoeringer@fbr.dk](mailto:hoeringer@fbr.dk); [info@forcetechnology.com](mailto:info@forcetechnology.com); [fbk@fbknet.dk](mailto:fbk@fbknet.dk); [fri@frinet.dk](mailto:fri@frinet.dk); [fp@forsikringogpension.dk](mailto:fp@forsikringogpension.dk); [fmn@fmn.dk](mailto:fmn@fmn.dk); [info@dabyfo.dk](mailto:info@dabyfo.dk); [fdf@fdf.dk](mailto:fdf@fdf.dk); [fkawalec@mail.dk](mailto:fkawalec@mail.dk); [info@htu.dk](mailto:info@htu.dk); [ida@ida.dk](mailto:ida@ida.dk); [jm@jm.dk](mailto:jm@jm.dk); [ll@keycab.dk](mailto:ll@keycab.dk); [info@kfumspejderne.dk](mailto:info@kfumspejderne.dk); KEBMIN - Klima-, Energi- og Bygningsministeriet; [kl@kl.dk](mailto:kl@kl.dk); [kf@kf.dk](mailto:kf@kf.dk); Kulturministeriet; [landskontoret@natur-og-ungdom.dk](mailto:landskontoret@natur-og-ungdom.dk); NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse; [mail@nordic.dk](mailto:mail@nordic.dk); [mail@ranum-teltudlejning.dk](mailto:mail@ranum-teltudlejning.dk); [service@service2000.dk](mailto:service@service2000.dk); Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK); [statiker@ida.dk](mailto:statiker@ida.dk); [post@statsforvaltningen.dk](mailto:post@statsforvaltningen.dk); [teknig@teknig.dk](mailto:teknig@teknig.dk); [info@teknologisk.dk](mailto:info@teknologisk.dk); [tsudlejning@tsudlejning.dk](mailto:tsudlejning@tsudlejning.dk); [oim@oim.dk](mailto:oim@oim.dk); [mail@orsted-teltudlejning.dk](mailto:mail@orsted-teltudlejning.dk)

**Cc:** Henrik G. Petersen; Inge-Lise Andersen-Rosendal; Christian Eske Nielsen; Mikkel Kjær Rønnow

**Emne:** Høring over udkast til bekendtgørelse om brandvænsforanstaltninger for forsamlingsstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet

Til rette vedkommende

Beredskabsstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om brandvænsforanstaltninger for forsamlingsstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet, i offentlig høring.

Høringsmaterialet består af:

- Høringsbrev
- Høringsliste
- Udkast til bekendtgørelse om brandvænsforanstaltninger for forsamlingsstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet

## Neriman Balikci

---

**Fra:** Britt Rasmussen [bra@danskbyggeri.dk]  
**Sendt:** 10. juli 2014 09:12  
**Til:** Beredskabsstyrelsen, Center for Forebyggelse  
**Cc:** Neriman Balikci  
**Emne:** VS: Høring over udkast til bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for forsamlingsstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet

**docId:** http://sv.fsd.csc.dk/brskoncp/DOK692059  
**SJ:** -1

### Høring over udkast til bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger


Dansk Byggeri takker for høringsmuligheden, men har ingen kommentarer til denne høring.

Venlig hilsen  
**Britt Rasmussen**  
Sekretær  
Tlf. direkte: 72 16 02 34

**danskbyggeri**

Vi samler byggeri, anlæg og industri

Nørre Voldgade 106 · 1358 København K  
[www.danskbyggeri.dk](http://www.danskbyggeri.dk) · [Abonner på nyheder](#)

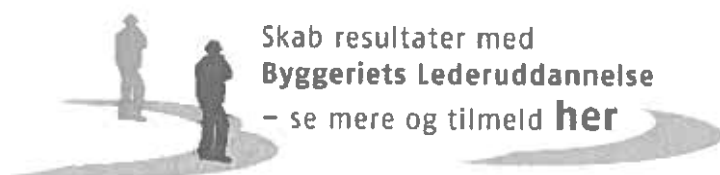

---

**Fra:** Neriman Balikci [mailto:neb@brs.dk]  
**Sendt:** 4. juli 2014 15:38  
**Til:** [at@at.dk](mailto:at@at.dk); [info@bisgaard-telte.dk](mailto:info@bisgaard-telte.dk); [info@festudlejer.dk](mailto:info@festudlejer.dk); [info@campingraadet.dk](mailto:info@campingraadet.dk); [info@comtech.dk](mailto:info@comtech.dk); [danak@danak.dk](mailto:danak@danak.dk); [info@danmarks-tivoliforening.dk](mailto:info@danmarks-tivoliforening.dk); [dh@handicap.dk](mailto:dh@handicap.dk); [regioner@regioner.dk](mailto:regioner@regioner.dk); [formand@dacf.dk](mailto:formand@dacf.dk); [infoDB](mailto:infoDB); [info@dcu.dk](mailto:info@dcu.dk); [hoeringssager@danskerhverv.dk](mailto:hoeringssager@danskerhverv.dk); [di@di.dk](mailto:di@di.dk); [sekretariat@dansklive.dk](mailto:sekretariat@dansklive.dk); [dansk.standard@ds.dk](mailto:dansk.standard@ds.dk); [info@pigespejderne.dk](mailto:info@pigespejderne.dk); [dds@dds.dk](mailto:dds@dds.dk); [info@deto-denmark.dk](mailto:info@deto-denmark.dk); [ens@ens.dk](mailto:ens@ens.dk); [evm@evm.dk](mailto:evm@evm.dk); [erst@erst.dk](mailto:erst@erst.dk); [mail@evex.dk](mailto:mail@evex.dk); [mail@etp.nu](mailto:mail@etp.nu); [jsn@festbutikken.dk](mailto:jsn@festbutikken.dk); [fm@fm.dk](mailto:fm@fm.dk); [hoeringer@fbr.dk](mailto:hoeringer@fbr.dk); [info@forcetechnology.com](mailto:info@forcetechnology.com); [fkab@fkabnet.dk](mailto:fkab@fkabnet.dk); [fri@frinet.dk](mailto:fri@frinet.dk); [fp@forsikringopension.dk](mailto:fp@forsikringopension.dk); [fmn@fmn.dk](mailto:fmn@fmn.dk); [info@dabyfo.dk](mailto:info@dabyfo.dk); [fdf@fdf.dk](mailto:fdf@fdf.dk); [fkawalec@mail.dk](mailto:fkawalec@mail.dk); [info@htu.dk](mailto:info@htu.dk); [ida@ida.dk](mailto:ida@ida.dk); [jm@jm.dk](mailto:jm@jm.dk); [ll@keycab.dk](mailto:ll@keycab.dk); [info@kfumspejderne.dk](mailto:info@kfumspejderne.dk); [kebmin@kebmin.dk](mailto:kebmin@kebmin.dk); [kl@kl.dk](mailto:kl@kl.dk); [kf@kf.dk](mailto:kf@kf.dk); [kum@kum.dk](mailto:kum@kum.dk); [landskontoret@natur-og-ungdom.dk](mailto:landskontoret@natur-og-ungdom.dk); [nst@nst.dk](mailto:nst@nst.dk); [mail@nordic.dk](mailto:mail@nordic.dk); [mail@ranum-teltudlejning.dk](mailto:mail@ranum-teltudlejning.dk); [service@service2000.dk](mailto:service@service2000.dk); [sik@sik.dk](mailto:sik@sik.dk); [statiker@ida.dk](mailto:statiker@ida.dk); [post@statsforvaltningen.dk](mailto:post@statsforvaltningen.dk); [teknik@teknik.dk](mailto:teknik@teknik.dk); [info@teknologisk.dk](mailto:info@teknologisk.dk); [tsudlejning@tsudlejning.dk](mailto:tsudlejning@tsudlejning.dk); [oim@oim.dk](mailto:oim@oim.dk); [mail@orsted-teltudlejning.dk](mailto:mail@orsted-teltudlejning.dk)  
**Cc:** Henrik G. Petersen; Inge-Lise Andersen-Rosendal; Christian Eske Nielsen; Mikkel Kjær Rønnow  
**Emne:** Høring over udkast til bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for forsamlingsstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet

Til rette vedkommende

## Neriman Balikci

---

**Fra:** Anders Mortensen [amo@at.dk]  
**Sendt:** 15. juli 2014 11:06  
**Til:** Beredskabsstyrelsen, Center for Forebyggelse  
**Cc:** Neriman Balikci  
**Emne:** SV: Høring over udkast til bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for forsamlingsstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet

**docId:** <http://fsv.fsd.csc.dk/brskoncp/DOK701341>  
**SJ:** -1

Til BRS

Arbejdstilsynet har ikke bemærkninger til bekendtgørelsen.

Venlig hilsen



| Anders Mortensen | Chefkonsulent |

Telefon direkte: +45 72 20 87 67	e-mail: [amo@at.dk](mailto:amo@at.dk)	
Arbejdstilsynet	Postboks 1228	DK-0900 København C
Telefon: +45 70 12 12 88	e-mail: [at@at.dk](mailto:at@at.dk)	[www.at.dk](http://www.at.dk)

---

**Fra:** Neriman Balikci [<mailto:neb@brs.dk>]

**Sendt:** 4. juli 2014 15:38

**Til:** [info@bisgaard-telte.dk](mailto:info@bisgaard-telte.dk); [info@festudlejer.dk](mailto:info@festudlejer.dk); [info@campingraadet.dk](mailto:info@campingraadet.dk); [info@comtech.dk](mailto:info@comtech.dk); [danak@danak.dk](mailto:danak@danak.dk); [info@danmarks-tivoliforening.dk](mailto:info@danmarks-tivoliforening.dk); [dh@handicap.dk](mailto:dh@handicap.dk); [regioner@regioner.dk](mailto:regioner@regioner.dk); [formand@dacf.dk](mailto:formand@dacf.dk); [info@danskbyggeri.dk](mailto:info@danskbyggeri.dk); [info@dcu.dk](mailto:info@dcu.dk); [hoeringssager@danskerhverv.dk](mailto:hoeringssager@danskerhverv.dk); [di@di.dk](mailto:di@di.dk); [sekretariat@dansklive.dk](mailto:sekretariat@dansklive.dk); [dansk.standard@ds.dk](mailto:dansk.standard@ds.dk); [info@pigespejderne.dk](mailto:info@pigespejderne.dk); [dds@dds.dk](mailto:dds@dds.dk); [info@deto-denmark.dk](mailto:info@deto-denmark.dk); Energistyrelsens officielle postkasse; 1-DEP Erhvervs- og Vækstministeriets officielle postkasse; [erst@erst.dk](mailto:erst@erst.dk); [mail@evex.dk](mailto:mail@evex.dk); [mail@etp.nu](mailto:mail@etp.nu); [jsn@festbutikken.dk](mailto:jsn@festbutikken.dk); Finansministeriets postkasse; [hoeringer@fbr.dk](mailto:hoeringer@fbr.dk); [info@forcetechnology.com](mailto:info@forcetechnology.com); [fkf@fkfnet.dk](mailto:fkf@fkfnet.dk); [fri@frinet.dk](mailto:fri@frinet.dk); [fp@forsikringogpension.dk](mailto:fp@forsikringogpension.dk); [fmn@fmn.dk](mailto:fmn@fmn.dk); [info@dabyfo.dk](mailto:info@dabyfo.dk); [fdf@fdf.dk](mailto:fdf@fdf.dk); [fkawalec@mail.dk](mailto:fkawalec@mail.dk); [info@htu.dk](mailto:info@htu.dk); [ida@ida.dk](mailto:ida@ida.dk); [jm@jm.dk](mailto:jm@jm.dk); [ll@keycab.dk](mailto:ll@keycab.dk); [info@kfumspejderne.dk](mailto:info@kfumspejderne.dk); KEBMIN - Klima-, Energi- og Bygningsministeriet; [kl@kl.dk](mailto:kl@kl.dk); [kf@kf.dk](mailto:kf@kf.dk); Kulturministeriet; [landskontoret@natur-og-ungdom.dk](mailto:landskontoret@natur-og-ungdom.dk); NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse; [mail@nordic.dk](mailto:mail@nordic.dk); [mail@ranum-teltudlejning.dk](mailto:mail@ranum-teltudlejning.dk); [service@service2000.dk](mailto:service@service2000.dk); Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK); [statiker@ida.dk](mailto:statiker@ida.dk); [post@statsforvaltningen.dk](mailto:post@statsforvaltningen.dk); [teknig@teknig.dk](mailto:teknig@teknig.dk); [info@teknologisk.dk](mailto:info@teknologisk.dk); [tsudlejning@tsudlejning.dk](mailto:tsudlejning@tsudlejning.dk); [oim@oim.dk](mailto:oim@oim.dk); [mail@orsted-teltudlejning.dk](mailto:mail@orsted-teltudlejning.dk)

**Cc:** Henrik G. Petersen; Inge-Lise Andersen-Rosendal; Christian Eske Nielsen; Mikkel Kjær Rønnow

**Emne:** Høring over udkast til bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for forsamlingsstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet

Til rette vedkommende

Beredskabsstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for forsamlingsstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet, i offentlig høring.

Høringsmaterialet består af:

- Høringsbrev
- Høringsliste
- Udkast til bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for forsamlingsstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet

## Neriman Balikci

---

**Fra:** Jens-Otto Bertel Hansen [jobh@norddjurs.dk]  
**Sendt:** 15. juli 2014 14:50  
**Til:** Beredskabsstyrelsen, Center for Forebyggelse  
**Cc:** Neriman Balikci  
**Emne:** Bemærkninger til udkast kapittel 7 salgsområder

**docId:** <http://fsv.fsd.csc.dk/brskoncp/DOK701542>  
**SJ:** -1

Hej Neriman

Her er der nogle bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for salgsområder.

I det nye udkast til bekendtgørelsen er der slet ikke taget højde for om der overnattes i boderne/campingvognene. I vores område er det op til 70% af kræmmerne der overnatter på pladsen, overnatningen har til formål at forhindre tyveri - socialsamvær og undgå at betale for campingplads.

Kræmmermarkederne har med tiden ændret sig, så tekniske forskrifter for salgsboder ikke længere passer til den faktiske opstilling af kræmmermarkeder, i dag kommer kræmmerne i store campingvogne med fortelt og varevogn og vil have plads til det hele, så kan arrangøren ikke få pladsen til at slå til. Kræmmerne tager det som en selvfølge at de kan lave mad og sove i campingvognen, da pladsen er trang bliver campingvognene placeret ryg mod ryg på denne måde bliver der 4 campingenheder tæt op af hinanden; dette er i strid med reglerne i 1.2.1 og flere punkter i kapitel 7 salgsområder og kapitel 6 andre campingområder.

Konflikten mellem virkeligheden og reglerne er:

7.4.1.a) Friområder mellem Salgsområder og telt- caravanområde, da campingvogn med fortelt er "boden" i salgsområdet.

7.4.2.a) I "boder", hvor der fortages rumopvarmning eller anvendes kogeapparater og lignende, skal der opsættes mindst 1 godkendt håndildslukker, og 1 brandtæppe.

I campingvognen er der måske en gammel pulverlukker uden godkendelse men ingen brandtæppe, skal det kontrolleres i hver vogn ?

7.4.2.b) Rumopvarmning må kun ske med elvarme. Mange campingvogne opvarmes med gas, der bruges også F-gas til madlavning og køleskab.

7.4.2.c) Ved anvendelse af flaskegas er det en forudsætning, at det samlede gasoplæg pr. delareal maksimalt er på 1000 m<sup>2</sup>. Der er minimum 2 stk. 11kg F-gas flasker

pr. campingenhed, ca.45 Campingenheder er =1000 kg.

7.4.5.i) I Tekniske forskrifter for forsamlingsstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder der ikke er omfattet af campingreglementet af 18. oktober 2005

Hvor der kan gives tilladelse til 2 personer der overnatter i tilknytning til "boden" er ikke med i det nye udkast, hvad skal i forholde os til ved overnatninger ?.

7.5.1. I salgsområder, hvor særlige forhold gør sig gældende (mange personer overnatter i "boderne") har vi for at sikre, at de i punkt 1.2.1 indeholdte hensyn

tilgodeses, forlangt et friareal på 3 m. mellem enhederne som, i afsnittet for andre campingområder. Vi anbefaler også for øge sikkerheden at der opsættes

røgalarmer i enhederne.

Regelsættet er for os ude i marken er meget svære at administrere, da reglerne ikke længere er passende med virkeligheden, af denne grund bliver der store forskelle på hvad der er tilladt i de forskellige beredskabsområder, til stor fortvivlelse for kræmmere og os beredskabsinspektører. Så håbet er at der kommer tidsvarende og mere præcise regler, således at der opnås mere ensartet bestemmelser i de forskellige beredskaber i Danmark.

Med venlig hilsen  
**Jens-Otto Bertel Hansen**  
Beredskabsinspektør  
Brand og Redning Djursland  
Norddjurs Kommune

Medlem af FKB

## Neriman Balikci

---

**Fra:** Mads Risgaard Knudsen [mrk@teknig.dk]  
**Sendt:** 24. juli 2014 11:59  
**Til:** Beredskabsstyrelsen, Center for Forebyggelse  
**Cc:** Simon O. Rasmussen; Neriman Balikci  
**Emne:** Høringssvar - Høring over udkast til bekendtgørelse om brandvænsforanstaltninger for forsamlingsstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet

**docId:** <http://fsv.fsd.csc.dk/brskoncp/DOK701947>  
**SJ:** -1

### **Høringssvar – Høring over udkast til bekendtgørelse om brandvænsforanstaltninger for forsamlingsstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet**

Beredskabsstyrelsen har den 4. juli 2014 fremsendt høringsmateriale over udkast til bekendtgørelse om brandvænsforanstaltninger for forsamlingsstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet.

TEKNIQ takker for muligheden til at bidrage med eventuelle bemærkninger til høringsmaterialet. Vi har noteret os, at der i tidligere og gældende bekendtgørelser om brandvænsforanstaltninger er henvisninger til andre regelsæt, herunder til gasreglementet og stærkstrømsbekendtgørelsen, TEKNIQ mener det vil være fornuftigt at fastholde disse henvisninger.

TEKNIQ skal i den anledning anbefale, at der af hensyn til sikkerheden i samfundet samt til sundhed og miljø, i den nye bekendtgørelse indføres oplysningstekster som henviser til gasreglementet og stærkstrømsbekendtgørelsen samt orienterer om, at der i lovgivningen inden for el-, vvs- og kloakinstallationsområdet, er reguleret hvilken type installationsarbejde, der kræver autorisation – og hvad man må lave uden autorisation.

Med venlig hilsen

**Mads Risgaard Knudsen**, Teknisk konsulent

Direkte 7742 4226      Mobil 2780 0451      mrk@teknig.dk

Paul Bergsøes Vej 6      Telefon 4343 6000      teknig@teknig.dk  
2600 Glostrup      Fax 4343 2103      www.teknig.dk

**TEKNIQ**  
TEKNIQ A/S • 2600 GLOSTRUP • 4343 6000

Follow us on



Med venlig hilsen

**Malene Dissing**, Journalist

Direkte 7741 1584      Mobil 2780 0462      mdi@teknig.dk

Paul Bergsøes Vej 6      Telefon 4343 6000      teknig@teknig.dk  
2600 Glostrup      Fax 4343 2103      www.teknig.dk

**TEKNIQ**  
TEKNIQ A/S • 2600 GLOSTRUP • 4343 6000

Follow us on



**Fra:** Neriman Balikci [mailto:neb@brs.dk]

**Sendt:** 4. juli 2014 15:38

**Til:** [at@at.dk](mailto:at@at.dk); [info@bisgaard-tele.dk](mailto:info@bisgaard-tele.dk); [info@festudlejer.dk](mailto:info@festudlejer.dk); [info@campingraadet.dk](mailto:info@campingraadet.dk); [info@comtech.dk](mailto:info@comtech.dk); [danak@danak.dk](mailto:danak@danak.dk); [info@danmarks-tivoliforening.dk](mailto:info@danmarks-tivoliforening.dk); [dh@handicap.dk](mailto:dh@handicap.dk); [regioner@regioner.dk](mailto:regioner@regioner.dk); [formand@dafc.dk](mailto:formand@dafc.dk); [info@danskbyggeri.dk](mailto:info@danskbyggeri.dk); [info@dcu.dk](mailto:info@dcu.dk); [hoeringssager@danskerhverv.dk](mailto:hoeringssager@danskerhverv.dk); [di@di.dk](mailto:di@di.dk); [sekretariat@dansklive.dk](mailto:sekretariat@dansklive.dk);

## Neriman Balikci

---

**Fra:** Jacob Christensen\_Beredskab [JC@toender.dk]  
**Sendt:** 10. august 2014 17:35  
**Til:** Beredskabsstyrelsen, Center for Forebyggelse  
**Cc:** Neriman Balikci  
**Emne:** høringssvar  
**Vedhæftede filer:** DF telte kommentarer (2).docx

**docId:** <http://fsv.fsd.csc.dk/brskoncp/DOK703640>  
**SJ:** -1

Hej

Hermed FKB's høringssvar.

Det er muligt, at nogle af bemærkningerne kræver en uddybelse. Men så står vi naturligvis til rådighed.

Venlig hilsen

**Jacob Christensen**

Beredskabschef

Tønder Brandvæsen

Centralforvaltningen

---

Kongevej 57 - 6270 Tønder

Tlf. +45 74 92 88 90 - Mobil +45 21 37 27 53 - E-mail: [JC@toender.dk](mailto:JC@toender.dk)

Web: [www.toender.dk](http://www.toender.dk) - Facebook: [www.facebook.dk/toenderkom](http://www.facebook.dk/toenderkom)



**Hans J.  
Wegner  
100 år  
2. april  
2014**

## **Bekendtgørelsen:**

§ 5, stk. 3: Hvor giver denne bestemmelse relevans? Tænkes der alene på cirkusteltene?

## **Driftsmæssige forskrifter:**

Generelt til DF: Der er ikke angivet afstandsforhold til naboskel, vej, bygninger etc. For så vidt angår teltene vil dette sandsynligvis blive klaret ifm. byggesagsbehandlingen. Det samme vil højst sandsynlig ikke være tilfældet for camping- og/eller salgsområder (DF 5, 6 og 7).

### **1.1.1 Ny forklaring:**

- helt til det fri: Det område, hvor man frit kan vælge den videre flugtretning (180 grader) og hvor man er i sikkerhed for brand eller andre truende ulykker
- mindre telt: telt til færre end 20 personer og mindre end 50 m<sup>2</sup>

### **1.3.1**

mailadresse bør indføres i forbindelse med ansøgningen. Vi er trods alt i 2014

Hvis pladsfordelingsplan ikke skal fremsendes, hvordan sikres det således at der faktisk er en godkendt plan?

Ad pkt. 1.3.1: Når der sidst i punktet omtales "brandfarlige oplag", kunne det være en god ide efterfølgende, at indsætte en parentes som i pkt. 2.1.2...hvor der står lidt om hvad der fx forstås ved "brandfarlige oplag". Alternativt føje det til i en vejledning

DF 1.3.1: Er det ikke lidt "oldtime" fortsat at skulle have 2 eksemplarer, vi får allerede i dag, de fleste elektronisk ?

### **1.3.2**

Ad pkt. 1.3.2: Der står her bl.a. " Dette gælder dog ikke...". – Ordet "dette" kan tolkes som om, det refererer til alt ovenstående tekst i punktet (Det er jo nok ikke er tilfældet?). En mulig løsning for at undgå, at der er mulighed for at læse hvad ordet "dette" refererer til på 2 måder, er at dele pkt. 1.3.2 på i litra a + b, så vi undgår endeløse diskussioner og misforståelser.

### **2.1.1**

Forsamlingstelte og selskabshuse på over 50 m<sup>2</sup> og til højst 150 personer, kan anvendes uden anmeldelse eller tilladelse fra kommunalbestyrelsen, men skal indrettes og benyttes i overensstemmelse med forskrifterne i dette kapitel

### **2.1.2**

DF 2.1.2: Hvor store/små oplag er der egentligt tale om? Det giver meget god mening med 10 m afstand til eksempelvis en affaldscontainer, men 10 m til et halmoplæg (stak) virker lidt lavt. Med andre ord, er der sammenhæng med afstandskrav i anden lovgivning, således der er en "rød tråd" og bestemmelserne dermed er lettere at forklare/forsvare?

### 2.1.3

Kravet om at udgange med snoretræk og lignende skal holdes åbne i driftstiden kan ikke holdes i virkeligheden. en erfaren teltholder fået oplyst, at fuldt åbne udgange (ved snoretræk) kan være til stor ugunst for teltets stabilitet ved selv mindre vindhastigheder. . Måske det var værd, at overveje en funktionsbeskrivelse i stedet a la "udgange skal med simple greb være lette at betjene".

### 2.1.4

DF 2.1.4, litra d: I sin tid kom begrænsningen på 5 F-gasvarmeovne ind efter rådgivning fra Sikkerhedsstyrelsen (Hvis der var flere vil der være risiko for en dårlig forbrænding.) Men hænger det sammen med brandlovgivningens normale krav ifm F-gas?

### 2.1.5

DF 2.1.5, litra e: Giver det mening, at der må anvendes F-gas varmeovne, men ikke F-gas komfurer/blus, i teltet?

*Jbk. Jeg mener at forskellen er at varmeovne er typegodkendte og man kan ikke komme i nærheden af den åbne ild (flamme), hvilket ikke er det samme som komfurer og gasblus.*

### 3.

DF 3: Der er ikke umiddelbart fastsat bestemmelser for brug af åben ild (?). I den nuværende TF bliver dette forhold til dels reguleret af DF for forsamlingslokaler (TF 3.9.3). Dog skal der tages hensyn til køkkentelte og salgsboder, hvor der anvendes komfurer og gasblus

#### 3.1.1

Anvendelse af forsamlingstelte og selskabshuse på over 50 m<sup>2</sup> og til mere end 150 personer skal godkendes af kommunalbestyrelsen og indrettes i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forskrift.

#### 3.2

DF 3.2: Den tidligere bestemmelse om mindre telte (køkken etc.) indenfor 5 m fra forsamlingsteltet, hvis det samlede areal er < 1.000 m<sup>2</sup>, er ikke medtaget. Er dette en forglemmelse eller et bevidst valg?

#### 3.2.1

DF 3.2.1: se 2.1.2 herover.

#### 3.3.2

Samme formulering som 2.1.3

DF 3.23.2: se 2.1.3 herover.

#### 3.4.2



Stole i rækker skal fastgøres eller sammenkobles. Der er ingen faglighed i at kræve i gulvet eller hvorfor 4 og ikke 3 eller 5

### 3.5.1

a. Hvis vi skal tilrette, bør gamle sætninger slettes og erstattes af mere nutidig dansk – drage omsorg for = sørge for generel bemærkning

b. Der er også mulighed for at føre driftsjournalen elektronisk, så kravet om underskrift bør erstattes med navn.

### 3.5.2

DF 3.5.2: Hvis bestemmelse om fuldt åbne udgange ved snoretræk fastholdes, bør det vel fremgå af driftsjournalen? Skal sikkerhedsbelysningen først tænde ved svigt af den normale strømforsyning? Eller sagt på en anden måde, skal flugtvejsbelysningen kun være synlig og ikke tændt i driftstiden? Hvis teltet er opstillet i en længere periode (> 6 uger), kan der i forbindelse med byggesagsbehandlingen, evt. blive stillet vilkår om installationer der kan give tilsvarende sikkerhedsniveau som angivet i BR-10, kap. 5.4. I så fald bør disse installationer også indgå som kontrolpunkter i driftsjournalen. Certificeringen kunne måske også afføde nogle relevante kontrolpunkter (?).

### 3.8.1

Heluldent erstattes med ubrandbart.

### 3.9.1

Opsætning af CO<sub>2</sub> slukkere kan forlanges ved større el-tavler. Det giver ingen mening at forlange en CO<sub>2</sub> slukker ved en almindelig 250 volts tavle, da de fleste slukkere kan slukke eltavler op til 1000 volt

### 4.1.3

DF 4.1.3: Det er måske lidt uklart, hvornår et staldtelt er omfattet af reglerne og der dermed kan stilles krav.

### 5.1.1

DF 5.1.1: Hvilke eksempler er der på lignende organisationer? Det kunne måske være en definition værd. Dette bør fremgå i vejledningen i lighed med øvrige uklare definitioner.

### 5.4.2

DF 5.4.2, litra a: "Nærmere anvisning" kunne overvejes ændret til "nærmere bestemmelse" (a la DF 6.4.5, litra a).

### 5.4.2.d

Ad pkt. 5.4.2 litra d)+ 6.4.5 litra d) + 7.4.3 litra d): Da stort set alle mennesker i dag er forsynet med en mobiltelefon. Skal det drøftes, hvorledes disse pkt evt kan omformuleres. Fx ved, at telefon skal være tilgængelig så vi ikke pålægger kommunikationsudstyr placeret på et bestemt sted.

### 5.4.3.d

Det drøftes hvordan en praksisnær formulering af kravet til affaldscontainere kan udformes.. Lukkede affaldscontainere er ofte en hindring for publikum da det er besværligt at åbne disse. Der er endvidere krav til tømning 1. gang i døgnet. Skal dette være efter behov? O g hvem kan sikre det?

## 5.5

Der kan af kommunalbestyrelsen stilles særlige krav til brandberedskabet.

Det bør i vejledningen klart forklares at kommunalbestyrelsens krav skal løses af arrangøren, således at kommunalbestyrelsen ikke kan stille krav til arrangøren om at anvende specifik virksomhed til opgaven.

## 6.4.2

Det skal drøftes om campingområder bør være på max 1000m<sup>2</sup> uden afstande. Dette er en lempelse og begrunde i en fuldskala øvelse afholde af Roskilde Festival og DBI som viste at en brand i teltområderne ikke spreder sig og slet ikke over friområderne på 5 m.. Forsøget blev afprøvet under almindelige vindforhold og med en vindblæser.

### 6.4.5.d

Samme som 5.4.3.d

## 6.4.6

Ad pkt. 6.4.6 litra j): Hvis punktet om, at der ikke må medbringes fyrværkeri skal med, bør det så ikke gøres i samtlige kapitler ?

DF 6.4.6, litra h: Undtaget herfra er vel campingbiler (autocampere) placeret i et caravanområde. Vi har tidligere fået udtalelse fra BRS om, at campingbiler kan placeres i et caravanområde, under forudsætning af de ikke flyttes under arrangementet. Hvis det fortsat er deres holdning, bør sidstnævnte vel indskrives i ordensreglerne. *I parkeringsområder forventes det ikke at der er overnattende personer.*

## 6.4.7

Første afsnit. Afsnittet bør omformuleres da intentionerne med at oplyse om disse forhold kan gøres andre steder en nævnt eks. I programmet eller billetter.

Sidste afsnit. Oplysninger om forbuddet bør ikke nødvendigvis være et skilt, men kan være en god forklaring som ikke er omfattet af sikkerhedsskiltningen

## 6.5

Der kan af kommunalbestyrelsen stilles særlige krav til brandberedskabet.

Det bør i vejledningen klart forklares at kommunalbestyrelsens krav skal løses af arrangøren, således at kommunalbestyrelsen ikke kan stille krav til arrangøren om at anvende specifik virksomhed til opgaven.

## 7.

DF 7: Hvorfor er der ikke flugtvejskrav mere ??

### 7.2.

Arealet på 500 m<sup>2</sup> bør ændres til 1000 m<sup>2</sup>. der har siden TF i 2000 ikke været eksempler på brandspredning og set i lyset at udviklingen af salgsområder ville dette tilgodese arrangøren men ikke forringe sikkerhedsniveauet.

#### 7.4.1

DF 7.4.1: Hvorfor er det lige at facadelængden ikke mere skal adskilles ved > 50 meter ? Man risikerer herved *at få salgsområder på flere hundrede meters facadelængde.*

DF 7.4.1, litra b: Tidligere var den første mulighed for reduktion af bredden på friområdet betinget af salgsbodernes overflade. Dette er fjernet, og erstattet af skøn/vurdering i relation til forsvarlig indsats. For at minimere risikoen for forskelligartet sagsbehandling kommunerne imellem, bør der gives eksempler på hvornår en sådan reduktion kan komme på tale.

#### 7.4.2

DF 7.4.2, litra c: Det giver ingen mening, at der angives antal gasflasker pr. opvarmningssted, når rumopvarmning alene må ske med elvarme, jf. DF 7.4.2, litra b. Et samlet gasoplag pr. delområde på 1.000 kg lyder godt nok noget voldsomt – forhåbentlig er der tale om skrivefejl ift. de nuværende 100 kg! Det kunne være relevant, at det forudsættes at installationen er kontrolleret inden anvendelse, jf. Gasreglementets afsnit B-5.

#### 7.4.3c

Samme som 5.4.3.d

*Der bør tilføjes i første streg pr. opvarmningsenhed/ køgeapparat.*

## 7.5

500 ændres til 1000m<sup>2</sup>

### 7.5.1

Der kan af kommunalbestyrelsen stilles særlige krav til brandberedskabet.

Det bør i vejledningen klart forklares at kommunalbestyrelsens krav skal løses af arrangøren, således at kommunalbestyrelsen ikke kan stille krav til arrangøren om at anvende specifik virksomhed til opgaven.

### Underbilag

Ad Underbilag 1 (DJ): Jeg synes, at der mangler et punkt omkring, at man skal kontrollere, at udgange er frie på udvendig side, at der ikke er anbragt genstande (fx cykler o.lign.). Det kan evt. løses ved at formulere "*helt til det fri*" og der i ordensreglerne står at man skal sikre frie flugtveje er punktet udført.

## Neriman Balikci

---

**Fra:** Ministerbetjening (FT) [Ministerbetjening@FTNET.DK]  
**Sendt:** 11. august 2014 11:49  
**Til:** Beredskabsstyrelsen, Center for Forebyggelse  
**Cc:** Neriman Balikci; Ministerbetjening (FT)  
**Emne:** Høring over udkast til bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for forsamlingsstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet

**docId:** <http://fsv.fsd.csc.dk/brskoncp/DOK702402>  
**SJ:** -1

Finanstilsynet har ikke bemærkninger til høringen.

Med venlig hilsen

**Birna Nielsen**

Studentermødjhjælper, stud.jur.

Juridisk Kontor



**FINANSTILSYNET**

Arhusgade 110, 2100 København Ø  
Tlf.: +45 33 55 82 82 / Fax: +45 33 55 82 00  
Direkte telefon: +45 33 55 84 48

<mailto:bni@ftnet.dk>  
[www.finanstilsynet.dk](http://www.finanstilsynet.dk)

## **Neriman Balikci**

---

**Fra:** samraadet@dui.dk på vegne af Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd  
[samraadet@samraadet.dk]  
**Sendt:** 12. august 2014 09:45  
**Til:** Beredskabsstyrelsen, Center for Forebyggelse  
**Cc:** Neriman Balikci  
**Emne:** Høringssvar fra Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd

**docId:** <http://fsv.fsd.csc.dk/brskoncp/DOK704516>  
**SJ:** -1

### **Høringssvar vedr. bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for forsamlingsstelte m.v.**

Medlemsorganisationerne i Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd har gennemlæst udkast til ny Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for forsamlingsstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet og giver hermed samlet høringssvar vedr. bekendtgørelsen.

Når det drejer sig om indholdet i kapitlerne 1-4 og 6-7 samt underbilag 1, 2 og 3 har vi ingen bemærkninger.

Når det drejer sig om indholdet i kapitel 5 har vi ingen bemærkninger til teksten i udkastet til den nye bekendtgørelse. Ønsker Beredskabsstyrelsen efterfølgende at ændre i "En vejledning om brandforebyggelse i teltejre" der er udarbejdet af Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd i samarbejde med Beredskabsstyrelsen vil vi naturligvis gerne indgå i et samarbejde omkring dette. Ligesom Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd også stiller sig til rådighed ved en evt. revidering af "Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer".

Med venlig hilsen

Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd

--

Med venlig hilsen

Frederik Vad Nielsen  
Samrådskonsulent  
DUI-LEG og VIRKE  
Tlf.: 60 51 12 10  
Mail: [samraadet@samraadet.dk](mailto:samraadet@samraadet.dk)

## Neriman Balikci

---

**Fra:** Direktion [direktion@statsforvaltningen.dk]  
**Sendt:** 12. august 2014 09:49  
**Til:** Beredskabsstyrelsen, Center for Forebyggelse  
**Cc:** =?utf-8?Q?'neb@; Kristian Hvolbæk Christensen; Helle Haxgart; Karen Rydahl  
**Emne:** VS: Høring over udkast til bekendtgørelse om brandvænsforanstaltninger for forsamlingsstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet

**Vedhæftede filer:** Bekendtgørelse om brandvænsforanstaltninger for forsamlingsstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet.pdf; Høringsbrev.pdf; Høringsliste.pdf

**Signeret af:** direktion@statsforvaltningen.dk


**docId:** http://fsv.fsd.csc.dk/brskoncp/DOK703634  
**SJ:** -1

Til Beredskabsstyrelsen

Under henvisning til Beredskabsstyrelsens mail af 4. juli 2014 (sagsnr. 2014/033252) om høring over udkast til bekendtgørelse om brandvænsforanstaltninger for forsamlingsstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet, skal det meddeles, at Statsforvaltningen ingen bemærkninger har til høringen.

Med venlig hilsen

**Rikke Hinrichsen**  
direktionsassistent

STATSFORVALTNINGEN 



### Statsforvaltningen

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Telefon: 72 56 70 00

Direkte telefon: 72 56 79 78

Mail: [direktion@statsforvaltningen.dk](mailto:direktion@statsforvaltningen.dk)

Web: [www.statsforvaltningen.dk](http://www.statsforvaltningen.dk)

Send e-mails til Statsforvaltningen via din digitale postkasse på [www.borger.dk](http://www.borger.dk)

Denne mail og enhver vedhæftet fil er fortrolig. Hvis du ikke er den rette modtager, bedes du venligst omgående underrette os og derefter slette mailen og enhver vedhæftet fil uden at beholde en kopi og uden at videregive oplysninger om indholdet. På forhånd tak.

---

**Fra:** Neriman Balikci [<mailto:neb@brs.dk>]

**Sendt:** 4. juli 2014 15:38

**Til:** [at@at.dk](mailto:at@at.dk); [info@bisgaard-telte.dk](mailto:info@bisgaard-telte.dk); [info@festudlejer.dk](mailto:info@festudlejer.dk); [info@campingraadet.dk](mailto:info@campingraadet.dk); [info@comtech.dk](mailto:info@comtech.dk); [danak@danak.dk](mailto:danak@danak.dk); [info@danmarks-tivoliforening.dk](mailto:info@danmarks-tivoliforening.dk); [dh@handicap.dk](mailto:dh@handicap.dk); [regioner@regioner.dk](mailto:regioner@regioner.dk); [formand@dacf.dk](mailto:formand@dacf.dk); [info@danskbyggeri.dk](mailto:info@danskbyggeri.dk); [info@dcu.dk](mailto:info@dcu.dk); [hoeringssager@danskerhverv.dk](mailto:hoeringssager@danskerhverv.dk); [di@di.dk](mailto:di@di.dk); [sekretariat@danskklive.dk](mailto:sekretariat@danskklive.dk); [dansk.standard@ds.dk](mailto:dansk.standard@ds.dk); [info@pigespejderne.dk](mailto:info@pigespejderne.dk); [dds@dds.dk](mailto:dds@dds.dk); [info@deto-denmark.dk](mailto:info@deto-denmark.dk); [ens@ens.dk](mailto:ens@ens.dk); [evm@evm.dk](mailto:evm@evm.dk); [erst@erst.dk](mailto:erst@erst.dk); [mail@evex.dk](mailto:mail@evex.dk); [mail@etp.nu](mailto:mail@etp.nu); [jsn@festbutikken.dk](mailto:jsn@festbutikken.dk); [fm@fm.dk](mailto:fm@fm.dk); [hoeringer@fbr.dk](mailto:hoeringer@fbr.dk); [info@forcetechnology.com](mailto:info@forcetechnology.com); [fkf@fkfnet.dk](mailto:fkf@fkfnet.dk); [fri@frinet.dk](mailto:fri@frinet.dk); [fp@forsikringogpension.dk](mailto:fp@forsikringogpension.dk); [fmn@fmn.dk](mailto:fmn@fmn.dk); [info@dabyfo.dk](mailto:info@dabyfo.dk); [fdf@fdf.dk](mailto:fdf@fdf.dk); [fkawalec@mail.dk](mailto:fkawalec@mail.dk); [info@htu.dk](mailto:info@htu.dk); [ida@ida.dk](mailto:ida@ida.dk); [jm@jm.dk](mailto:jm@jm.dk); [ll@keycab.dk](mailto:ll@keycab.dk); [info@kfumspejderne.dk](mailto:info@kfumspejderne.dk); [kebmin@kebmin.dk](mailto:kebmin@kebmin.dk); [kl@kl.dk](mailto:kl@kl.dk); [kf@kf.dk](mailto:kf@kf.dk); [kum@kum.dk](mailto:kum@kum.dk); [landskontoret@natur-og-ungdom.dk](mailto:landskontoret@natur-og-ungdom.dk); [nst@nst.dk](mailto:nst@nst.dk); [mail@nordic.dk](mailto:mail@nordic.dk); [mail@ranum-teltudlejning.dk](mailto:mail@ranum-teltudlejning.dk); [service@service2000.dk](mailto:service@service2000.dk); [sik@sik.dk](mailto:sik@sik.dk); [statiker@ida.dk](mailto:statiker@ida.dk); Hovedpost; [teknig@teknig.dk](mailto:teknig@teknig.dk); [info@teknologisk.dk](mailto:info@teknologisk.dk); [tsudlejning@tsudlejning.dk](mailto:tsudlejning@tsudlejning.dk); [oim@oim.dk](mailto:oim@oim.dk); [mail@orsted-teltudlejning.dk](mailto:mail@orsted-teltudlejning.dk)  
**Cc:** Henrik G. Petersen; Inge-Lise Andersen-Rosendal; Christian Eske Nielsen; Mikkel Kjær Rønnow

## Neriman Balikci

---

**Fra:** Mette Feifer [mfe@danskerhverv.dk]  
**Sendt:** 12. august 2014 14:37  
**Til:** Beredskabsstyrelsen, Center for Forebyggelse  
**Cc:** Neriman Balikci; Jeanette Rohd Gernsøe  
**Emne:** SV: Høring over udkast til bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for forsamlingsstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet

**docId:** http://fsv.fsd.csc.dk/brskoncp/DOK704299  
**SJ:** -1

Tak for den modtagne høring. Dansk Erhverv ønsker ikke at afgive høringssvar.

Med venlig hilsen

Mette Feifer  
Markedsdirektør

MOBIL: +45 6066 0116  
DIREKTE: +45 3374 6218  
MFE@DANSKERHVERV.DK



## DANSK ERHVERV

Dansk Erhverv er erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening for fremtidens erhverv. Vi repræsenterer 17.000 virksomheder og 100 brancheorganisationer inden for handel, rådgivning, oplevelse, transport og service.

---

DANSK ERHVERV  
BØRSEN  
DK-1217 KØBENHAVN K  
WWW.DANSKERHVERV.DK

T. +45 3374 6000  
F. +45 3374 6080  
CVR NR. 43232010  
INFO@DANSKERHVERV.DK

4. september  
RÅDGIVERDAGEN 2014

**Knowledge  
Matters**

---

**Fra:** Neriman Balikci [mailto:neb@brs.dk]

**Sendt:** 4. juli 2014 15:39

**Til:** [at@at.dk](mailto:at@at.dk); [info@bisgaard-telte.dk](mailto:info@bisgaard-telte.dk); [info@festudlejer.dk](mailto:info@festudlejer.dk); [info@campingraadet.dk](mailto:info@campingraadet.dk); [info@comtech.dk](mailto:info@comtech.dk); [danak@danak.dk](mailto:danak@danak.dk); [info@danmarks-tivoliforening.dk](mailto:info@danmarks-tivoliforening.dk); [dh@handicap.dk](mailto:dh@handicap.dk); [regioner@regioner.dk](mailto:regioner@regioner.dk); [formand@dacf.dk](mailto:formand@dacf.dk); [info@danskbyggeri.dk](mailto:info@danskbyggeri.dk); [info@dcu.dk](mailto:info@dcu.dk); [hoeringssager@danskerhverv.dk](mailto:hoeringssager@danskerhverv.dk); [di@di.dk](mailto:di@di.dk); [sekretariat@dansklive.dk](mailto:sekretariat@dansklive.dk); [dansk.standard@ds.dk](mailto:dansk.standard@ds.dk); [info@pigespejderne.dk](mailto:info@pigespejderne.dk); [dds@dds.dk](mailto:dds@dds.dk); [info@deto-denmark.dk](mailto:info@deto-denmark.dk); [ens@ens.dk](mailto:ens@ens.dk); [evm@evm.dk](mailto:evm@evm.dk); [erst@erst.dk](mailto:erst@erst.dk); [mail@evex.dk](mailto:mail@evex.dk); [mail@etp.nu](mailto:mail@etp.nu); [jsn@festbutikken.dk](mailto:jsn@festbutikken.dk); [fm@fm.dk](mailto:fm@fm.dk); [hoeringer@fbr.dk](mailto:hoeringer@fbr.dk); [info@forcetechnology.com](mailto:info@forcetechnology.com); [fkf@fkfnet.dk](mailto:fkf@fkfnet.dk); [fri@frinet.dk](mailto:fri@frinet.dk); [fp@forsikringogpension.dk](mailto:fp@forsikringogpension.dk); [fmn@fmn.dk](mailto:fmn@fmn.dk); [info@dabyfo.dk](mailto:info@dabyfo.dk); [fdf@fdf.dk](mailto:fdf@fdf.dk); [fkawalec@mail.dk](mailto:fkawalec@mail.dk); [info@htu.dk](mailto:info@htu.dk); [ida@ida.dk](mailto:ida@ida.dk); [jm@jm.dk](mailto:jm@jm.dk); [ll@keycab.dk](mailto:ll@keycab.dk); [info@kfumspejderne.dk](mailto:info@kfumspejderne.dk); [kebmin@kebmin.dk](mailto:kebmin@kebmin.dk); [kl@kl.dk](mailto:kl@kl.dk); [kf@kf.dk](mailto:kf@kf.dk); [kum@kum.dk](mailto:kum@kum.dk); [landskontoret@natur-og-ungdom.dk](mailto:landskontoret@natur-og-ungdom.dk); [nst@nst.dk](mailto:nst@nst.dk);

## Neriman Balikci

---

**Fra:** Helen Amundsen [ha@fbr.dk]  
**Sendt:** 13. august 2014 12:06  
**Til:** Beredskabsstyrelsen, Center for Forebyggelse  
**Cc:** Neriman Balikci; Vagn Jelsøe; Pia Saxild; Helen Amundsen  
**Emne:** SV: Høring over udkast til bekendtgørelse om brandvænsforanstaltninger for forsamlingsstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet

**docId:** http://fsv.fsd.csc.dk/brskoncp/DOK703629  
**SJ:** -1

Forbrugerrådet Tænk har modtaget Beredskabsstyrelsens brev af 4. juli 2014 vedr. høring over udkast til bekendtgørelse om brandvænsforanstaltninger for forsamlingsstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet. Forbrugerrådet Tænk har ingen bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse.

Med venlig hilsen

**Helen Amundsen**  
Seniorrådgiver / Senior Technical Adviser

T +45 7741 7732 / M +45 2715 7431 / [taenk.dk](mailto:taenk.dk)  
Fiolstræde 17 B / Postboks 2188 / 1017 København K

**Forbrugerrådet**  
**Tænk**

Danish Consumer Council

---

**Fra:** Pia Saxild **På vegne af** Forbrugerrådet TÆNK Høring  
**Sendt:** 7. juli 2014 09:19  
**Til:** Pia Saxild  
**Emne:** VS: Høring over udkast til bekendtgørelse om brandvænsforanstaltninger for forsamlingsstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet

---

**Fra:** Neriman Balikci [<mailto:neb@brs.dk>]  
**Sendt:** 4. juli 2014 15:38  
**Til:** [at@at.dk](mailto:at@at.dk); [info@bisgaard-tele.dk](mailto:info@bisgaard-tele.dk); [info@festudlejer.dk](mailto:info@festudlejer.dk); [info@campingraadet.dk](mailto:info@campingraadet.dk); [info@comtech.dk](mailto:info@comtech.dk); [danak@danak.dk](mailto:danak@danak.dk); [info@danmarks-tivoliforening.dk](mailto:info@danmarks-tivoliforening.dk); [dh@handicap.dk](mailto:dh@handicap.dk); [regioner@regioner.dk](mailto:regioner@regioner.dk); [formand@dacf.dk](mailto:formand@dacf.dk); [info@danskbyggeri.dk](mailto:info@danskbyggeri.dk); [info@dcu.dk](mailto:info@dcu.dk); [hoeringssager@danskerhverv.dk](mailto:hoeringssager@danskerhverv.dk); [di@di.dk](mailto:di@di.dk); [sekretariat@dansklive.dk](mailto:sekretariat@dansklive.dk); [dansk.standard@ds.dk](mailto:dansk.standard@ds.dk); [info@pigespejderne.dk](mailto:info@pigespejderne.dk); [dds@dds.dk](mailto:dds@dds.dk); [info@deto-denmark.dk](mailto:info@deto-denmark.dk); [ens@ens.dk](mailto:ens@ens.dk); [evm@evm.dk](mailto:evm@evm.dk); [erst@erst.dk](mailto:erst@erst.dk); [mail@evex.dk](mailto:mail@evex.dk); [mail@etp.nu](mailto:mail@etp.nu); [jsn@festbutikken.dk](mailto:jsn@festbutikken.dk); [fm@fm.dk](mailto:fm@fm.dk); Forbrugerrådet TÆNK Høring; [info@forcetechnology.com](mailto:info@forcetechnology.com); [fkbn@fkbn.net](mailto:fkbn@fkbn.net); [fri@frinet.dk](mailto:fri@frinet.dk); [fp@forsikringogpension.dk](mailto:fp@forsikringogpension.dk); [fmn@fmn.dk](mailto:fmn@fmn.dk); [info@dabyfo.dk](mailto:info@dabyfo.dk); [fdf@fdf.dk](mailto:fdf@fdf.dk); [fkawalec@mail.dk](mailto:fkawalec@mail.dk); [info@htu.dk](mailto:info@htu.dk); [ida@ida.dk](mailto:ida@ida.dk); [jm@jm.dk](mailto:jm@jm.dk); [ll@keycab.dk](mailto:ll@keycab.dk); [info@kfumspejderne.dk](mailto:info@kfumspejderne.dk); [kebmin@kebmin.dk](mailto:kebmin@kebmin.dk); [kl@kl.dk](mailto:kl@kl.dk); [kf@kf.dk](mailto:kf@kf.dk); [kum@kum.dk](mailto:kum@kum.dk); [landskontoret@natur-og-ungdom.dk](mailto:landskontoret@natur-og-ungdom.dk); [nst@nst.dk](mailto:nst@nst.dk); [mail@nordic.dk](mailto:mail@nordic.dk); [mail@ranum-teltudlejning.dk](mailto:mail@ranum-teltudlejning.dk); [service@service2000.dk](mailto:service@service2000.dk); [sik@sik.dk](mailto:sik@sik.dk); [statiker@ida.dk](mailto:statiker@ida.dk); [post@statsforvaltningen.dk](mailto:post@statsforvaltningen.dk); [teknik@teknik.dk](mailto:teknik@teknik.dk); [info@teknologisk.dk](mailto:info@teknologisk.dk); [tsudlejning@tsudlejning.dk](mailto:tsudlejning@tsudlejning.dk); [oim@oim.dk](mailto:oim@oim.dk); [mail@orsted-teltudlejning.dk](mailto:mail@orsted-teltudlejning.dk)  
**Cc:** Henrik G. Petersen; Inge-Lise Andersen-Rosendal; Christian Eske Nielsen; Mikkel Kjær Rønnow  
**Emne:** Høring over udkast til bekendtgørelse om brandvænsforanstaltninger for forsamlingsstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet

Til rette vedkommende

Beredskabsstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om brandvænsforanstaltninger for forsamlingsstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet, i offentlig høring.



## Neriman Balikci

---

**Fra:** Jens Christian Dalsgaard [jcd@oim.dk]  
**Sendt:** 13. august 2014 13:03  
**Til:** Beredskabsstyrelsen, Center for Forebyggelse  
**Cc:** Neriman Balikci  
**Emne:** Økonomi- og Indenrigsministeriets svar på høring vedr. udkast til bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for forsamlingsstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet (OIM Id nr.: 161517)  
**Vedhæftede filer:** Økonomi- og Indenrigsministeriets svar på høring vedr. udkast til bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for forsamlingsstelte, s-877355.pdf  
**docId:** <http://fsv.fsd.csc.dk/brskoncp/DOK703627>  
**SJ:** -1

Se venligst vedlagte hørings svar.

Med venlig hilsen

Student, Forvaltningsjura  
**Jens Christian Dalsgaard**

 **økonomi og  
indenrigsministeriet**

Slotsholmsgade 10-12  
1216 København K  
Telefon 722 82531  
Fax 72 28 24 01  
[jcd@oim.dk](mailto:jcd@oim.dk)  
[www.oim.dk](http://www.oim.dk)



**Økonomi og  
indenrigsministeriet**

Slotsholmsgade 10-12  
1216 København K  
Telefon 72 28 24 00  
Fax 72 28 24 01  
oim@oim.dk  
www.oim.dk

**Beredskabsstyrelsen**  
cfo@brs.dk  
Cc.: neb@brs.dk

**Sagsnr.**  
2014 - 17562

**Doknr.**  
161517

**Dato**  
13-08-2014

**Svar på høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om brandvænsforanstaltninger for forsamlingsstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet**

Beredskabsstyrelsen har ved e-mail af 4. juli 2014 anmodet Økonomi- og Indenrigsministeriet om eventuelle bemærkninger til den omhandlede høring.

Det meddeles herved, at Økonomi- og Indenrigsministeriet ikke har bemærkninger til høringen.

Med venlig hilsen  
**Jens Christian Dalsgaard**

## Neriman Balikci

---

**Fra:** Jytte og Lejf [jytte@lejf.net]  
**Sendt:** 14. august 2014 08:59  
**Til:** Beredskabsstyrelsen, Center for Forebyggelse  
**Cc:** Neriman Balikci  
**Emne:** Høringssvar

**docId:** <http://fsv.fsd.csc.dk/brskoncp/DOK704292>  
**SJ:** -1

Hermed fremsendes AutoCamperRådets høringssvar til Bekendtgørelse om brandvænsforanstaltninger for forsamlingsstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af camping-reglementet

Har I spørgsmål eller vil drøfte vores høringssvar, er I meget velkomne til at kontakte undertegnede.



Høringssvar  
brandvænsforanstaltninger

Med venlig hilsen

Jytte Jakobsen

AutoCamperRådet



[www.Autocamperradet.dk](http://www.Autocamperradet.dk)

*Jytte Jakobsen*

*Tingmosen 11*

*3500 Værløse*

*Mobil: 20 67 30 67*



D. 14. august 2014

**Beredskabsstyrelsen**  
**Datavej 16**  
**3460 Birkerød**

**Høringssvar:**

**Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for forsamlingsstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af camping-reglementet**

Beredskabsstyrelsen har tilsendt DACF materialet for høringen. DACF er sammen med de to andre danske autocamperforeninger, DK-AutoCam og Campervenner, medlemmer af AutoCamperRådet, som her har påtaget sig opgaven at skrive foreningernes høringssvar.

I BEK nr 9761 af 18/10/2005 står der i afsnit 1.2, "Generelt":

"1.2.3) Såfremt et camping- eller salgsområde benyttes i tidsrummet mellem solnedgang og solopgang, og området er omgivet af hegn eller lignende, skal hver udgang fra området være forsynet med belyste flugtvejsskilte. Til dette formål skal der etableres en stabil nødstrømsforsyning med en kapacitet svarende til mindst en halv time. Placeringen af flugtvejsskiltene skal ske efter nærmere anvisning af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet). Evt. døre og porte skal kunne åbnes i flugtreningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj"

Dette punkt savner vi at se i forslaget.

Vores ekspertise og interesser ligger indenfor Afsnit 6. "Andre campingområder", og vore øvrige kommentarer beskæftiger sig derfor med denne del:

For klarheds skyld vil vi foreslå, at punktet 6. "Generelt" alene består af det nuværende punkt 6.2.3, mens punkterne 6.2.1 og 6.2.2 lægges ind under og sammenskrives med hhv. 6.3.1 og 6.4.

I det nuværende punkt 6.2.1 er der en henvisningsfejl, idet punktet henviser til sig selv.

Punktet 6.4.3 "Caravanområde". Her vil vi foreslå at teksten ændres til:

"Arealer med campingvogne, campingbiler, overnatningscontainere og lignende opdeles af friarealer af en bredde på mindst 5 m, således at enhver campingenhed har uhindret adgang til og er tilgængeligt fra et sådant friområde. Mellem de enkelte campingenheder skal der være en afstand på mindst 3 m."

Nederst i vores svar er vist eksempler på opstillinger, der overholder disse krav.

Punkt 6.4.4 "Kogepladser". Vi vil foreslå, at overskriften ændres til "kogepladser i det fri"

Punkt. 6.4.6 "Ordensregler".

Vi vil foreslå, at punkt c) ændres til:

"De i punkterne 6.4.2 og 6.4.3 omtalte friområder skal i hele deres bredde holdes fri for parkerede køretøjer af enhver art, telte og andet, der kan hindre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand."

Vi vil foreslå, at punkt d) ændres til:

"d) Brug af åben ild er forbudt undtagen på særligt indrettede områder.

Undtaget er endvidere brug af faste installationer omfattet af og installeret i henhold til det af Sikkerhedsstyrelsen udarbejdede Gasreglement afsnit B-3: Forskrifter for F- gasinstallationer i skurvogne, campingvogne, autocampere m.v."

Bemærkning: Autocampere er forsynede med køkken med et antal gasblus samt køleskab og varmeanlæg, der kan være gas- eller dieselfyret. Vi er ikke i tvivl om, at gasblus falder ind under begrebet "åben ild", men er, som undertegnede har diskuteret med jeres Neriman Balikci, i tvivl om køleskab og varmeanlæg falder ind under dette begreb, idet flammen er i et brandkammer med lufttilførsel udefra og ligeledes med en skorsten, der udleder forbrændingsluften. Vi har p.t. ikke været i stand til at finde tilsvarende forskrifter for dieselfyrede transportable køleskabe og varmeanlæg.

Vi vil foreslå, at punkt h) ændres til:

"h) Parkering af motorkøretøjer må ikke finde sted på teltområderne.


Endelig vil vi foreslå, at der i pkt. i) tilføjes "og ophold", således at teksten efter det sidste komma kommer til at lyde "der normalt anvendes i forbindelse med overnatning og ophold".


Skulle Beredskabsstyrelsen have spørgsmål til dette høringssvar, er I velkomne til at ringe til Jytte Jakobsen på 20 67 30 67

Med venlig hilsen


AutoCamperRådet /

Jytte Jakobsen

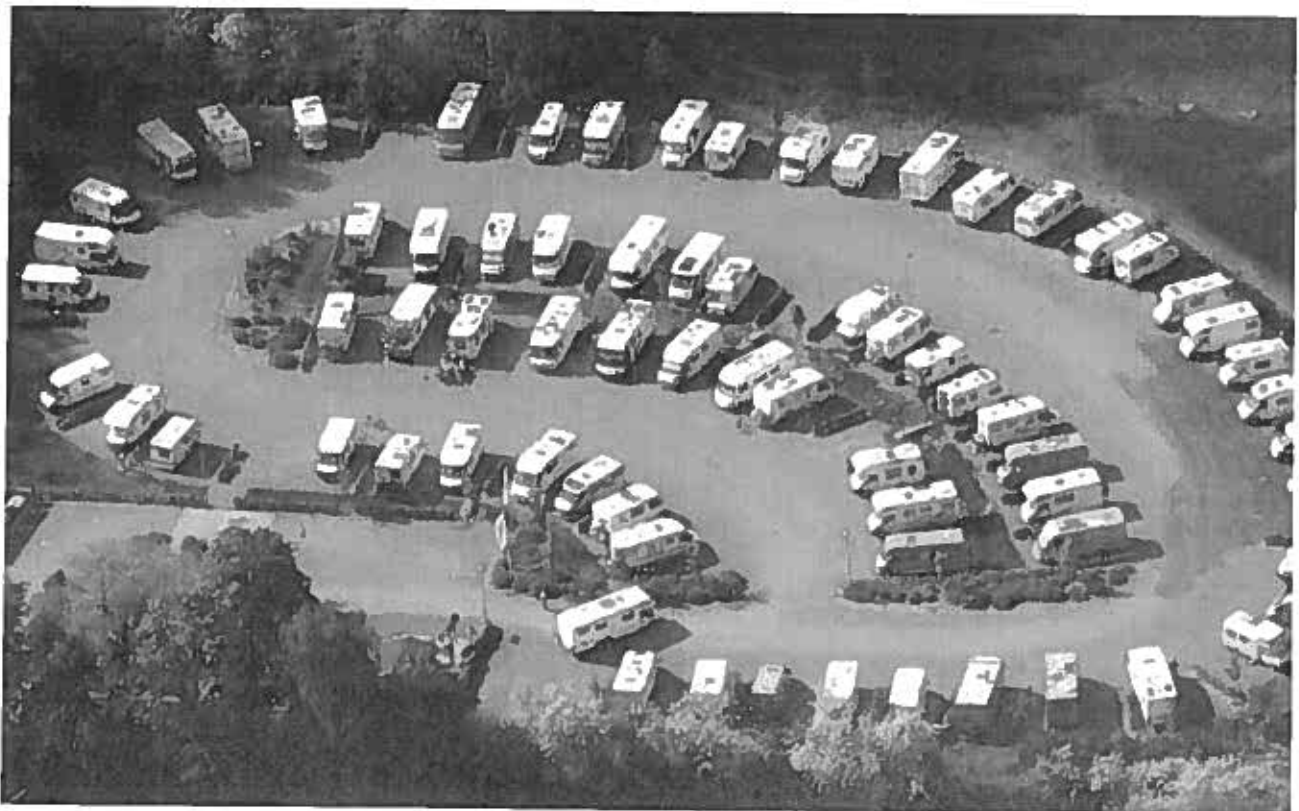

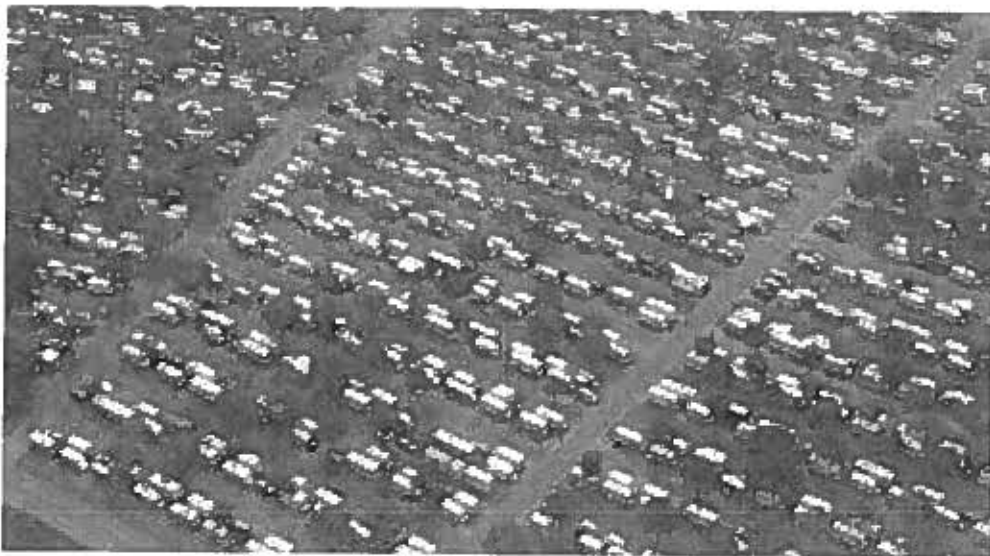

Opstilling af autocampere i henhold til foreslået tekst.

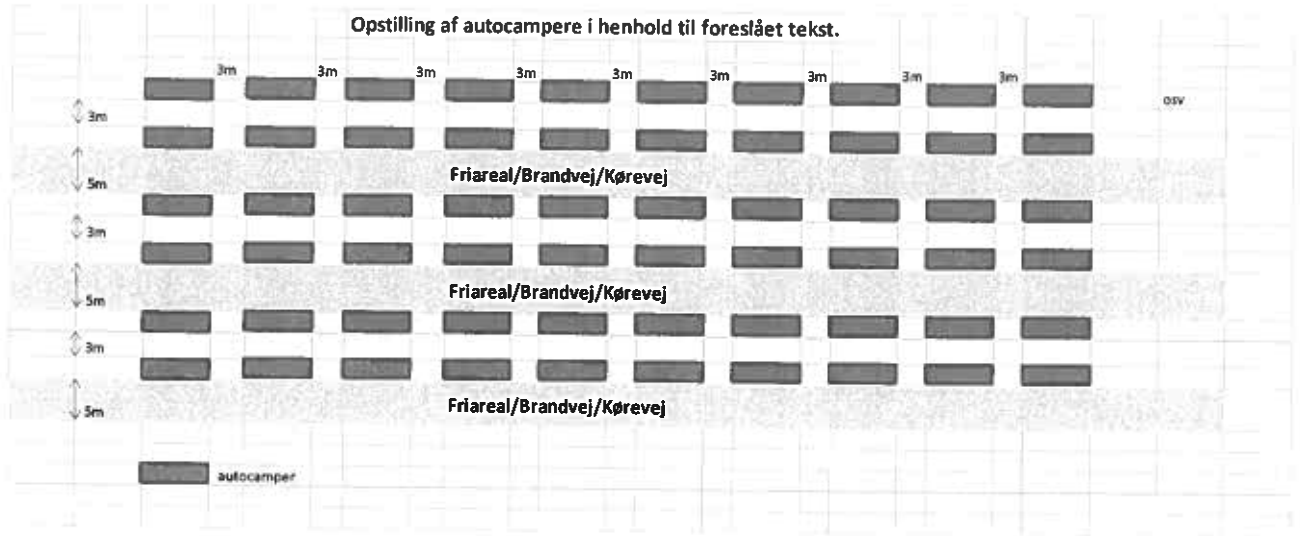



## Neriman Balikci

---

**Fra:** Henrik Bondo Nielsen [Henrik@roskilde-festival.dk]  
**Sendt:** 15. august 2014 10:49  
**Til:** Beredskabsstyrelsen, Center for Forebyggelse  
**Cc:** Neriman Balikci  
**Emne:** Høringssvar til bekendtgørelse om brandvænsforanstaltninger for forsamlingsstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet

**docId:** <http://fsv.fsd.csc.dk/brskoncp/DOK704304>  
**SJ:** -1

Hermed fremsendes kommentarer fra Dansk Live til bekendtgørelse om brandvænsforanstaltninger for forsamlingsstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet.

1.1.1.	I opstillingen af definitioner kun det være ønskeligt med en definition på begrebet forsamlingslokalitet og begrebet salgsbod Dette skyldes at vi bland arrangører oplever en meget forskellig fortolkning af dette fra kommunalbestyrelse til kommunalbestyrelse. De fleste steder betragtes telte som benyttes som salgsboder ikke som forsamlingsstelte men i enkelte kommuner sidestilles disse. Begrebet serviceområder anvendes også i bekendtgørelsen (6.4.6.) og kunne med fordel defineres
1.2.1.	Salgsboder tilføjes til listen
1.2.4.	Formuleringen fra 5.5.1. "efter en brandmæssig risikovurdering" ønskes også indarbejdet i 1.2.4. og burde måske være en forudsætning for alle de tilfælde hvor kommunalbestyrelsen fastsætter særlige vilkår, som ikke er beskrevet bekendtgørelsen?
1.3.3.	Her er 2. Afsnit med følgende tekst udgået: <i>Tilbagekaldelse og ændring af vilkår kan kun ske, hvis mindre indgribende foranstaltninger ikke er tilstrækkelige, og hvis tilbagekaldelse står i rimeligt forhold til formålet hermed.</i> Vi syntes faktisk at denne passus var fin og afbalanceret og ønsker at den medtages i den nye version. Formuleringen fra 5.5.1. "efter en brandmæssig risikovurdering" ønskes også indarbejdet i 1.3.3.
3.3.3.	Vi oplever undertiden at kommunalbestyrelsen opfordrer til eller kræver at, barduner og teltstænger fjernes, så de ikke placeret i flugtvejene. I disse tilfælde vil de statiske beregninger der ligger til grund for såvel byggetilladelser som certificering forventeligt ikke længere være retvisende. Vi kunne ønske os en tilføjelse á la "men må ikke fjerne med mindre det er dokumenteret som statistisk forsvarligt"
6.4.3.	Her ønskes tilføjet: Hvis overnatningscontainere er konstrueret som stålcontainere kan disse opstilles uden afstandskrav, under forudsæt af at redningsåbninger og døre er friholdte.



6.4.5.	Tidligere stod der i pkt. D, at der skulle være umiddelbar mulighed for alarmering. En tekst som stammer fra dengang en tilværelse uden en mobiltelefon var helt normalt. Virkeligheden i dag vil være at der på en større campingplads vil være hundredevis af alarmeringsmuligheder tilgængelige hvorfor alarmeringsstandere og lignende burde være overflødig – helt i tråd med at de orange alarmeringsstandere langs motorvejen også nedlægges.
6.4.6.	Det er et stort problem at få festivalgæster til at benytte lukkede containere til henkastning af affald. Særligt i forbindelse med at campingpladserne lukker og vi kunne ønske at telte m.v. som gæsterne ikke ønsker at tage med hjem blev opsamlet i containere. Derfor ønskes der en mulighed for at benytte åbne containere til dette under forudsætning af at de er bevoget og at der er slukningsmateriale på stedet
6.4.7.	Her kunne der med fordel nytænkes og i højere grad markere at arrangørerne har en formidlingsforpligtigelse, men at fokusere på opslag som den eneste rigtige løsning er vi ikke enige i. Kommunikation via sociale medier eller via vores program rammer erfaringsmæssigt langt flere af vores gæster end opslag ved indgange m.v.
7.4.1.	Kunne afstandskravene evt. Mindskes hvis der etableres en brandvæg f.eks. i form af en stålcontainer
7.4.3.c	Se bemærkninger til 6.4.5.

De bedste hilsner / Kindest regards

**Henrik Bondo Nielsen**  
*Head of Division, Area Resources and Guests & Safety*  
*Area Resources, Guests & Safety*



**ROSKILDE FESTIVAL**

**Foreningen Roskilde Festival, Havsteensvej 11, DK-4000 Roskilde, Tel: (+45) 46 36 66 13, Mail: [info@roskilde-festival.dk](mailto:info@roskilde-festival.dk), CVR / VAT 3912 2715**

Roskilde Festival 2014 was made by 31.000 volunteers and visited by 100.000 paying guests.  
 166 bands from 30 countries played on 7 stages.  
 We expect a profit of DKK 15-20 million (approx. EUR 2.000.000-2.700.000) – and everything is donated in full to charity.  
 2015 dates are 28 June-5 July.

## Neriman Balikci

---

**Fra:** Anne-Sophie Abel Lohse [aal@jm.dk]  
**Sendt:** 15. august 2014 14:08  
**Til:** Beredskabsstyrelsen, Center for Forebyggelse  
**Cc:** Neriman Balikci  
**Emne:** Høring over udkast til bekendtgørelse for forsamlingsstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet

**docId:** <http://fsv.fsd.csc.dk/brskoncp/DOK704090>  
**SJ:** -1

Justitsministeriet har ingen bemærkninger til det fremsendte udkast til bekendtgørelse for forsamlingsstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet.

Med venlig hilsen

Anne-Sophie Abel Lohse  
Chefkonsulent



JUSTITSMINISTERIET  
Politikontoret  
Slotsholmsgade 10  
1216 København K  
Tlf. direkte: 7226 8560  
Tlf.: 7226 8400  
[www.justitsministeriet.dk](http://www.justitsministeriet.dk)  
[jm@jm.dk](mailto:jm@jm.dk)

## Neriman Balikci

---

**Fra:** Rikke Wetter Olufsen [RWO@evm.dk]  
**Sendt:** 17. august 2014 19:58  
**Til:** Beredskabsstyrelsen, Center for Forebyggelse; Neriman Balikci  
**Cc:** 1-DEP OM1 (enhedspostkasse); Rikke Wetter Olufsen  
**Emne:** SV: Høring over udkast til bekendtgørelse om brandvænsforanstaltninger for forsamlingsstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområde  
**Vedhæftede filer:** Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om brandvænsforanstaltninge....docx  
**docId:** <http://fsv.fsd.csc.dk/brskoncp/DOK704324>  
**SJ:** -1

Kære Beredskabsstyrelsen

Hermed fremsendes høringssvar fra Erhvervs- og Vækstministeriet.

Jeg beklager meget den sene fremsendelse.

VH/Rikke



**ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET**

**RIKKE WETTER OLUFSEN**

Chefkonsulent

Slotsholmsgade 10-12  
DK - 1216 København K  
[www.evm.dk](http://www.evm.dk)  
[rwo@evm.dk](mailto:rwo@evm.dk)  
Tlf. 33 92 33 50  
Tlf. Dir. 91 33 71 28

---

**Fra:** 1-DEP OM1 (enhedspostkasse)  
**Sendt:** 7. august 2014 14:09  
**Til:** Rikke Wetter Olufsen  
**Cc:** 1-DEP OM1 (enhedspostkasse)  
**Emne:** VS: Høring over udkast til bekendtgørelse om brandvænsforanstaltninger for forsamlingsstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområde

Hej Rikke

Er denne til dig?

Venlig hilsen Carina E

---

**Fra:** 1-DEP OM2 (enhedspostkasse)  
**Sendt:** 7. juli 2014 09:57  
**Til:** 1-DEP OM1 (enhedspostkasse)  
**Cc:** 1-DEP OM2 (enhedspostkasse)  
**Emne:** VS: Høring over udkast til bekendtgørelse om brandvænsforanstaltninger for forsamlingsstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet

Tager I denne?

Beredskabsstyrelsen  
Datavej 16  
3460 Birkerød

13. august 2014  
14/06095-7  
rwo-dep

Att. Neriman Balikci

**Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for forsamlingsstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet**

**ERHVERVS- OG  
VÆKSTMINISTERIET**

Slotsholmsgade 10-12  
1216 København K

Erhvervs- og Vækstministeriet har modtaget ovenstående høring fra Beredskabsstyrelsen. Erhvervs- og Vækstministeriet har sendt materialet i høring hos Erhvervsstyrelsen, Søfartsstyrelsen, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen. På baggrund af høringssvar fra Erhvervsstyrelsen har Erhvervs- og Vækstministeriet følgende bemærkninger.

Tlf. 33 92 33 50  
Fax. 33 12 37 78  
CVR-nr. 10092485  
EAN nr. 5798000026001  
evm@evm.dk  
www.evm.dk

*Administrative konsekvenser*

Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering (TER) har modtaget forslaget i høring.

TER vurderer, at bekendtgørelsesudkastet vil medføre administrative lettelser for erhvervslivet i Danmark.

Lettelsen består i, at ansøgere, der søger om tilladelse til at opstille transportable konstruktioner, som er certificeret efter certificeringsordningen for transportable telte og konstruktioner (i medfør af byggeloven), fremover kan slippe for at vedlægge ansøgningen en separat pladsfordelingsplan, hvis certificeringen af den pågældende transportable konstruktion omfatter en pladsfordelingsplan.

Ansøgere, som søger om tilladelse til at opstille certificerede transportable konstruktioner, skal dog vedlægge ansøgningen en inspektionsrapport. De administrative byrder forbundet herved bliver dog udlignet, som følge af at noget tegningsmateriale, som i dag skal vedlægges ansøgningen, fremover vil indgå i inspektionsrapporten.

TER vurderer, at de administrative lettelser ikke overstiger 10.000 timer årligt på samfundsniveau. De bliver derfor ikke kvantificeret yderligere.

Kontaktperson:  
Katrine Josefsen  
Fuldmægtig

Tlf. direkte 35 29 12 73  
E-post: [KatJos@erst.dk](mailto:KatJos@erst.dk)

Erhvervs- og Vækstministeriet har ingen yderligere bemærkninger til denne høring.

Med venlig hilsen

Rikke Wetter Olufsen  
Chefkonsulent  
91 33 71 28  
[rwo@evm.dk](mailto:rwo@evm.dk)

## Neriman Balikci

---

**Fra:** Svend Voss [svo@dbi-net.dk]  
**Sendt:** 19. august 2014 08:49  
**Til:** Neriman Balikci  
**Emne:** Bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om brandvænsforanstaltninger for forsamlingsstelte m.v  
**Vedhæftede filer:** Bemærkninger til brandvænsforanstaltninger lige sider.pdf; Bemærkninger til brandvænsforanstaltninger ulige sider.pdf  
**docId:** http://fsv.fsd.csc.dk/brskoncp/DOK704575  
**SJ:** -1

Hej Neriman Balikci!

Jeg skal beklage at jeg ikke nåede at fremsende mine bemærkninger inden udløb af tidsfristen i fredags.

Jeg har få og små bemærkninger til afsnittene om håndildslukkere m.v., som efter min opfattelse bør tilrettes.

Med venlig hilsen

Svend Voss  
Brandteknisk rådgiver  
Akademiingeniør  
Master i Brandsikkerhed

### **DBI – Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut**

Vesterballevej 4-6  
7000 Fredericia

Telefon: 36 34 90 00  
Mobil: 29 43 98 50  
Telefax: 75 91 00 80

Mail: [svo@dbi-net.dk](mailto:svo@dbi-net.dk)

[www.dbi-net.dk](http://www.dbi-net.dk)

Se mere om Brandteknisk rådgivning [her](#)

- 3.7.1. Rumopvarmning af selskabshuse og forsamlingsstelte skal ske med elvarme, eller med olie- eller gasfyrede aggregater.
- 3.7.2. Olie- eller gasfyrede aggregater til rumopvarmning skal være anbragt uden for teltet eller selskabshuset i en afstand af mindst 5 m fra dette.

Eventuelle F-gasflasker skal være anbragt i en afstand af mindst 5 m fra forsamlingsstelte og selskabshuse. F-gas flasker skal være sikret mod påkørsel og placeres oprejst. Gasoplaget skal opbevares i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser.

### 3.8. Særlig udsmykning og særlige arrangementer

- 3.8.1. Fortæpper, forhæng og lignende skal være af heluldent eller brandimprægneret stof eller tilsvarende materiale.
- 3.8.2. Udsmykning med let antændelige materialer må ikke finde sted.

### 3.9. Brandslukningsmateriel

- 3.9.1. Brandslukningsmateriellet skal placeres ved udgange.

Kommunalbestyrelsen kan forlange, at der skal opsættes CO<sub>2</sub>-slukkere ved el-tavler, mikserpulte og lignende særlige elektriske installationer.

Håndildslukkere skal for så vidt angår indretning være i overensstemmelse med bekendtgørelse om indretning af trykbærende udstyr.

Håndildslukkerne skal opfylde kravene i DS/EN 3-7 *Håndildslukkere – Del 7: Karakteristika, ydeevnekrav og prøvningsmetoder* med hensyn til slukningsevne, dog således at

CO<sub>2</sub>

- ~~Kulsyre~~slukkere mindst skal være af type 55 B.
- Pulverslukkere mindst skal være af type 89 B.
- Trykvandslukkere mindst skal være af type 13 A.

Håndildslukkere, der lovligt er taget i brug samt opfylder kravene i DS 2120:1986 *Brandslukningsmateriel. Håndildslukkere* eller en tilsvarende anerkendt standard med hensyn til slukningsevne kan fortsat anvendes, dog således at

- ~~Kulsyre~~ <sup>CO<sub>2</sub></sup>- og pulverslukkere skal være af en størrelse på mindst 6 kg.
- ~~Kulsyre~~slukkere mindst skal være af type 55 B.
- Pulverslukkere mindst skal være af type 89 B.
- Trykvandslukkere skal være på mindst 10 liter.



og brandtøpper  
og brandclasker  
håndtob -

- 3.9.2. De i punkt 3.9.1 nævnte trykvandslukkere skal tilses og vedligeholdes i overensstemmelse med kravene i DS 2320 *Brandslukningsmateriel - Håndildslukkere - Besigtigelse, genopladning, trykprøvning.*

Håndsprøjtet batterier skal kontrolleres og vedligeholdes, således at de er pålidelige.

- 3.9.3. Brandslukningsmateriel skal anbringes synligt og være let tilgængeligt. Anbringelsesstederne skal afmærkes i overensstemmelse med bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning.

### **3.10. Ordensregler**

- 3.10.1. Området i en afstand af 5 m fra forsamlingsstelte og selskabshuse må ikke anvendes til andre formål, herunder parkering og lignende.
- 3.10.2. Ved udgange må der ikke findes parkerede biler, knallerter, cykler, oplag, beplantning eller lignende, som kan hindre evakuering.
- 3.10.3. Den frie bredde af gangarealer må ikke indskrænkes af master, tælleapparater, barduner, projektører m.v.
- 3.10.4. Letantændelig vegetation skal fjernes i en afstand af mindst 10 m fra forsamlingssteltet eller selskabshuset.
- 3.10.5. Placering og brug af kogeapparater og lignende, bortset fra elkogeplader, skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

## 4. Cirkustelte

- 4.1.1. For cirkustelte gælder forskrifternes kapitel 3 og følgende:
- 4.1.2. Pladsfordelingsplaner for cirkustelte, der er bestemt til flere end 150 personer, skal godkendes af Beredskabsstyrelsen eller certificeres i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner. Benyttelse af cirkustelte er omfattet af kapitel 3.
- 4.1.3. I staldtelte skal der opsættes tydelige og holdbare skilte med forbud mod rygning og brug af åben ild

Skiltning skal være i overensstemmelse med bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning.

## **5. Campingområder for medlemmer af spejderorganisationer og lignende organisationer**

### **5.1. Anvendelsesområde**

- 5.1.1. Reglerne i dette kapitel gælder for campingområder, der benyttes af medlemmer af spejderorganisationer og lignende organisationer, og som enten er bestemt til, eller som anvendes af flere end 150 overnattende personer, bortset fra campingpladser, der er omfattet af campingreglementet.

### **5.2. Generelt**

- 5.2.1. Campingområder på højst 3.000 m<sup>2</sup> kan oprettes uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen, men skal overholde reglerne i punkt 5.2. og 5.3 i dette kapitel.
- 5.2.2. Campingområder på over 3.000 m<sup>2</sup> må kun oprettes med kommunalbestyrelsens tilladelse og skal placeres, indrettes og benyttes i overensstemmelse med reglerne i disse forskrifter.

Kommunalbestyrelsen kan godkende andre vilkår end de i punkterne 5.3.1 til 5.5.1 nævnte. De af kommunalbestyrelsen godkendte vilkår skal sikre, at de i punkt 1.2.1 indeholdte hensyn tilgodeses i mindst samme omfang som ved anvendelse af forskrifterne.

- 5.2.3. Forsamlingstelte eller selskabshuse, der opstilles i campingområder, skal opfylde bestemmelserne i kapitlerne 2, 3 eller 4 i disse forskrifter.

### **5.3. Campingområder med et samlet areal på højst 3.000 m<sup>2</sup>**

- 5.3.1. For campingområder med et samlet areal på højst 3.000 m<sup>2</sup> skal mindre telte opstilles i en indbyrdes afstand af mindst 3 m eller i klynger med højst 8 telte.

For telte opstillet med en indbyrdes afstand af mindst 3 m gælder alene reglerne i punkterne 5.2.3 samt i punkt 5.4.3, litra c.

For telte opstillet i klynger gælder alene reglerne i punkterne 5.2.3, 5.3.2 og 5.4.1, litra c samt i punkt 5.4.3, litra c.

- 5.3.2. Pr. klynge med højst 8 telte, skal der forefindes:

- a) en branddasker og  
b) et håndsprøjtebatteri med 2 x 10 l vand eller andet tilsvarende håndslukningsudstyr med pulver eller vand.

Skum

#### 5.4. Campingområder med et samlet areal på over 3.000 m<sup>2</sup>

##### 5.4.1. Opstilling af telte

- a) Mindre telte skal opstilles i en indbyrdes afstand af mindst 3 m, jf. dog litra b.

Områder med telte skal for hver 3.000 m<sup>2</sup> opdeles med mindst 10 m brede friområder.

- b) Uanset reglerne i litra a bortfalder afstandskrav mellem de enkelte telte, der opstilles i klynger med højst 8 telte, på arealer på:  
*enten* højst 2.000 m<sup>2</sup>, når der mellem sådanne teltområder udlægges mindst 7 m brede friområder.  
*eller* højst 3.000 m<sup>2</sup>, når der mellem sådanne teltområder udlægges mindst 10 m brede friområder.

- c) For hver klynge af mindre telte skal der udlægges mindst 2 m brede friområder regnet fra bardun til bardun. For andre telte skal der være et friområde svarende til teltets højde regnet fra bardun til bardun.

Et eksempel på teltopstilling i klynger fremgår af underbilag 3.

##### 5.4.2. Brandberedskab

- a) På campingområdet skal der forefindes brandslukningsmateriel efter kommunalbestyrelsens nærmere anvisning.

Håndildslukkere skal for så vidt angår indretning være i overensstemmelse med bekendtgørelse om indretning af trykbærende udstyr.

Håndildslukkere skal opfylde kravene i DS/EN 3-7 *Håndildslukkere – Del 7: Karakteristika, ydeevnekrav og prøvningsmetoder* med hensyn til slukningsevne, dog således at

- CO<sub>2</sub> - ~~Kulsyre~~slukkere mindst skal være af type 55 B.  
- Pulverslukkere mindst skal være af type 89 B.  
- Trykvandslukkere mindst skal være af type 13 A.

Håndildslukkere, der lovligt er taget i brug samt opfylder kravene i DS 2120:1986 *Brandslukningsmateriel. Håndildslukkere* eller en tilsvarende anerkendt standard med hensyn til slukningsevne kan fortsat anvendes, dog således at

- CO<sub>2</sub> - ~~Kulsyre~~slukkere og pulverslukkere skal være af en størrelse på mindst 6 kg.  
CO<sub>2</sub> - ~~Kulsyre~~slukkere mindst skal være af type 55 B.  
- Pulverslukkere mindst skal være af type 89 B.  
- Trykvandslukkere skal være på mindst 10 liter.

- b) Håndildslukkere omfattet af litra a skal tilses og vedligeholdes i overensstemmelse med kravene i DS 2320 *Brandslukningsmateriel - Håndildslukkere – Besigtigelse, genopladning, trykprøvning.*
- c) Brandslukningsmateriel skal anbringes synligt og være let tilgængeligt. Anbringelsesstederne skal afmærkes i overensstemmelse med bekendtgørelse om sikkerhedskiltning og anden form for signalgivning.
- d) Placering af telefon, radio eller andet kommunikationsmiddel og eventuel afmærkning af anbringelsesstedet skal ske efter aftale med kommunalbestyrelsen.

#### 5.4.3. Ordensregler

- a) Den ansvarlige arrangør eller en af denne udpeget leder skal drage omsorg for, at der altid er fornødent vagtmandskab til at sikre, at campingområdet indrettes i overensstemmelse med reglerne i punkterne 5.4.1, og at ordensreglerne i litra b – f overholdes.

Vagtmandskab skal være grundigt instrueret om placeringen og brugen af det i punkt 5.4.2 nævnte brandslukningsmateriel og om, hvorledes redningsberedskabet alarmeres.

- b) Friområder skal holdes frie og ryddelige i hele deres bredde.
- c) Bål kan afbrændes i samlingstelte, der er specielt konstrueret hertil (f.eks. tipi). Kogebål, mindre lejrbål, kogeapparater og lignende skal i øvrigt holdes i en afstand af mindst 3 m fra nærmeste telt regnet fra bardun til bålpladsens eller ildstedets ramme. Kogeapparater kan dog anvendes i eller ved telte, der er opstillet som angivet i punkt 5.4.1, litra a.
- d) Brændbart affald må ikke henkastes i campingområdet, men skal anbringes i lukkede affaldscontainere af ubrændbart materiale.  
  
Affaldscontainere skal placeres efter nærmere aftale med kommunalbestyrelsen. Affaldscontainere skal tømmes mindst 1 gang om dagen.
- e) Parkering af motorkøretøjer må ikke finde sted på teltområder og på de i punkt 5.4.1 omtalte friområder.
- f) Håndsprøjtebatterier og tilhørende spande skal altid være vandfyldte.

Arealer med telte skal opdeles for hver 1.000 m<sup>2</sup> med mindst 5 m brede friområder.

- b) Uanset reglerne i litra a bortfalder afstandskrav mellem de enkelte telte, der opstilles på arealer på højst 500 m<sup>2</sup>, når der mellem sådanne teltområder udlægges mindst 5 m brede friområder.

#### 6.4.3. Caravanområde

Arealer med campingvogne, overnatningscontainere og lignende opdeles i felter på maksimalt 500 m<sup>2</sup>. Mellem hvert felt skal der være et friområde på 5 m. Mellem de enkelte campingenheder skal der være en afstand på 3 m.

#### 6.4.4. Kogepladser

- a) Kogepladser skal omgives af 10 m brede friområder på alle sider.
- b) Let antændelig vegetation i og omkring kogepladsen skal fjernes.
- c) Der skal forefindes brandslukningsmateriel, som angivet i punkt 6.4.5, litra a.
- d) Kogepladserne skal i øvrigt indrettes efter kommunalbestyrelsens anvisninger.

#### 6.4.5. Brandberedskab

- a) På campingområdet skal der forefindes brandslukningsmateriel efter kommunalbestyrelsens bestemmelse.

Håndildslukkere skal for så vidt angår konstruktion være i overensstemmelse med bekendtgørelse om indretning af trykbærende udstyr.

Håndildslukkerne skal opfylde kravene i DS/EN 3-7 *Håndildslukkere – Del 7: Karakteristika, ydeevnekrav og prøvningsmetoder* med hensyn til slukningsevne, dog således at

- $CO_2$  - ~~Kulsyresneslukkere~~ mindst skal være af type 55 B
- Pulverslukkere mindst skal være af type 89 B
- Trykvandslukkere mindst skal være af type 13 A

Håndildslukkere, der lovligt er taget i brug samt opfylder kravene i DS 2120:1986 *Brandslukningsmateriel. Håndildslukkere* eller en tilsvarende anerkendt standard med hensyn til slukningsevne kan fortsat anvendes, dog således at

- $CO_2$  - ~~Kulsyresne-~~ og pulverslukkere skal være af en størrelse på mindst 6 kg.
- $CO_2$  - ~~Kulsyresneslukkere~~ mindst skal være af type 55 B.
- Pulverslukkere mindst skal være af type 89 B.
- Trykvandslukkere skal være på mindst 10 liter.

- 1, brand tæppe og branddækning
- b) Håndildslukkere omfatter af litra a skal tilses og vedligeholdes i overensstemmelse med kravene i DS 2320 *Brandslukningsmateriel - Håndildslukkere - Besigtigelse, genopladning, trykprøvning.*

Håndsprøjtebatterier skal kontrolleres og vedligeholdes, således at de er pålidelige.

- c) Brandslukningsmateriel skal anbringes synligt og være let tilgængeligt. Anbringelsesstederne skal afmærkes i overensstemmelse med bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning.
- d) Placering af telefon, radio eller andet kommunikationsmiddel og eventuel afmærkning af anbringelsesstedet skal ske efter aftale med kommunalbestyrelsen.

#### 6.4.6. Ordensregler

- a) Den ansvarlige arrangør eller en af denne udpeget leder skal drage omsorg for, at der altid er fornødent vagtpersonale til at sikre, at campingområdet indrettes i overensstemmelse med reglerne i punkterne 6.4.2 - 6.4.4, og at ordensreglerne i litra b - j overholdes.

Vagtpersonalet skal være grundigt instrueret om placeringen og brugen af det i punkt 6.4.5, litra a, nævnte brandslukningsmateriel og om, hvorledes redningsberedskabet alarmeres.

- b) Serviceområder og parkeringsarealer skal indrettes efter kommunalbestyrelsens nærmere anvisninger.
- c) Telte, der opstilles i friområder, skal omgående fjernes. I øvrigt skal friområderne holdes frie og ryddelige i hele deres bredde, således at der sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand.
- d) Brug af åben ild er forbudt undtagen på særligt indrettede områder.
- e) Kogeapparater og lignende må ikke anvendes på teltområder, der er indrettet som angivet i punkt 6.4.2, litra b.
- f) Placering og brug af kogeapparater og lignende i containere, bortset fra elkogeplader, skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Såfremt der anvendes olie- eller gasfyrede aggregater skal disse opstilles udenfor containeren.
- g) Brandbart affald må ikke henkastes i campingområdet, men skal anbringes i lukkede affaldscontainere af ubrandbart materiale. Affaldscon-

tainere skal placeres efter nærmere aftale med kommunalbestyrelsen. Affaldscontainere skal tømmes mindst 1 gang om dagen.

- h) Parkering af motorkøretøjer må ikke finde sted på telt- og caravanområder eller på de i punkterne 6.4.2 og 6.4.3 omtalte friområder.
- i) Møbler og lignende brandbare genstande må ikke medbringes i campingområdet. Undtaget herfra er campingenheders faste installationer samt soveposer, liggeunderlag og andet letvægtsudstyr, der normalt anvendes i forbindelse med overnatning.

j) Fyrværkeri må ikke medbringes i campingområder.

*Dette er ~~et~~ vel et generelt forbud til*

#### 6.4.7. Opslag

Ved indgangen til campingområdet og på andre hensigtsmæssige steder i området skal der være tydelige opslag med forbud mod afbrænding af bål og med påbud om, at campingenheder kun må opstilles på de af vagtpersonalet anviste pladser, og at affald skal anbringes i de affaldscontainere, der er opstillet i campingområdet.

*afsnit 1.2*

*Se også Teknik forskrifter for fyrværkeri og pyrotek.*

**1**

Hvis teltområderne er indrettede, som angivet i punkt 6.4.2, litra b, skal der ved disse være tydelige opslag med forbud mod anvendelse af kogeapparater og lignende.

Ovennævnte opslag skal udføres i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bestemmelser om sikkerhedsskiltning.

### 6.5. Campingområder med et samlet areal på over 50.000 m<sup>2</sup>, eller med flere end 2.500 overnattende personer

- 6.5.1. For campingområder som har et samlet areal på over 50.000 m<sup>2</sup>, eller med flere end 2.500 overnattende personer, kan kommunalbestyrelsen efter en brandmæssig risikovurdering stille yderligere krav til brandværnsforanstaltninger, f.eks. krav om beredskabsplan, brandberedskab, yderligere opdeling af campingområder, særlige ordensregler m.v.

**1** *Af afsnit 1.2.3 er angivet den korrekte funktion*



## **7. Salgsområder**

### **7.1. Anvendelsesområde**

- 7.1.1. Reglerne i dette kapitel gælder for salgsområder på musikfestivaler, markeder, dyrskuer og lignende.

### **7.2. Generelt**

- 7.2.1. Salgsområder, som har et samlet areal på indtil 500 m<sup>2</sup>, kan indrettes og benyttes uden kommunalbestyrelsen tilladelse, men skal overholde regler i punkt 7.2 og 7.3 i dette kapitel.
- 7.2.2. Salgsområder på over 500 m<sup>2</sup> må kun placeres, indrettes og benyttes med kommunalbestyrelsens tilladelse og i overensstemmelse med reglerne i disse forskrifter.

Kommunalbestyrelsen kan godkende andre vilkår, end de i punkterne 7.3.1 til 7.5.1 nævnte. De af kommunalbestyrelsen godkendte vilkår skal sikre, at de i punkt 1.2.1 indeholdte hensyn tilgodeses i mindst samme omfang som ved anvendelse af forskrifterne.

### **7.3. Salgsområder med et samlet areal på højst 500 m<sup>2</sup>**

- 7.3.1. For salgsområder med et samlet areal på indtil 500 m<sup>2</sup> gælder alene reglerne i punkterne 7.4.1, litra a, 7.4.2, 7.4.4, litra c, d, f og g, samt 7.5.

### **7.4. Salgsområder med et samlet areal på over 500 m<sup>2</sup>**

#### **7.4.1. Afstandsforhold**

- a) Der skal udlægges mindst 10 m brede friområder mellem salgsområder og nærmeste selskabshus, forsamlingsstelt, telt- og caravanområde og parkeringsområde.
- b) Salgsområder skal opdeles i delarealer på maksimalt 1.000 m<sup>2</sup>, som skal være omgivet af mindst 10 m brede friområder. Friområdets bredde kan dog reduceres til 5 m, hvis dette anses for forsvarligt af hensyn til redningsberedskabets indsats.

Friområdets bredde kan tillige reduceres til 5 m under forudsætning af, at der etableres et egentligt slukningsberedskab efter kommunalbestyrelsens bestemmelse.

#### **7.4.2. Rumopvarmning mv.**

- a) I boder, hvor der foretages rumopvarmning eller anvendes kogeapparater og lignende, skal der opsættes mindst 1 godkendt håndildslukker som angivet i punkt 7.4.3, litra a, og 1 brandtæppe ved alle udgange til friområder.
- b) Rumopvarmning må kun ske med elvarme.
- c) Ved anvendelse af flaskegas er det en forudsætning,
- at maksimalt anvendes 1 gasflaske pr. opvarmningssted,
  - at gasflasker, der anvendes inde i salgsboderne, ikke må have en tilladelig fyldning, der overstiger 11 kg,
  - at evt. reservegasflaske opstilles i det fri,
  - at gasflasker skal være sikret mod påkørsel og placeres oprejst,
  - at gasflasker med en tilladelig fyldning på over 11 kg altid anbringes i det fri afskærmet fra publikum,
  - at det samlede gasoplæg pr. delareal, jf. punkt 7.4.1, litra b, enten maksimalt er på 1000 kg, eller indrettes i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser.

#### 7.4.3. Brandberedskab

- a) I salgsområdet skal der forefindes brandslukningsmateriel efter kommunalbestyrelsens bestemmelse.

Håndildslukkere skal for så vidt angår konstruktion være i overensstemmelse med bekendtgørelse om indretning af trykbærende udstyr.

Håndildslukkerne skal opfylde kravene i DS/EN 3-7 *Håndildslukkere – Del 7: Karakteristika, ydeevnekrav og prøvningsmetoder* med hensyn til slukningsevne, dog således at

- $CO_2$  - Kulsyresneslukkere mindst skal være af type 55 B.
- $CO_2$  - Pulverslukkere mindst skal være af type 89 B.
- Trykvandslukkere mindst skal være af type 13 A.

Håndildslukkere, der lovligt er taget i brug samt opfylder kravene i DS 2120:1986 *Brandslukningsmateriel. Håndildslukkere* eller en tilsvarende anerkendt standard med hensyn til slukningsevne kan fortsat anvendes, dog således at

- $CO_2$  - Kulsyresne- og pulverslukkere skal være af en størrelse på mindst 6 kg.
- $CO_2$  - Kulsyresneslukkere mindst skal være af type 55 B.
- Pulverslukkere mindst skal være af type 89 B.
- Trykvandslukkere skal være på mindst 10 liter.

- brandtæpper og branddovskene*
- e) Håndildslukkere omfattet af litra a skal tilses og vedligeholdes i overensstemmelse med kravene i DS 2320 *Brandslukningsmateriel - Håndildslukkere - Besigtigelse, genopladning, trykprøvning.*

Håndsprøjtebatterier skal kontrolleres og vedligeholdes, således at de er pålidelige.

- b) Brandslukningsmateriel skal anbringes synligt og være let tilgængeligt.

Anbringelsesstederne skal afmærkes i overensstemmelse med bekendtgørelse om sikkerhedskiltning og anden form for signalgivning.

- c) Placering af telefon, radio eller andet kommunikationsmiddel og eventuel afmærkning af anbringelsesstedet skal ske efter aftale med kommunalbestyrelsen.

#### 7.4.4. Ordensregler

- a) Friområder skal holdes fri for udstillede varer, oplag m.v.
- b) Salgsbodernes bagområder skal være forsvarligt afspærret for publikum.
- c) Brug af åben ild er forbudt undtagen på særligt indrettede områder.
- d) Placering og brug af kogeapparater, grill og lignende i og ved salgsboder, bortset fra elkogeplader, skal godkendes af kommunalbestyrelsen.
- e) Brændbart affald må ikke henkastes i salgsområdet, men skal anbringes i lukkede affaldscontainere af ubrændbart materiale. Affaldscontainere skal placeres efter nærmere aftale med kommunalbestyrelsen.
- f) Uanset reglerne i litra e må der i eller ved den enkelte salgsbod placeres én affaldscontainer med et rumindhold på højst 1 m<sup>3</sup> til brug for mindre mængder af affald, herunder brændbart affald.
- g) Affaldscontainere skal tømmes mindst 1 gang om dagen.
- h) Parkering i salgsområdet er ikke tilladt. Undtaget herfra er op til 2 køretøjer med direkte tilknytning til salgsfunktionen.

### 7.5. Salgsområder på over 500 m<sup>2</sup> med særlige brandmæssige forhold

- 7.5.1. I salgsområder, hvor særlige forhold gør sig gældende, f.eks. hvor det forefindes store brandbare oplag, områder med levende dyr, eller hvor der er forsamlet særligt mange mennesker, kan kommunalbestyrelsen efter en

brandmæssig risikovurdering stille yderligere krav til brandvænsforanstaltninger, f.eks. krav om beredskabsplan, brandberedskab, yderligere opdeling af salgsområder, maksimal størrelse på salgsboder, særlige ordensregler m.v.

## Underbilag 1

### Driftsjournal for forsamlingsstelt/selskabshus

Navn:

Adresse:

*Kontrol før enhver benyttelse af lokaliteterne:*

- Flugtveje kan åbnes indefra i fuld bredde og højde.
- Flugtveje er frie og ryddelige i hele deres bredde.
- Udgange kan passeres i flugtreningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj.
- Udgange samt flugtvejsbelysning (skilte og belysning) er synlige.
- Opslag på et synligt sted:
  - med angivelse af det maksimale antal personer, når forsamlingssteltet/selskabshuset anvendes uden inventaropstilling, eller
  - med angivelse af inventaropstilling i overensstemmelse med den til formålet godkendte pladsfordelingsplan.
- Håndsprøjter og tilhørende spande er vandfyldte.
- Personalet har modtaget instruktion om det tilladte antal personer, om ordensreglerne og om brug og placering af brandslukningsmateriellet.
- Personale er instrueret i brand- og evakueringsinstruksen.

**Ovenstående punkter er kontrolleret og fundet i orden.**

Dato og klokkeslæt for kontrol:

Navn på ansvarlig arrangør/leder:

Underskrift af ansvarlig arrangør/leder:

[2] Der er kan også forekomme andre håndholdte slukker  
CO<sub>2</sub>, pulver, trykluft og skum