



Klient:  
Metroselskabet I/S

Projekt:  
Kk Anlægsarbejde transfer tunnel


Støjudbredelse fra:  
Fase 0.1: Indfatningsvægge, dag, aften og nat.

Scenario:  
1x Silent piler, LWA = 100 dB  
1x Lille gravemaskine, LWA = 100 dB  
1x Håndværktøj, LWA = 95 dB  
1x Lastbilkørsel (1 stk. pr. time), LWA = 61 dB pr. m.

Højest belastede boligfacade: 62 dB(A)



Facadestøjniveau  
L<sub>Aeq</sub>, 1t [dB(A)] - 7,5 m.o.t

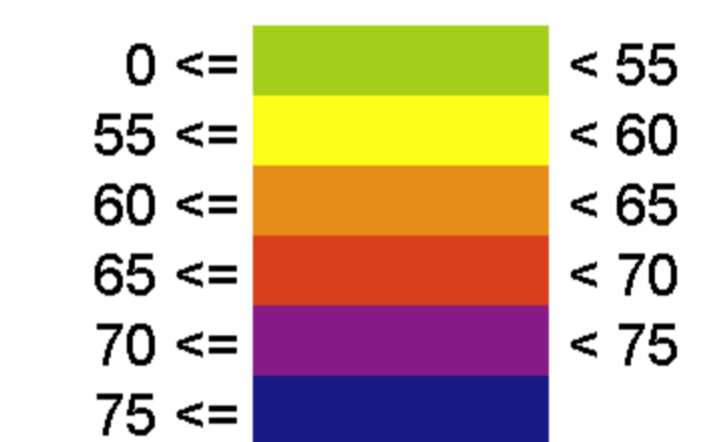

Signaturer

- Bygning
- Støjskærm/Byggepladshegn
- Kilde, punkt
- Kilde, linie
- Kilde, areal

Dok. nr. : 0100  
: Fase 0.1  
Dato : 20.09.2018  
Udført af : BRHM  
Kontr. : JVM  
Godk. : XXX