

Klient:
Metroselskabet I/S


Projekt:
Kk Anlægsarbejde transfer tunnel

Støjdbredelse fra:
Fase 2.1: Udgravning med telt, dag, aften og nat.


Scenarie:
Under telt:
1x Gravemaskine, LWA = 105 dB
1x Lille gravemaskine, LWA = 100 dB
1x Håndværktøj, LWA = 95 dB
1x Ventilationsanlæg, LWA = 83 dB

Udenfor telt:
1x Vandbehandlingsanlæg, LWA = 85 dB
1x Lastbilkørsel (4 stk. pr. time), LWA = 61 dB pr. m.

Højest belastede boligfacade: 56 dB(A)



Facadestøjniveau
L_{Aeq}, 1t [dB(A)] - 7,5 m.o.t.

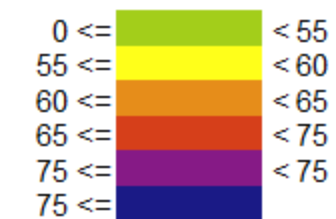

Signaturer

- Bygning
- Støjskærm/Byggepladshegn
- Kilde, punkt
- Kilde, linie
- Kilde, areal
- Telt

Dok. nr. : 2110
 : Fase 2.1 med telt
 Dato : 27.09.2018
 Udført af : BRHM
 Kontr. : JVM
 Godk. : XXX