



Klient:  
Metroselskabet I/S

Projekt:  
Kk Anlægsarbejde transfer tunnel

Støjdbredelse fra:  
Fase 3.1: Støbning, dag, aften og nat.


Scenarie:  
 1x betonbil (aflæsning), LWA = 97 dB  
 1x betonpumpe, LWA = 107 dB  
 1x Gravemaskine, LWA = 105 dB  
 1x Håndværktøj, LWA = 95 dB  
 1x Vandbehandlingsanlæg, LWA = 85 dB  
 1x Ventilationsanlæg, LWA = 83 dB  
 1x Lastbilkørsel (4 stk. pr. time), LWA = 61 dB pr. m.

Højest belastede boligfacade: 63 dB(A)

Målforhold:



Facadestøjniveau  
L<sub>Aeq</sub>, 1t [dB(A)] - 7,5 m.o.t.

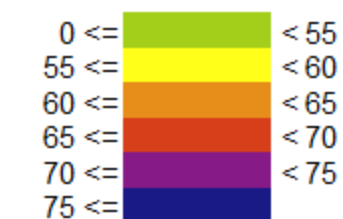

Signaturer

- Bygning
- Støjskærm/Byggepladshegn
- Kilde, punkt
- Kilde, linie
- Kilde, areal

Dok. nr. : 3100  
 : Fase 3.1  
 Dato : 28.09.2018  
 Udført af : BRHM  
 Kontr. : JVM  
 Godk. : XXX